



PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

Provincie Vlaams-Brabant

Directie economie, land- en tuinbouw en leefmilieu

Dienst Leefmilieu

Inrichting Vlarem - klasse 1

Dossiernummer: D/PMVC/07F04/09250

Milieudatabank: 20317/1004

**BESLUIT VAN DE DEPUTATIE INGEVOLGE DE VERGUNNINGSAANVRAAG
INGEDIEND DOOR OLYMPIA NV, STEENWEG NAAR ASSE 183 TE 1540 HERNE
VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN OP BOVEN-
VERMELD ADRES.**

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor het veranderen van een zuivelfabriek.

II. Toepasselijke regelgeving

- Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.
- Het besluit van 06 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.
- Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **4.06.2007** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **OLYMPIA NV, Steenweg naar Asse 183 te 1540 Herne**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het veranderen van een zuivelfabriek gelegen op **bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 2, sectie B, nr. 150x met als voorwerp:

Uitbreiding van:

- Het maximum lozingsdebiet van het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie naar respectievelijk 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 200.000 m³/jaar (rubriek 3.6.3.1 - kl 2);
- De opslag van irriterende reinigingsproducten in verplaatsbare houders met een inhoudsvermogen van 1.000 liter en/of vaten van maximum 200 liter en een totale opslagcapaciteit van 7 ton (rubriek 17.3.3.3 - kl 1);
- Een UHT-installatie (sterilisator, homogenisator), uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 132 kW (rubriek 45.6.a.3 - kl 1);
- Een melkindamper met een indampcapaciteit van 12.000 liter/uur, uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 223 kW (rubriek 45.6.a.3 - kl 1);

Vervanging van:

- De vergunde transformator (1.000 kVA) door een luchtgekoelde transformator met een nominaal vermogen van 2.000 kVA (rubriek 12.2.2 - kl 2);

- De vergunde opslag van ijzerchloride (40%) in een bovengrondse, dubbelwandige houder met een inhoudsvermogen van 8.000 liter (11.400 kg) door een opslag in een bovengrondse dubbelwandige houder met een inhoudsvermogen van 2.500 liter voor de opslag van hetzelfde product (3.560 kg) (rubriek 17.3.3.3 - kl 1);
- De vergunde opslag van stookolie in een ingegraven enkelwandige houder met een inhoudsvermogen van 6.000 liter door een ingegraven dubbelwandige kunststofhouder met een inhoudsvermogen van 4.900 liter voor de opslag van hetzelfde product (rubriek 17.3.6.2 - kl 2);
- De vergunde stoomgenerator met een zegeldruk van 1.200 kPa, een verwarmingsoppervlak van 113 m² en een waterinhoud van 13.670 liter en uitgerust met een stookinstallatie op zware stookolie met een nominaal thermisch vermogen van 3.365 kW door een stoomgenerator met een nominale waterinhoud van 16.900 liter (rubriek 39.1.3 - kl 1) en uitgerust met een stookinstallatie op aardgas met een nominaal thermisch vermogen van 5.844 kW (rubriek 43.1.3 - kl 1);

Regularisatie van:

- Nominaal thermisch vermogen naar 5.815 kW (vergund: 4.709 kW - is nuttig thermisch vermogen aan stoom) voor stookinstallatie van de vergunde stoomgenerator met een zegeldruk van 1.200 kPa, een verwarmingsoppervlak van 190 m² en een waterinhoud van 21.820 liter (rubriek 43.1.3 - kl 1);
- Veranderen van indelingsrubriek voor de 2 schouwputten naar aanleiding van een wijziging van de indelingslijst (~~rubriek 15.3~~ --> rubriek 15.2 - kl 3).

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

- Het besluit met nummer D/PMVC/03G09/00023 van 6 november 2003 van de deputatie van Vlaams-Brabant houdende verlenen van de vergunning aan Olympia NV voor het verder uitbaten en veranderen van de zuivelfabriek gelegen Steenweg naar Asse 183 te 1540 Herne voor een termijn verstrijkend op 6 november 2023.
- Het besluit met nummer D/A45/03L01/00431 van 4 maart 2004 van de deputatie van Vlaams-Brabant houdende inwilliging van het verzoek van Olympia NV om de bijzondere voorwaarde ivm energiestudie te schrappen.

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 18.06.2007 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 22.08.2007 bracht het college van burgemeester en schepenen van Herne gunstig advies uit.

Op 19.08.2007 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften werden ingediend.

Op 1.08.2007 bracht het Agentschap R-O Vlaanderen (ASV) gunstig advies uit.

Op 8.08.2007 bracht de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gunstig advies uit.

Op 14.08.2007 bracht Milieuvergunningen Dienst Vlaams-Brabant (AMV) gunstig advies uit.

Op 5.09.2007 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen ASV, VMM, AMV en 2 externe deskundigen.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 7.03.1977) gelegen in industriegebied. Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) "Zuivelfabriek", goedgekeurd bij MB van 13.10.1998, voorziet voor deze percelen een zone voor kleine en middelgrote bedrijven.

De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van het BPA.

De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig)gebied. De gevraagde veranderingen hebben geen significant wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Onderhavige aanvraag betreft de verandering van de vergunde zuivelfabriek door uitbreiding met een melkindamper, het bijplaatsen van een sterilisator en een homogenisator in de UHT-afdeling, de vervanging van een vergunde stoomgenerator (waterinhoud 13.670 liter) met een stookinstallatie op zware stookolie door een stroomgenerator (waterinhoud 16.900 liter) met een stookinstallatie op aardgas en de vervanging van een vergunde transformator.

Door de uitbreiding met de melkindamper (hoogte: 22 meter) wordt het totale vermogen van de indelingsrubriek 45.6.a.3 verhoogd met 223 kW. In deze installatie wordt de aangevoerde rauwe melk ingedampt tot een concentratie van 36 % droge stof. De installatie is uitgerust met warmtewisselaars, hogedrukventilatoren, voedingspompen, condensaatpompen en circulatiepompen. De verwerkingscapaciteit bedraagt 12.000 liter/u. Door de plaatsing van deze installatie zal het aantal transporten naar de klant verminderen. Het condensaat (water) van de indamping wordt opgevangen in een watertank met inhoudsvermogen 130.000 liter en wordt hergebruikt voor het voorspoelen van de flessen van de steriliseerafdeling.

Het bijplaatsen van een sterilisator met directe verhitting en een homogenisator in de UHT-afdeling hebben tot doel de smaak en de kleur van het product te behouden en de vermindering van de voedingswaarde te beperken. Door de directe verhitting zal het stoomverbruik verhogen. Op langere termijn zal de nieuwe installatie de huidige installatie vervangen. Het totaal nominaal vermogen van de elektromotoren voor deze nieuwe installatie bedraagt 132 kW. Het koelwater van deze installatie zal opgevangen worden in de watertank.

Eén van beide vergunde stoomgeneratoren wordt vervangen door een stoomgenerator, uitgerust met een stookinstallatie op aardgas. Het voedingswater is afkomstig van een nieuwe omgekeerde osmose-installatie. De huidige rookschouw (18 m) zal afgebroken en vervangen worden door een nieuwe rookschouw van 5 m hoog. Door de omschakeling van zware stookolie naar aardgas als brandstof voor de stookinstallatie, zal de uitstoot van stof, CO₂, SO_x, NO_x enz. verminderen. De andere stoomgenerator zal enkel nog gebruikt worden als stand-by.

Voor de gevraagde verhoging van het elektrische vermogen wordt een vergunde transformator vervangen door een transformator met een groter schijnbaar vermogen.

Tevens worden volgende veranderingen aangevraagd:

- door de wijziging van de indelingsrubriek (1 februari 2007) wordt de vergunde garagewerkplaats met 2 onderzoekputten in industriegebied van rechtswege ingedeeld onder de rubriek 15.2 (klasse 3);
- de ingegraven enkelwandige houder van 6.000 l verwijderd en vervangen door een ingegraven dubbelwandige kunststofhouder van 4.900 liter;

- de vergunde opslag (11.400 kg) van ijzerchloride wordt verminderd tot 2.500 l (3.560 kg). De opslag van irriterende reinigingsmiddelen verhoogt ong. evenredig met 7 ton. De op te slagen hoeveelheid ingedeeld onder de indelingsrubriek vermindert globaal met ongeveer 840 kg (-1,6 %);
- het thermische vermogen van een vergunde stookinstallatie van een stoomgenerator wordt aangepast naar 5.815 kW (in de vergunning was het nuttig thermische vermogen van de geproduceerde stoom opgenomen).

De gevraagde veranderingen zoals de indamper met een lager energieverbruik en het hergebruik van het condensaatwater als spoelwater voor de flessen voldoen aan de criteria voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (GPBV-IPPC).

Door de gevraagde wijzigingen zal het totale primaire energieverbruik van de bestaande inrichting verhogen naar 0,141 PJ (+0,7 %), zijnde een verhoging met 0,007 PJ voor de uitbreiding met de indamper en een verlaging met 0,006 PJ (verschil= 0,0001PJ) voor de vervanging van de stoomgenerator. Het bijgevoegde energieplan voorziet bijkomende maatregelen (investeringen) op het vlak van energiemonitoring en frequentiesturingen.

Verder werden nog volgende GPBV- conforme maatregelen getroffen:

- De ingegraven enkelwandige houder voor de opslag van stookolie werd vervangen door een ingegraven dubbelwandige kunststofhouder;
- De technische uitrusting en de werkingsprocedures volgen de huidige stand van de techniek;
- Maximaal hergebruik van materialen en grondstoffen (gerecupereerd water, kunststof, enz.).

Tenslotte vraagt het bedrijf naar aanleiding van de productieverhoging een uitbreiding van het lozen van bedrijfsafvalwater tot 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 200.000 m³/jaar. Dit bedrijfsafvalwater wordt via een afvalwaterzuiveringsinstallatie geloosd in de Rasbeek (basiswaterkwaliteit). De in de hervergunning van 2003 opgelegde algemene, sectorale 58° en bijzondere lozingsvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Uit de rioleringsplannen blijkt dat een deel van het regenwater (gebouw C) aangesloten is op de waterzuiveringsinstallatie zodat het influent verdund wordt. Dit veroorzaakt een verlaging van het rendement van de waterzuiveringsinstallatie.

Een deel van het huishoudelijk afvalwater (gebouw A) wordt via een septische put geloosd op een ingebuisde gracht. Volgens art. 4.2.1.3 §3 van Vlarem II mag niet geloosd worden in een gracht wanneer riolering aanwezig is.

Het regenwater (al of niet gemengd met huishoudelijk afvalwater) van gebouw A en G is volgens de rioleringsplannen aangesloten op de openbare riolering van de Steenweg naar Asse die gelegen is in zuiveringszone B.

In onderhavige aanvraag worden geen wijzigingen (uitbreidingen) gevraagd aan verharde en/of dakoppervlakte (geen bouwvergunning). Het is evenwel aangewezen om bij eventuele herinrichting van de site de gehele lozingstoestand te saneren (geen regenwater op wzi, huishoudelijk afvalwater naar riolering, scheiding regenwater en huishoudelijk afvalwater)

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn tot 6.11.2023, de datum waarop de basisvergunning vervalt.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean- Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan OLYMPIA NV, Steenweg naar Asse 183 te 1540 Herne wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, vergunning verleend voor het veranderen van de zuivelfabriek gelegen op bovenvermeld adres, kadastrale percelen afdeling 2, sectie B, nr. 150x met als voorwerp:

Uitbreiding van:

- Het maximum lozingsdebiet van het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie naar respectievelijk 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 200.000 m³/jaar (rubriek 3.6.3.1 - kl 2);
- De opslag van irriterende reinigingsproducten in verplaatsbare houders met een inhoudsvermogen van 1.000 liter en/of vaten van maximum 200 liter en een totale opslagcapaciteit van 7 ton (rubriek 17.3.3.3 - kl 1);
- Een UHT-installatie (sterilisator, homogenisator), uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 132 kW (rubriek 45.6.a.3 - kl 1);
- Een melkindamper met een indampcapaciteit van 12.000 liter/uur, uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 223 kW (rubriek 45.6.a.3 - kl 1);

Vervanging van:

- De vergunde transformator (1.000 kVA) door een luchtgekoelde transformator met een nominaal vermogen van 2.000 kVA (rubriek 12.2.2 - kl 2);
- De vergunde opslag van ijzerchloride (40%) in een bovengrondse, dubbelwandige houder met een inhoudsvermogen van 8.000 liter (11.400 kg) door een opslag in een bovengrondse dubbelwandige houder met een inhoudsvermogen van 2.500 liter voor de opslag van hetzelfde product (3.560 kg) (rubriek 17.3.3.3 - kl 1);
- De vergunde opslag van stookolie in een ingegraven enkelwandige houder met een inhoudsvermogen van 6.000 liter door een ingegraven dubbelwandige kunststofhouder met een inhoudsvermogen van 4.900 liter voor de opslag van hetzelfde product (rubriek 17.3.6.2 - kl 2);
- De vergunde stoomgenerator met een zegeldruk van 1.200 kPa, een verwarmingsoppervlak van 113 m² en een waterinhoud van 13.670 liter en uitgerust met een stookinstallatie op zware stookolie met een nominaal thermisch vermogen van 3.365 kW door een stoomgenerator met een nominale waterinhoud van 16.900 liter (rubriek 39.1.3 - kl 1) en uitgerust met een stookinstallatie op aardgas met een nominaal thermisch vermogen van 5.844 kW (rubriek 43.1.3 - kl 1);

Regularisatie van:

- Nominaal thermisch vermogen naar 5.815 kW (vergund: 4.709 kW - is nuttig thermisch vermogen aan stoom) voor stookinstallatie van de vergunde stoomgenerator met een zegeldruk van 1.200 kPa, een verwarmingsoppervlak van 190 m² en een waterinhoud van 21.820 liter (rubriek 43.1.3 - kl 1);
- Veranderen van indelingsrubriek voor de 2 schouwputten naar aanleiding van een wijziging van de indelingslijst (rubriek 15.3 --> rubriek 15.2 - kl 3).

Rubrieken: 3.6.3.1, 12.2.2, 15.2, 17.3.3.3, 17.3.6.2, 39.1.3, 43.1.3 en 45.6.a.3.

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- een melkontvangsteenheid met een hoeveelheid ontvangen melk van 450 t per dag als gemiddelde op jaarbasis (rubriek 45.6.b), samengesteld uit:
 - een eenheid voor de primaire behandeling van melk, omvattende 3 melkkoelers, 2 roomkoelers, 2 melkpasteurs, 2 roompasteurs, 2 afromers met bijhorende CIP-installatie (cleaning in place), een CIP-installatie voor de inwendige reiniging van de RMO-wagens, een standplaats voor het uitwendig reinigen van maximum 30 voertuigen per dag (rubriek 15.4.2) en dergelijke en een dertigtal pompen, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van 392 kW (rubriek 45.6.a.3);
 - een melkindamper met een indampcapaciteit van 12.000 liter/uur, uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 223 kW (rubriek 45.6.a.3);
 - een botermakerij, omvattende een karn, een centrifuge, een buffertank, 3 vulmachines, een CIP-installatie, pompen, en dergelijke, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van 130 kW (rubriek 45.6.a.3);
 - een in-fles-steriliseereenheid, omvattende een flessenspoelmachine, een homogenisator, een pasteurisatieeenheid, een vulmachine, een sterilisatietoren, een etiketteermachine, een bakkenwasser, een bakkenvuller, een ontkratter, een krattenlift, transportbanden, een kruikenreiniger, een CIP-installatie, een palettiseermachine, pompen en dergelijke, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van 182 kW (rubriek 45.6.a.3);
 - een UHT-afdeling (ultrahoge temperatuur), omvattende een sterilisator, een homogenisator, een steriele afvulruimte, een CIP-installatie, pompen, een krimp tunnel, verpakkingsmachines, en dergelijke, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van 570 kW (rubriek 45.6.a.3);
 - een dessertenafdeling, omvattende een pasteurisatieeenheid met homogeniseerapparaat, 8 kookketels, 6 vulstations, transportbanden, een waterkoeltunnel, 2 stikstofkoeltunnels, een CIP-installatie, een kartonploomachine, een inpakmachine, en dergelijke, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van ongeveer 253 kW (rubriek 45.6.a.3);
 - een tetrapackmachine, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van 12 kW (rubriek 45.6.a.3);
- een blaasextrusieafdeling, omvattende 3 blaasextrusiemachines, een polyethyleenmeng-eenheid, een trimmer, 3 vermalers, een buffersysteem en dergelijke, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van ongeveer 585 kW (rubriek 23.2.3);
- een opslag van kunststof in korrelvorm in 2 verticale tanks met een inhoudsvermogen van elk 30.000 kg (rubriek 23.3.);
- 2 ijswaterinstallaties, omvattende 4 koelcompressoren (NH₃), circulatiepompen en 4 koeltorens, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van ongeveer 640 kW (rubriek 16.3.1.2);
- 13 koelruimtes voor het bewaren van melkproducten, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van ongeveer 216 kW (rubriek 16.3.1.2);
- 6 luchtcompressoren, elk aangedreven door een elektromotor met een vermogen van respectievelijk 4 x 45 kW, 1 x 11 kW en 1 x 1 kW (rubriek 16.3.1.2);
- 5 persluchtreservoirs, met waterinhoudsvermogens van respectievelijk 300 l, 500 l, 1.900 l en 2 x 2.000 l (rubriek 16.8.3);
- 2 luchtdrogers, elk uitgerust met een elektromotor met een vermogen van ongeveer 1,8 kW (rubriek 16.3.1.2);
- een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van autovoertuigen, uitgerust met 2 onderzoekingsputten (rubriek 15.2) en een persluchtcompressor, aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 5,5 kW (rubriek 16.3.1.2);
- 6 melkkoeltanks, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van ongeveer 40 kW (rubriek 16.3.1.2);

- 15 acclimatiseringstoestellen, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van 60 kW (rubriek 16.3.1.2);
- 3 kwaliteitslaboratoria (rubriek 24.4);
- een parkeerplaats voor 40 vrachtwagens (rubriek 15.1.2);
- een opslag van dieselolie in een bovengrondse dubbelwandige houder met een inhoudsvermogen van 40.000 l (rubriek 17.3.6.2);
- 2 brandstofverdeelpompen, elk uitgerust met een verdeelslang (rubriek 17.3.9.3);
- een inrichting voor het zandstralen van metalen, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van 6,3 kW (rubriek 29.5.4.1);
- metaalbewerkingsmachines, zijnde een zaagmachine, 2 boormachines, een snijmachine en een draaibank, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van ongeveer 25 kW (rubriek 29.5.2.1);
- een stoomgenerator met een nominale waterinhoud van 16.900 liter (rubriek 39.1.3) en uitgerust met een stookinstallatie op aardgas met een nominaal thermisch vermogen van 5.844 kW (rubriek 43.1.3);
- een stoomgenerator met een zegeldruk van 1.200 kPa, een verwarmingsoppervlak van 190 m² en een waterinhoud van 21.820 l en uitgerust met een stookinstallatie op zware stookolie met een nominaal thermisch vermogen van 5.815 kW (uit de jaarverslagen blijkt dat het nominaal thermisch vermogen van de stookinstallaties respectievelijk 4.709 kW en 3.365 kW bedraagt) (rubrieken 39.1.3 en 43.1.3);
- een stookinstallatie op stookolie met een nominaal thermisch vermogen van 90 kW (rubriek 43.1.3);
- een opslag van lichte en zware stookolie in 2 bovengrondse houders met een inhoudsvermogen van respectievelijk 6.500 l en 90.000 l (rubriek 17.3.6.2);
- een opslag van stookolie in een ingegraven enkelwandige houder met een inhoudsvermogen van 4.900 liter (rubriek 17.3.6.2);
- een opslag van olie in 10 vaten van 200 l (rubriek 17.3.7.1);
- een opslag van afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige houder met een inhoudsvermogen van 4.000 l (rubriek 17.3.7.1);
- een opslag van zoutzuur (30 %) in een bovengrondse houder met een inhoudsvermogen van 4.000 l (4.800 kg) (rubriek 17.3.3.3);
- een opslag van zwavelzuur (96 %) in een bovengrondse dubbelwandige houder met een inhoudsvermogen van 8.000 l (14.720 kg) (rubriek 17.3.3.3);
- een opslag van natriumhydroxide oplossing (30 %) in 2 bovengrondse dubbelwandige houders met een inhoudsvermogen van elk 6.000 l (7.920 kg) (rubriek 17.3.3.3);
- de opslag van salpeterzuur (60 %) in 2 bovengrondse dubbelwandige houders met een inhoudsvermogen van elk 2.500 l (3.750 kg) (rubriek 17.3.3.3);
- de opslag van ijzerchloride (40 %) in een bovengrondse dubbelwandige houder met een inhoudsvermogen van 2.500 l (3.560 kg) (rubriek 17.3.3.3);
- de opslag van irriterende reinigingsproducten in draadcontainers van 1.000 l en/of vaten van maximum 200 l en een totale opslagcapaciteit van 16 ton (rubriek 17.3.3.3);
- de opslag van papier en karton in een lokaal met een opslagcapaciteit van 115 t (rubriek 33.4);
- een balenpers voor papier en karton, uitgerust met elektromotoren met een totaal vermogen van 4 kW (rubriek 33.3.1);
- een opslag van vloeibare stikstof in een vaste cryogene houder met een waterinhoudsvermogen van 60.000 l (rubriek 16.8.3);
- een opslag van propaan in een vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 9.900 l (rubriek 16.8.3);

- een opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten met een maximum waterinhoudsvermogen van 112 l, zijnde:
 - 3 flessen inerte gasen (argon, stikstof, e.d.);
 - 2 flessen acetyleen;
 - 2 flessen zuurstof;
 - 28 flessen propaan;
 met een totaal waterinhoudsvermogen van ongeveer 2.208 l (rubriek 16.7.2);
- 3 hoogspanningscabines elk uitgerust met een luchtgekoelde transformator met een schijnbaar vermogen van respectievelijk 2.000 kVA, 1.600 kVA en 1.000 kVA (rubrieken 12.2.1 en 12.2.2);
- 13 batterijlaadinrichtingen met een totaal vermogen van ongeveer 41 kW (rubriek 12.3.2);
- het oppompen van grondwater via 3 putten met een maximumdebiet van 750 m³/dag en 150.000 m³/jaar (rubriek 53.8.3);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie, omvattende een 15-tal elektromotoren met een totaal vermogen van 80 kW voor het aandrijven van pompen, met de lozing van het effluent via lozingspunt LP2 in de ingebuisde beek met een maximumdebiet van 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 200.000 m³/jaar (rubriek 3.6.3.1);
- de lozing van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider en lozingspunt LP8 in oppervlaktewater met een maximumdebiet van 700 m³/jaar (rubriek 3.1.1);
- de lozing van huishoudelijk afvalwater in de riolering (lozingspunt LP1) met een maximumdebiet van 2.500 m³/jaar (rubriek 3.3).

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen **een termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. die aanvangt op **4 oktober 2007** behoudens wanneer:
 - a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
 - b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. die eindigt op **6 november 2023** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend

met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde algemene, sectorale en bijzondere vergunningsvoorwaarden.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Leuven, 4 oktober 2007

Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE, Monique SWINNEN, Wiske OCKERMAN en Tom TROCH, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.


In opdracht:



Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

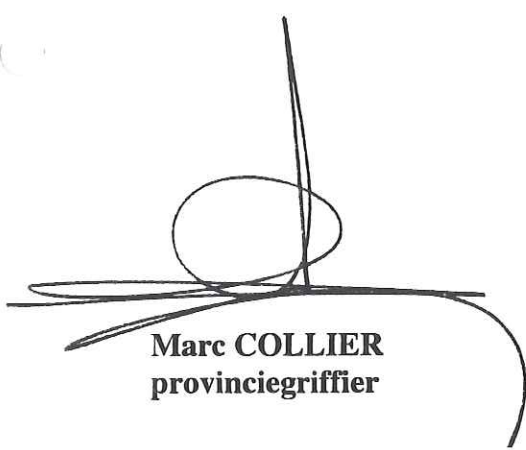

Marc COLLIER
provinciegriffier

Voor eensluidend afschrift:
Namens de provinciegriffier,



Martine BORREMANS,
diensthoofd



ATTENTIE!

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.