

Deputatie

Besluit

Zitting van 25 juni 2026
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025138259_BIJST

30	2026_DEP_04582	Bijstelling van de milieuvoorwaarden - NV EOC BELGIUM – Evergem, Evergem - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 25 juni 2026

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Het verzoek werd op 16 februari 2026 ingediend door NV EOC BELGIUM, Durmakker 35A te 9940 Evergem voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025138259.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 18 maart 2026 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Durmakker 43, 9940 Evergem, Durmakker 41, 9940 Evergem.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180109-0101 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: EVERGEM 2 AFD, sectie E, nrs. 0627/F, 0647/L en 1847/A.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van latex.

De vestiging van EOC Belgium te Evergem - Latex Division II produceert diverse types van gecarboxyleerde styreen-butadiëen latex (XSBL) via een emulsiëpolymerisatieproces van styreen en 1,3-butadiëen.

De lopende vergunning dateert van 15 maart 2012 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar.

De inrichting is thans vergund voor een productiecapaciteit van 140.000 ton latex in acht reactoren.

De productie gebeurt in reactoren in de twee reactorgebouwen G2 en G3 door een polymerisatiereactie van styreen met 1,3 butadiëen in een waterige oplossing bij een temperatuur tussen 60° en 80° en bij een druk van 1 tot 7 baro. Na het polymerisatieproces worden de restmonomeren verwijderd in strippers die eveneens in de reactorgebouwen staan. De eindafwerking van het product (zeven, koelen, toevoegen chemicaliën, fijnzeven) gebeurt niet in de reactorgebouwen, maar in het eindafwerkingsgebouw G7.

Er worden een 60-tal werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, VR-plichtig, hoge drempel Seveso-bedrijf en GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 15 maart 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van latex, voor een termijn tot en met 14 maart 2032
 - Besluit van de deputatie van 30 april 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van latex door uitbreiding met een vaste stikstofhouder en twee atmosferische verdampers, voor een termijn tot en met 14 maart 2032
 - Besluit van de deputatie van 1 december 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van latex, voor een termijn tot en met 14 maart 2032
- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 14 juni 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor het veranderen van een inrichting voor de productie van latex door uitbreiding met één stalplaats en wijziging met het plaatsen van een nieuw influentbuffer, voor een termijn tot en met 14 maart 2032, en voor het bouwen van een nieuwbouw loods, nieuwbouw afdak, nieuwbouw garage en opvangbekken, en aanleg van extra verharding, voor onbepaalde duur (OMV_2017011186)
 - Besluit van de deputatie van 16 januari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van het latexproductiebedrijf door wijziging, uitbreiding en toevoeging (enkel IIOA), voor een termijn tot en met 14 maart 2032 (OMV_2019107631)
 - Besluit van de deputatie van 9 december 2021 houdende het inwilligen van het verzoek tot aanvullen van de bijzondere lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater (OMV_2021116999)
 - Besluit van de deputatie van 16 maart 2023 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een latexproductiebedrijf, voor een termijn tot en met 14 maart 2032 (OMV_2022088102)
- *Meldingen*
 - Besluit van de deputatie van 20 oktober 2016 houdende aktenaam van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van latex, voor een termijn tot en met 14 maart 2032

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt om voor een aantal PFAS-parameters een lozingsnorm toe te kennen voor de duurtijd van 2 jaar, en dit in afwachting van de implementatie van bijkomende onderzoek naar concrete maatregelen om de PFAS-concentraties verder te reduceren:

- Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 70 ng/l
- Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 100 ng/l
- Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 160 ng/l
- Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 60 ng/l

- Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
- Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 60 ng/l
- 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS): 330 ng/l
- Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 90 ng/l
- Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOA totaal): 100 ng/l
- Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS): 40 ng/l
- Perfluor-octaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOS totaal): 130 ng/l
- Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 120 ng/l
- Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxS totaal): 160 ng/l

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

Op basis van eigen metingen van het bedrijfsafvalwater heeft EOC vastgesteld dat er voor enkele PFAS-parameters concentraties boven de huidige rapportagegrenzen worden gemeten.

Aangezien EOC geen bijzondere lozingsnorm heeft voor PFAS-parameters, geldt in principe het indelingscriterium (IC) als norm zoals opgenomen in Bijlage 2.3.1 van VLAREM II. In deze bijlage werd enkel voor PFOS een indelingscriterium vastgelegd (gelijkgesteld aan de rapportagegrens).

Alhoewel voor andere PFAS-verbindingen geen indelingscriterium is bepaald, mogen de PFAS-parameters niet geloosd worden boven de rapportagegrens tenzij hiervoor een norm in de omgevingsvergunning wordt opgenomen. Voor de rapportagegrenzen wordt verwezen naar bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II.

Voor onderstaande PFAS-parameters wordt een overschrijving vastgesteld van de rapportagegrens:

Parameter	Resultaat (max gemeten concentratie) (ng/l)	Rapportagegrens (ng/l)
Perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	66	20
Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	95	20
Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	160	20
Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	58	20
Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	70	20
Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	51	20
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	330	50
Perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	90	20
Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal)	93	20
Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	38	20
Perfluor-octaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOS totaal)	130	20
Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	120	20
Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal)	160	20

In afwachting van bijkomend onderzoek naar en de implementatie van concrete maatregelen om de PFAS-concentraties in het effluent te reduceren, vraagt EOC een tijdelijke lozingsnorm (2 jaar) voor de PFAS-parameters waarvoor een overschrijding van de rapportagegrens wordt vastgesteld.

De verdere motivering is opgenomen in bijlage Q1 van het aanvraagdossier en is meegenomen bij de bespreking van het verzoek (zie verder).

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 27 maart 2026 tot en met 25 april 2026.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Evergem

GUNSTIG op 11 mei 2026, mits:

- Het advies door Vlaamse Milieumaatschappij - Adviseren Afvalwater van 3 april 2026 dient strikt gevolgd te worden.
- Het onderzoek naar concrete maatregelen ter vermindering van de PFAS concentraties in het effluent wordt opgenomen in de aanvraag tot hernieuwing van de omgevingsvergunning voor de grondwaterwinning.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 29 mei 2026

Afdeling GVOW sluit zich aan bij het advies van VMM, advisering afvalwater, van 3 april 2026.

Vlaamse Milieumaatschappij (advies watertoets)

GUNSTIG op 04 mei 2026

Het project is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid.

Vlaamse Milieumaatschappij (advies afvalwater en lucht)

GUNSTIG op 03 april 2026

Volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld te worden voor het lozen van bedrijfsafvalwater:

- PFAS voor 2 jaar

- Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 70 ng/l
- Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 100 ng/l
- Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 160 ng/l
- Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 60 ng/l
- Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
- Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 60 ng/l
- 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS): 330 ng/l
- Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 90 ng/l
- Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOA totaal): 100 ng/l
- Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS): 40 ng/l
- Perfluor-octaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOS totaal): 130 ng/l
- Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 120 ng/l
- Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxS totaal): 160 ng/l

- Overige lozingsnormen:

parameter	concentratie	Vracht
ZS	60 mg/l – 35 mg/l voortschrijdende gemiddelde (VLAREM III)	
BZV	25 mg/l	
CZV	225 mg/l	84 kg/dag
P totaal	3 mg/l	
N totaal	30 mg/l	12 kg/dag
Chloriden	3500 mg/l	1330 kg/dag
Sulfaat	400 mg/l	
As	0.01 mg/l	
Cu	0.15 mg/l	
Zn	0.5 mg/l	
Cd	0.0008 mg/l	
Hg	0.0003 mg/l	
Se	0.005 mg/l	
Tl	0.02 mg/l	
Ti	0.2 mg/l	
Co	0.02 mg/l	
Sn	0.2 mg/l	
EOX	0.03 mg/l	
AOX	0.4 mg/l	
PER extraheerbare stoffen	5 mg/l	
BS	1 ml/l	
Detergenten	3 mg/l	
AID	3 mg/l	
KID	3 mg/l	
NID	3 mg/l	
acrylonitril	60 µg/l	
styreen	60 µg/l	
TDDM	2 µg/l	

Nitriet	0.5 mg/l	
Chloroform	1,75 µg/l	

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium.
- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd te worden naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II
- Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- Binnen de termijn van 2 jaar na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een opvolgingsrapport over te maken betreffende de stand van zaken voor de parameters Co en Tl. Dit rapport wordt overgemaakt aan de VMM en AGOP Afdeling Handhaving van het departement Omgeving.
- Het bedrijf dient te beschikken over een calamiteitenbekken met een inhoud van minstens 500 m³ (dagdebiet) welke voor de meetgoot wordt geplaatst.
- Het bedrijf dient minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).
- voor PFAS-parameters wordt een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan, nadien dienen de parameters te voldoen aan de rapportagegrens van 0,02 µg/l.
- Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen. Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij VLAREM II m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedragen de rapportagegrenzen momenteel 20-50 ng/l. Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden. De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende

overheid, de VMM en de afdelingen GOP en handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie moet een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn van 2 jaar nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens."

- Het bedrijf dient binnen de 2 jaar, na het verkrijgen van de vergunning, een nieuwe aanvraag in te dienen inzake optimalisatie lozingssituatie en een zuivering (voor PFAS). Bij lozing van het bedrijfsafvalwater na zuivering dient bijkomend rubriek 3.6 aangevraagd te worden.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG

De bijzondere milieuvoorwaarden voor het lozen van het bedrijfsafvalwater opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met:

- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
PFAS voor een termijn van 2 jaar vanaf het verlenen van de vergunning (OMV2025138259):
 - Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 100 ng/l
 - Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 160 ng/l
 - Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 60 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 60 ng/l
 - 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS): 330 ng/l
 - Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 90 ng/l
 - Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOA totaal): 100 ng/l
 - Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS): 40 ng/l
 - Perfluor-octaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOS totaal): 130 ng/l
 - Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 120 ng/l
 - Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxS totaal): 160 ng/l
- Het bedrijf dient minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).
- Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens

maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen. Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij VLAREM II m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedragen de rapportagegrenzen momenteel 20-50 ng/l. Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden. De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GOP en handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie moet een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn van 2 jaar nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens."

- Het bedrijf dient binnen de 2 jaar, na het verkrijgen van de vergunning, een nieuwe aanvraag in te dienen inzake optimalisatie lozingssituatie en een zuivering (voor PFAS). Bij lozing van het bedrijfsafvalwater na zuivering dient bijkomend rubriek 3.6 aangevraagd te worden.

De bijzondere voorwaarde:

- De concentraties van het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C2, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

wordt vervangen door:

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De **commissie** deed volgende vaststellingen:

De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij *geen verdere vragen of opmerkingen heeft*.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 16 juni 2026.

In navolging van het gunstig advies van de VMM kan de vraag van het bedrijf gunstig beoordeeld worden waarbij de door de VMM voorgestelde bijkomende voorwaarden inzake de verdere opvolging van en rapportering over de PFAS mee worden opgenomen.

De bijzondere milieuvorwaarden voor het lozen van het bedrijfsafvalwater opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met:

- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
PFAS voor een termijn van 2 jaar vanaf het verlenen van de vergunning (OMV2025138259):
 - Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 100 ng/l
 - Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 160 ng/l
 - Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 60 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 60 ng/l
 - 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS): 330 ng/l
 - Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 90 ng/l
 - Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOA totaal): 100 ng/l
 - Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS): 40 ng/l
 - Perfluor-octaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOS totaal): 130 ng/l
 - Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 120 ng/l
 - Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxS totaal): 160 ng/l
- Het bedrijf dient minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).
- Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen. Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij VLAREM II m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedragen de rapportagegrenzen momenteel 20-50 ng/l. Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden. De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GOP en handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie moet een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn van 2 jaar nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens."

- Het bedrijf dient binnen de 2 jaar, na het verkrijgen van de vergunning, een nieuwe aanvraag in te dienen inzake optimalisatie lozingssituatie en een zuivering (voor PFAS). Bij lozing van het bedrijfsafvalwater na zuivering dient bijkomend rubriek 3.6 aangevraagd te worden.

De bijzondere voorwaarde

- De concentraties van het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C2, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

wordt vervangen door:

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

Beschrijving en motivering

Bespreking van het verzoek

a) Algemeen

Het bedrijf is vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater (Ringvaart) met een maximaal debiet van 45 m³/uur – 500 m³/dag onder de algemene, sectorale en een reeks bijzondere lozingsvoorwaarden.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spuiwater van de stoomketels, koeltorens, ontharders en demi-installatie, proceswater, afvalwater van het laboratorium en verontreinigd hemelwater. Voordat dit afvalwater wordt geloosd, wordt het gezuiverd in een eigen waterzuiveringsinstallatie. Hierbij vindt eerst een fysicochemische reiniging plaats (coagulatie, pH correctie en flocculatie), gevolgd door een kamerfilterpers en aansluitend een biologische zuivering.

EOC maakt op de site van Latex Division II gebruik van grondwater voor de productieprocessen, koeling en reiniging van apparatuur en de gebouwen. Hiervoor werd aan EOC een grondwaterwinning vergund met een maximaal debiet van 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar vanuit 4 grondwaterwinningsputten met een diepte van ca. 26 meter (Kwartair, HCOV-code 0162, en Ledo-Paniseliaan, HCOV-code 0600). Deze grondwaterwinning werd vergund aan NV EOC Belgium (Adhesive Division) in de omgevingsvergunning dd. 31/06/2014, (met einddatum 24/10/2027), maar het opgepompte water wordt verdeeld over drie verschillende sites van EOC in Evergem. De exploitatie van de grondwaterwinningen gebeurt door Water-Link (via een service level agreement). In de periode 2023 – 2025 werd jaarlijks gemiddeld ca. 250.000 m³ aan grondwater opgepompt.

b) Oorsprong PFAS en reeds genomen maatregelen

Op de site van EOC is er geen intentioneel gebruik van grondstoffen/producten met PFAS of vervaardiging van PFAS-parameters in de productieprocessen. Hiertoe werden de safety data sheets (SDS) gescreend naar mogelijk PFAS in de grondstoffen. De resultaten van de screening tonen aan dat er in het verleden één PFAS-houdend product werd gebruikt op de

sites. Het gebruik van dit product is echter stopgezet.

Verder werden ook negen mogelijk PFAS-houdende producten geïdentificeerd. Drie van deze producten worden op heden ook niet meer gebruikt. Van de zes overige producten wordt de door de producent bevestigd dat er intentioneel geen PFAS wordt toegevoegd aan de producten.

In het verleden werden verschillende blusoefeningen uitgevoerd op de site waarbij gebruik werd gemaakt van PFAS-houdend blusschuim. Ten gevolge hiervan wordt een diffuse PFAS-verontreiniging vastgesteld in de bodem en het grondwater. Doordat EOC gebruik maakt van grondwater komt deze verontreiniging vermoedelijk via het opgepompte grondwater in het bedrijfsafvalwater terecht.

c) Geplande maatregelen

EOC wenst graag concrete maatregelen te nemen om de PFAS-concentraties in het effluent te reduceren. Momenteel zijn er echter nog enkele onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden:

- Inzicht verwerven in PFAS-balans:
 - Zijn er naast de vermoedelijke bron van PFAS in het grondwater nog andere mogelijke bronnen van PFAS op de site? Kunnen mogelijk PFAS-houdende producten geïdentificeerd worden (o.a. via de screening van SDS'en), die op heden gebruikt worden en aanleiding geven tot PFAS in het afvalwater?
 - Is er een correlatie tussen de opgepompte grondwaterdebieten en de vastgestelde PFAS-concentraties in het effluent? Wordt PFAS in elke van de 4 grondwaterwinningsputten vastgesteld en in dezelfde concentraties?
 - Kunnen alle buitengaande PFAS-vrachten gekoppeld worden aan binnenkomende PFAS-vrachten (opmaak massabalans)?
- In oktober 2027 dienen de grondwaterwinningsputten hervergund te worden. Dit kan samengaan met de implementatie van maatregelen om PFAS te reduceren.
 - Dienen er aanpassingen te gebeuren aan (de verdeling) van het opgepompte debiet over de 4 grondwaterwinningsputten? Kunnen bronmaatregelen voorzien worden om eventuele PFAS uit het opgepompte grondwater te halen? Hiervoor zal ook afstemming nodig zijn met Water-Link.
- Voor de site van EOC loopt een onderzoek om de bodem- en grondwaterverontreiniging in kaart te brengen.
 - Wat is de omvang van de bodem- en/of grondwaterverontreiniging met PFAS en welke invloed heeft deze op de vastgestelde PFAS in het effluentwater van de site?
 - Welke maatregelen worden voorzien in het kader van een bodem- en/of grondwatersanering? Zijn er synergiën mogelijk tussen een grondwatersanering en het maatregelen om PFAS in het effluent te reduceren?
- Onderzoek naar de haalbaarheid van technieken die mogelijk in aanmerking komen om het effluent van EOC te behandelen en het rendement dat hiermee kan behaald worden.

In afwachting van dit onderzoek en de implementatie van concrete maatregelen vraagt het bedrijf dus een tijdelijke lozingsnorm voor 2 jaar voor de PFAS-parameters die de rapportagegrens overschrijden.

d) Effluentconcentraties

Ter hoogte van het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater werd door EOC in 2021 éénmalig en sinds 2024 periodiek (3- tot 4- jaarlijks) analyses uitgevoerd op PFAS. Onderstaande Tabel geeft de gemiddelde, 90 percentiel en maximale waarde voor de gemeten PFAS-parameters weer op basis van deze metingen.

Bij onderstaande tabel dient opgemerkt te worden dat voor de parameters waarbij alle metingen zich onder de door het laboratorium gehanteerde rapportagegrens bevinden de

concentratie gelijkgesteld werd aan 0,00. Voor de parameters waarvoor niet alle meetwaarden kleiner waren dan de door het laboratorium gehanteerde rapportagegrens werden de waarden “kleiner dan” gelijkgesteld aan de helft van deze rapportagegrens.

Parameter	Rapportagegrens (ng/l)	Gemiddelde (ng/l)	Maximum (ng/l)	Aantal metingen
Perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	20	30,64	66,00	22
Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	20	48,55	95,00	22
Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	20	59,89	160,00	22
Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	20	32,62	58,00	21
Perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	20	54,35	90,00	23
Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	20	6,05	10,00	21
Perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	20	0,00	0,00	22
Perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	20	0,00	0,00	22

Perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	20	0,00	0,00	22
Perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)	50	0,00	0,00	21
Perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	20	0,00	0,00	21
Perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	20	0,00	0,00	21
Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	20	31,29	70,00	21
Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	20	19,86	51,00	22
Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	20	48,73	120,00	22
Perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	20	0,00	0,00	22
Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	20	8,93	38,00	23
Perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	20	6,68	20,00	22
Perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	20	0,00	0,00	21
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	20	0,00	0,00	22
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	20	0,00	0,00	21
Perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	20	6,11	20,00	22
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (MePFOSA)	20	0,00	0,00	21
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (EtPFOSA)	20	0,00	0,00	21
N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	20	0,00	0,00	22
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	20	0,00	0,00	21
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	20	0,00	0,00	18
Perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	20	0,00	0,00	11
4,8-dioxa-3H-perfluoronaanzuur (DONA)	20	0,00	0,00	22
Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECBS)	20	0,00	0,00	22
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	50	33,36	330,00	22
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	50	0,00	0,00	21
Perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	50	0,00	0,00	21
Perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	50	0,00	0,00	21
Perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	50	0,00	0,00	21
Perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	20	11,14	28,00	21
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	20	0,00	0,00	21
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur (MePFBSAA)	20	10,71	46,00	21
Perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	20	0,00	0,00	20
Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal)	20	56,95	93,00	20
Perfluor-octaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal)	20	16,76	130,00	19
Perfluor-octaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal)	20	6,78	21,00	20
N-methylperfluor-octaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte vormen) (MePFOSAtotaal)	20	0,00	0,00	15
N-ethylperfluor-octaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte vormen) (EtPFOSAtotaal)	20	0,00	0,00	15
Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal)	20	71,33	160,00	15


Trifluorazijnzuur (TFA)	4.000	680,91	2000,00	11
Perfluor-n-propaanzuur (PFPrA)	500	0,00	0,00	11
perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS)	1.000	0,00	0,00	11
Trifluor-n-methaansulfonzuur (TFMS)	500	0,00	0,00	11
Pentafluor-n-ethaansulfonzuur (PFEtS)	500	0,00	0,00	11
2,3,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,3,3,3- TeFPrA)	2.500	0,00	0,00	11
2,2,3,3-tetrafluor-n-propaanzuur (2,2,3,3- TeFPrA)	500	0,00	0,00	11

Voor de parameters perfluor-n-butaanzuur (PFBA), perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA), perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA), perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA), perfluor-n-octaanzuur (PFOA), perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS), perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS), perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS), 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS), perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal), perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS), perfluor-octaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal) en perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal) werd herhaaldelijk een overschrijding van de rapportagegrens vastgesteld.

Voor de parameters perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA), N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur (MePFBSAA) en perfluor-octaansulfonamide (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal) werd slechts éénmalig een overschrijding van de rapportagegrens vastgesteld. Deze waarden worden als uitschieters beschouwd en EOC verwacht voor deze parameters in de toekomst de rapportagegrens te halen, waardoor geen lozingsnorm wordt aangevraagd.

In onderstaande grafiek wordt de evolutie van de totale PFAS-concentraties (som PFAS-EU) weergegeven voor de periode 2024-2025. Op basis van deze grafiek kan besloten worden dat in 2024 de totale concentraties schommelden tussen ca. 200 ng/l en 400 ng/l. In de eerste jaarhelft van 2025 werd een lichte daling vastgesteld. In de periode juli – oktober 2025 werd een tijdelijke verhoging vastgesteld van de totale concentratie, maar deze daalde nadien terug tot een concentratie van ca. 300 ng/l in december 2025.

Een verklaring voor deze schommelingen is er tot dusver niet (zo zijn er momenteel o.a. onvoldoende gegevens voorhanden op het opgepompte grondwater om een mogelijk verband met deze bron te kunnen afleiden). Zoals eerder toegelicht, zal dit deel uitmaken van verder onderzoek.

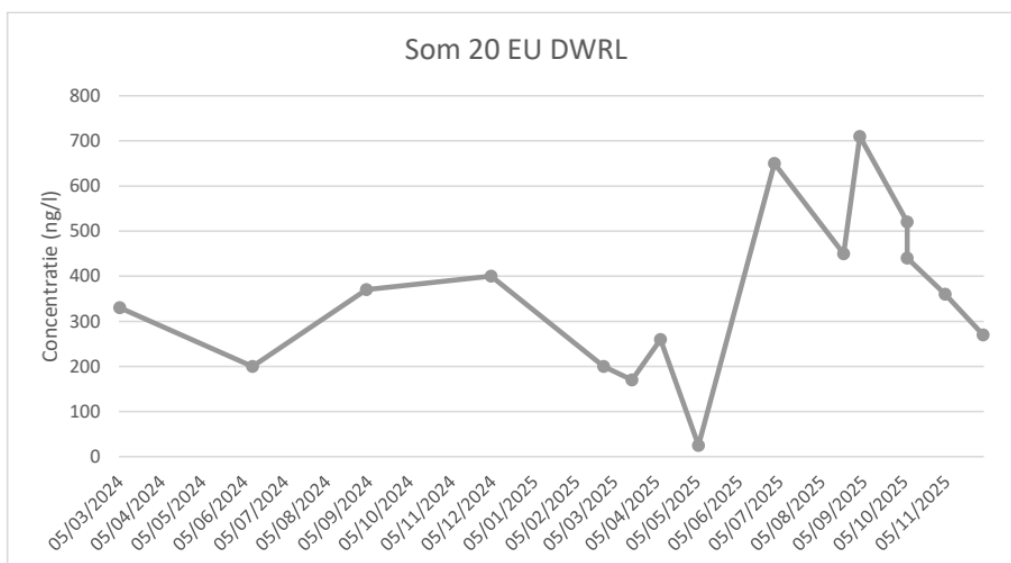

Figuur 3-1: Evolutie van de totale PFAS-concentratie (som PFAS-EU) in het effluent voor de periode 2024-2025.

e) Impactbeoordeling PFOS

Aangezien er voor de parameter perfluorooctaansulfonzuur en zijn derivaten (PFOS) een milieukwaliteitsnorm is gedefinieerd in bijlage 2.3.1 van VLAREM II, kan deze parameter individueel beoordeeld worden aan de hand van de beoordelingsmethodiek van VMM (Wezertoets dd. 01/06/2025).

De lozing wordt beoordeeld als een bestaande lozing. Dit heeft als gevolg dat er geen achteruitgang t.o.v. de huidige toestand van dat waterlichaam kan voorkomen. De lozing kan echter wel aanleiding geven of bijdragen tot het niet halen van de doelstellingen binnen het betreffende waterlichaam.

Voor de chronische beoordeling bevindt de waterkwaliteit voor PFOS zich stroomopwaarts van het lozingspunt reeds in klasse niet goed. Ook de berekende concentratie stroomafwaarts bevindt zich in klasse niet goed (waarbij deze > 5*MKN is). De lozing van PFOS draagt bij tot het niet halen van de doelstellingen. Op basis van deze beoordeling kan besloten worden dat een verdere reductie tot een concentratie van 0,65 ng/l (MKN) (waardoor de lozing niet bijdraagt tot het niet halen van de doelstellingen) de verbeterdoelstelling is. De lozingsvoorwaarde wordt beperkt in termijn tot 3 jaar. Er dient tevens een onderzoek te gebeuren naar technisch en financiële haalbaarheid van verdergaande maatregelen om de geloosde concentratie te reduceren (BBT+) en de weerhouden maatregelen moeten geïmplementeerd zijn.

Concreet zal dus ook bij de uitwerking van de reductiemaatregelen de lozing van PFOS geherevalueerd worden.

Voor de acute beoordeling wordt de toetswaarde stroomafwaarts gehaald. De dimensies van de mengzone zijn aanvaardbaar en ook de doelstelling op het einde van het waterlichaam wordt gehaald. De acute lozing draagt niet bij tot het niet halen van de doelstellingen en de lozingsvoorwaarde kan voor de volledige termijn van de vergunning verleend worden.

f) Impactbeoordeling PFAS-parameters

Voor de parameters perfluor-n-butaanzuur (PFBA), perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA), perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA), perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA), perfluor-n-octaanzuur (PFOA), perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS), perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS), perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS), 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS), perfluorooctaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal) en perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal) is geen milieukwaliteitsnorm opgenomen in Bijlage 2.3.1 van VLAREM II en kan de individuele impact bijgevolg niet bepaald worden op basis van de Wezermethodiek.

Er wordt hierbij ook verwezen naar het kader van de VMM:

In een toelichtingsnota van de VMM m.b.t. de impactbeoordeling voor PFAS stoffen wordt gesteld dat bij PFAS verontreinigd afvalwater het belangrijk is rekening te houden met de gemeenschappelijke druk van alle PFAS verbindingen samen. Men steunt zich hierbij op een ontwerpvoorstel van de Europese Commissie voor de aanpassing van de richtlijn Prioritaire Stoffen, waarbij 24 PFAS-stoffen onder de loupe genomen worden. VMM besluit hieruit dat:

- Elke nieuwe bijkomende lozing van PFAS zal leiden tot een druk die de draagkracht van het aquatische ecosysteem zal overschrijden en de facto een achteruitgang van de toestand zal veroorzaken.*
- Elke bestaande lozing van PFAS mee bijdraagt aan het niet halen van de MKN en dus een verbeterverplichting heeft. Uutfasering of verdergaande zuivering dan BBT dringt zich dan ook op voor deze stoffen. De huidige rapportagegrens van 20 ng/l (of voor een aantal 50 ng/l) per individuele component geldt hierbij als richtwaarde.*

Tegelijk wordt gesteld dat voor alle andere PFAS deze redenering kan doorgetrokken worden.

De excel rekentool van het Wezer stappenplan houdt echter geen rekening met de gemeenschappelijke druk van alle PFAS verbindingen maar kan enkel een individuele bijdragen van de lozing beoordelen. Wanneer een lozingsnorm boven de rapportagegrens nodig blijkt, dan moet de verbeteringsverplichting aangetoond worden, waarbij de toestand voorafgaand aan de vergunning vergeleken dient te worden met de beoogde toestand na vergunningsverlening:

De som van alle PFAS die voorheen vergund waren in concentraties boven de RG (rapportagegrens) gaven een worst-case impact op oppervlaktewater van:

$$= \{(\text{voorheen vergunde concentraties} * \text{voorheen vergund dagdebiet}) + (\text{concentratie waterloop} * \text{gemiddeld debiet waterloop})\} / (\text{voorheen vergund dagdebiet} + \text{gemiddeld debiet van de te beoordelen waterloop}).$$

De som van alle PFAS die met de nieuwe aanvraag aangevraagd worden boven de RG geven een te verwachten worst-case impact op oppervlaktewater van:

$$= \{(\text{aangevraagde concentraties} * \text{aangevraagd dagdebiet}) + (\text{concentratie waterloop} * \text{gemiddeld debiet waterloop})\} / (\text{aangevraagd dagdebiet} + \text{gemiddeld debiet van de te beoordelen waterloop}).$$

De hier beschreven benadering is op basis van de tot nu gekende inzichten en kennis. Deze inzichten en kennis zijn echter nog volop in ontwikkeling. VMM engageert zich in haar toelichtingsnota om het werkingskader bij te stellen en te verfijnen van zodra deze inzichten en kennis toenemen.

De lozing van de hierboven vermelde parameters bedraagt reeds een bestaande lozing. Dit heeft als gevolg dat er geen achteruitgang t.o.v. de huidige toestand van dat waterlichaam kan voorkomen. De lozing kan echter wel aanleiding geven of bijdragen tot het niet halen van de doelstellingen binnen het betreffende waterlichaam. Hoe dan ook wordt voor deze parameters een gelijkaardige benadering gevolgd als deze van de Wezermethodiek. De normen worden aangevraagd voor een beperkte periode met het oog op een herevaluatie na onderzoek tot implementatie van verdere reductiemaatregelen.

De verplichting tot verbetering zit vervat in het hoger vermelde voorstel waarin beoogd wordt verdere maatregelen af te leiden om de PFAS-concentraties verder af te bouwen.

g) Monitoring

Qua monitoring stelt de VMM voor om minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM.

h) Aanpassing bijzondere voorwaarde

De VMM merkt in haar advies op dat de oude formulering van een bijzondere voorwaarde die nog in de huidige vergunning staat dient aangepast te worden naar een nieuwe formulering.

Volgende voorwaarde:

De concentraties van het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C2, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

wordt aangepast naar:

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS

(gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Volgende wetgeving is van toepassing:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets);
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Ligging

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 2 km van de SBZ (speciale beschermingszone) 'BE2300005: Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel'. Dit is een habitatrichtlijngebied dat gelegen is ten zuidwesten van het bedrijf. Voor het overige bevinden er zich geen SBZ meer binnen een straal van 7 km.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 2 km ten noordoosten van het VEN-gebied 241 'De Vinderhoutse bossen'. Dit gebied overlapt het hierboven vermelde habitatrichtlijngebied. Verder ligt het VEN-gebied 213 'De Vallei van de Benedenleie' op ca. 2,7 km ten zuiden en het VEN-gebied 242 'Appensvoorde' op ca. 3 km ten westen van het bedrijf.

Impact

Om de impact van de gevraagde lozingsnormen op de SBZ-gebieden in te schatten werd een voortoets uitgevoerd. Het voortoetsrapport werd ingesloten in het aanvraagdossier (bijlage Q1).

Uit deze groengekleurde voortoets blijkt dat de geplande waterremissies van EOC geen risico vormen op een betekenisvolle aantasting van de natuurwaarden in SBZ-H (habitatrichtlijngebied). De reikwijdte van het effect volgens de voortoets bereikt geen Speciale beschermingszones. Daarnaast zijn er geen fluviale overstromingsgevoelige gebieden die Speciale beschermingszones in contact met deze reikwijdte brengen. Bijgevolg is er geen risico op een betekenisvolle aantasting ter hoogte van Habitat- of Vogelrichtlijngebied ten gevolge van de waterremissies van voorliggend project.

Stroomafwaarts van het lozingspunt liggen geen VEN-gebieden die rechtstreeks schade kunnen ondervinden door het project. Ook zijn er geen VEN-gebieden die schade zouden kunnen ondervinden door mogelijke fluviale overstromingen van de Ringvaart of het kanaal Gent-Terneuzen. Op basis daarvan wordt geen onvermijdbare of onherstelbare schade aan de actuele natuurwaarden van het VEN verwacht.

Uit dit alles kan besloten worden dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een lozing op oppervlaktewater. Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van het verzoek.

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een fluviaal overstromingsgevoelig gebied, noch in pluviaal overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, noch aan de bestaande lozing waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de exploitant tot **bijstelling van de voorwaarden** opgelegd aan NV EOC BELGIUM, Durmakker 35A te 9940 Evergem, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Durmakker 43, 9940 Evergem, Durmakker 41, 9940 Evergem, op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 2 AFD, sectie E, nrs. 0627/F, 0647/L en 1847/A, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvoorwaarden voor het lozen van het bedrijfsafvalwater opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met:

- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
PFAS voor een termijn van 2 jaar vanaf het verlenen van de vergunning (OMV2025138259):
 - Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 100 ng/l
 - Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 160 ng/l
 - Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 60 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 60 ng/l
 - 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS): 330 ng/l
 - Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 90 ng/l
 - Perfluorooctaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOA totaal): 100 ng/l
 - Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS): 40 ng/l
 - Perfluorooctaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOS totaal): 130 ng/l
 - Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 120 ng/l
 - Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxS totaal): 160 ng/l
- Het bedrijf dient minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).
- Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken,

voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen. Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij VLAREM II m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedragen de rapportagegrenzen momenteel 20-50 ng/l. Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden. De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GOP en handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie moet een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn van 2 jaar nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens."

- Het bedrijf dient binnen de 2 jaar, na het verkrijgen van de vergunning, een nieuwe aanvraag in te dienen inzake optimalisatie lozingssituatie en een zuivering (voor PFAS). Bij lozing van het bedrijfsafvalwater na zuivering dient bijkomend rubriek 3.6 aangevraagd te worden.

De bijzondere voorwaarde

- De concentraties van het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C2, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

wordt vervangen door:

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De geactualiseerde voorwaarden met betrekking tot de lozing van het bedrijfsafvalwater zijn:

- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

parameter	concentratie	Vracht
ZS	60 mg/l – 35 mg/l voortschrijdende gemiddelde (VLAREM III)	

BZV	25 mg/l	
CZV	225 mg/l	84 kg/dag
P totaal	3 mg/l	
N totaal	30 mg/l	12 kg/dag
Chloriden	3500 mg/l	1330 kg/dag
Sulfaat	400 mg/l	
As	0.01 mg/l	
Cu	0.15 mg/l	
Zn	0.5 mg/l	
Cd	0.0008 mg/l	
Hg	0.0003 mg/l	
Se	0.005 mg/l	
TI	0.02 mg/l	
Ti	0.2 mg/l	
Co	0.02 mg/l	
Sn	0.2 mg/l	
EOX	0.03 mg/l	
AOX	0.4 mg/l	
PER extraheerbare stoffen	5 mg/l	
BS	1 ml/l	
Detergenten	3 mg/l	
AID	3 mg/l	
KID	3 mg/l	
NID	3 mg/l	
acrylonitril	60 µg/l	
styreen	60 µg/l	
TDDM	2 µg/l	
Nitriet	0.5 mg/l	
Chloroform	1,75 µg/l	

PFAS voor een termijn van 2 jaar vanaf het verlenen van de vergunning (OMV2025138259):

- Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 100 ng/l
 - Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 160 ng/l
 - Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 60 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 60 ng/l
 - 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS): 330 ng/l
 - Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 90 ng/l
 - Perfluorooctaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOA totaal): 100 ng/l
 - Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS): 40 ng/l
 - Perfluorooctaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOS totaal): 130 ng/l
 - Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 120 ng/l
 - Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxS totaal): 160 ng/l
- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties

opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

- De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium.
- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd te worden naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.
- Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- Binnen de termijn van 2 jaar na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een opvolgingsrapport over te maken betreffende de stand van zaken voor de parameters Co en Tl. Dit rapport wordt overgemaakt aan de VMM en AGOP Afdeling Handhaving van het departement Omgeving.
- Het bedrijf dient te beschikken over een calamiteitenbekken met een inhoud van minstens 500 m³ (dagdebiet) welke voor de meetgoot wordt geplaatst.
- Het bedrijf dient minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).
- voor PFAS-parameters wordt een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan, nadien dienen de parameters te voldoen aan de rapportagegrens van 0,02 µg/l.
- Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen. Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij VLAREM II m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedragen de rapportagegrenzen momenteel 20-50 ng/l. Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden. De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GOP en handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie moet een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn van 2 jaar nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS

(gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens.”

- Het bedrijf dient binnen de 2 jaar, na het verkrijgen van de vergunning, een nieuwe aanvraag in te dienen inzake optimalisatie lozingssituatie en een zuivering (voor PFAS). Bij lozing van het bedrijfsafvalwater na zuivering dient bijkomend rubriek 3.6 aangevraagd te worden.

De actualisatie van de overige bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossier-taks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2026-06-25 14:30:35 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2026-06-25 16:05:36 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

