

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 19/12/2024

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Detavernier Kelly, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 118.

EERSTE_AANLEG - OMV_2024034877 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een verzoek tot bijstellen van de bijzondere milieuvoorwaarden, gelegen te Waregem

O 2024/541

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2024034877

Inrichtingsnummer: 20200311-0059

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van

NV AQUAFIN,
strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te
Slekkeput 5, 8790 Waregem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 27 juni 2024

De aanvraag werd op datum van 28-06-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft het volgend verzoek: volgende afwijkende verwijderingspercentage
- P tot: 2 mg/l EN **60% verwijderingspercentage**

Deze versoepelingen worden aangevraagd voor de periode 2024 t.e.m. 2028.

De vraag tot bijstelling van de voorwaarden werd ongunstig geadviseerd door de POVC (in navolging van het ongunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij).

De vraag tot bijstelling van de voorwaarden (strengere fosfornorm) voor het bedrijf Concordia Textiles werd ingediend door de provincie naar aanleiding van de GPBV evaluatie en op 11/9/2024 ontvankelijk en volledig verklaard. De deputatie dient op 9/1/2025 hierover een beslissing te nemen

Het is aangewezen dat voorliggende vraag hierop afgestemd wordt.

Er dient door Aquafin een aanvullende nota bezorgd te worden waarin wordt aangegeven hoe er zal omgegaan worden met de vraag tot bijstelling.

De deputatie heeft op 17/10/2024 beslist om de administratieve lus toe te passen. Er werd een nota ingediend door Aquafin. Hierover is het standpunt van de VMM cruciaal. Er wordt een aangepast advies gevraagd aan de POVC en VMM.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Slekkeput 5 te 8790 Waregem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200311-0059 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WAREGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0229D 2/
- WAREGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0250D/

- WAREGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0234K/
- WAREGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0233A/4
- WAREGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0229C 2/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een agrarisch gebied en deels in een natuurgebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden.

In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Transvaal" d.d. 23/12/2005.

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem" d.d. 05/01/2006.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem en delen van het buitengebied (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) d.d. 16/10/2012.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem Herziening" dd. 21/06/2018.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium" d.d. 25/06/2015.

Verordeningen

- Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd op 29 april
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven goedgekeurd op 8 juli 2005
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid goedgekeurd op 5 juni 2009
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater goedgekeurd op 5 juli 2013

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband goedgekeurd op 9 juni 2017
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater goedgekeurd op 10 februari 2023
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit goedgekeurd op 12 mei 2023
- Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelden van baangrachten goedgekeurd op 24 april 2008
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen goedgekeurd op 15 oktober 2015

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 10/04/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een RWZI voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 04/08/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden nl

"In afwijking op artikel 5.2.1.5§2 (de inrichting dient omheind te zijn met een ca. 2 m hoge afsluiting) wordt toegestaan om geen omheining te voorzien aan de noordzijde van de inrichting, grenzend aan de Gaverbeek"

stedenbouwkundige vergunningen

- Stedenbouwkundig attest (A/1993/8) voor bouwen van een rioolwaterzuiveringsinst. - positief gevonden op 03/02/1994
- CBS d.d. 29/09/1994 : bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie
- CBS d.d. 05/02/2007 : plaatsen van defosfatietank en fietsenstalling op een RWZI
- CBS d.d. 28/02/2011 : het rooien van 38 bomen

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 23/07/2020 van de deputatie waarbij de vraag tot bijstelling voorwaarden gedeeltelijk wordt ingewilligd naar aanleiding van de GPBV evaluatie .

Gelet op het besluit d.d. 10/11/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor een termijn tot 10/04/2034

3. Oorspronkelijke aanvraag

Horen POVC 20/09/2024

De vertegenwoordiger deelt mee dat de fosfor afkomstig is van Concordia Textiles. Het bedrijf dient maatregelen te nemen om de fosfor lozing te dalen.

De RWZI is niet gebouwd het probleem van de micro polluenten op te lossen.

Het uitgangspunt was in het verleden anders. De bedrijven zijn niet doordrongen dat die organofosforverbindingen niet mogen geloosd worden.

Exploitant

We hebben vernomen dat er een vraag tot bijstellen van de voorwaarden voor fosfor lopende is voor Concordia Textiles. We vragen ons af of dit met direct ingang naar 2 mg/l zal gaan.

Momenteel staat de kraan open (doseren) dit kost 30.000 euro extra per jaar.

De resultaten zijn momenteel goed maar we zijn een marge aan het opbouwen om inspanningen niet ongedaan zouden gemaakt worden door de lozing van Concordia. Op het einde van het jaar zouden we (zonder die pieken) voldoen aan de verwijderingspercentage.

We vragen de reductie naar 60% verwijderingspercentage.

We gaan akkoord om de reductie tot 3 jaar te beperken ipv 5 jaar gelet op de bijstellen van voorwaarden die lopende is.

Maar we gaan doseren op de 80% maar mocht Concordia toch pieklozingen wensen we daar niet op afgestraft worden.

Conclusie POVC 20/09/2024

Er kan niet akkoord gegaan worden om een tijdelijk afwijkend verwijderingspercentage voor RWZI Waregem toe te staan. Uit alles komt de nauwe samenhang van de nu aangekaarte problematiek met de lozingssituatie van een bedrijf in de directe omgeving naar voor.

Er dient zo spoedig mogelijk geoordeeld (via een bijstelling voorwaarden) over de lozingssituatie van een bedrijf in de directe omgeving, om zo de problematiek die zich doorzet bij Aquafin als ontvangende instantie te remediëren; dit uiteraard samen met verdere handhavende acties door de bevoegde toezichthouder.

De vraag tot bijstelling van de voorwaarden van dit betrokken bedrijf werd ingediend door de provincie naar aanleiding van de GPBV evaluatie en op 11/9/2024 ontvankelijk en volledig verklaard. De deputatie dient op 9/1/2025 hierover een beslissing te nemen. Het is aangewezen om de beslissing van voorliggende vraag hierop af te stemmen.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd de exploitant hiervan op de hoogte gesteld. Het is aangewezen dat er een aanvullende nota bezorgd wordt met het standpunt van Aquafin in functie van deze vraag tot bijstellen voorwaarden ingediend voor het betrokken bedrijf Concordia Textiles.

4. Beschrijving van de inrichting en de omgeving

Beschrijving van de inrichting

De RWZI behandelt huishoudelijk en industrieel afvalwater.

Twee gravitaire collectoren voeren het afvalwater van de stad Waregem en de gemeente Sint-Eloois-Vijve en Vichte naar deze installatie. De RWZI Waregem werd in 1997 gebouwd voor nutriëntverwijdering voor een ontwerpcapaciteit van 72.000 IE (op basis van 60g BOD/IE/d). Hieronder wordt de installatie beschreven:

- Type zuiveringsproces: Actief slib - Stikstof- & chemische fosforverwijdering - laag belast - Oxidatiesloot
- Type installatie: Bemande installatie
- Waterlijn:
 - Het afvalwater (DWA+RWA) wordt met behulp van 4 vijzels opgepompt naar 2 fijnroosters (stepscreens).
 - Via de fijnroosters stroomt het afvalwater gravitair naar 1 beluchte langszandvanger (voorzien van vetvang). Het zand-water-mengsel komt via een zandgoot in de zandwasser waar het ontwaterd wordt. Het vet wordt op het einde afgezogen.
 - Voor de zandvanger wordt het RWA-debiet afgesplitst naar 2 regenbezinktanks.
 - Na de zandvanger komt het afvalwater in de VBT terecht.
 - Na de mechanische zuivering wordt het afvalwater, na het doorlopen van de selectortank, via 3 tussenopvoervijzels opgepompt naar 2 beluchtingsbekkens, elk voorzien van puntbeluchters, die via online monitoren gestuurd worden. Deze vijzels dienen tevens voor de slibrecirculatie.
 - Er wordt defosfatatieproduct in de biologische zuivering gedoseerd i.f.v. de fosforverwijdering.
 - Er zijn 4 NBT's.
 - Het effluent stroomt gravitair naar de Gaverbeek.
 - Er kan gespuid worden naar de VBT of rechtstreeks naar de indikkers.
 - Op een installatie is een hydrofoorgroep voorzien, waardoor het effluentwater (gezuiverd afvalwater) kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld reiniging van de installatie.
- sliblijn:
 - Na indikking in 2 gravitaire indikkers wordt het slib gestockeerd in de slibbuffer, waarna het kan worden ontwaterd d.m.v. 1 centrifuge, na dosering met poly-elektroliet. Het ontwaterde slib wordt afgevoerd voor droging en verbranding.

- Er wordt extern slib van andere RWZI's aangevoerd voor ontwatering. Deze slibs worden gestockeerd in de slibbuffer.
- Geurbehandeling: De geurgevoelige procesonderdelen van de installatie (slibbuffer, indikkers, slibsilos, lospunt slibsilos, pompput slibwaters) zijn aangesloten op een geurbehandeling.

Beschrijving van de plaats

Op de projectzone bevindt zich de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin. Ten zuiden van de site bevindt zich de KMO-zone Transvaal. De site is gelegen aan de grens van de gemeente Zulte, de gemeentegrens bevindt zich aan de noordzijde van de site. De spoorlijn loopt ten westen van de site.

5. Beschrijving van het verzoek

Aquafin NV is vergund voor het exploiteren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Waregem, gelegen aan Slekkeput 5 te Waregem voor een termijn tot 10/04/2034. De RWZI heeft een ontwerpcapaciteit van 72.000 IE (60g BZV/IE.dag) voor een agglomeratiegrootte van 57.500IE.

Aquafin is hierbij vergund voor het lozen van max. 119.837 m³/dag – 43.740.505 m³/jaar gezuiverd effluent – rubriek 3.6.4.3° – in de Gaverbeek.

Voor de RWZI Waregem is zowel de agglomeratiegrootte als de ontwerpcapaciteit tussen 10.000 IE – 100.000 IE. Bijgevolg is Vlarem bijlage 5.3.1.a. van toepassing.

Parameter	Eenheid	Emissiegrenswaarde	Reductiepercentage
BZV	mg/l	25	90
CZV	mg/l	125	75
ZS	mg/l	35	90
P	mg/l	2 (10.000 tot 100.000 IE)	80
N	mg/l	15 mg/l N (10.000 tot 100.000 IE)	80

Aquafin vraagt voor de RWZI Waregem volgende afwijkende verwijderingspercentage aan:
- P tot: 2 mg/l EN **60% verwijderingspercentage**

Deze versoepelingen worden aangevraagd voor de periode 2024 t.e.m. 2028.

Voor de overige parameters worden geen afwijkingen aangevraagd en geldt de Vlarem-normering van bijlage 5.3.1.a.

6. Motivatie

Uit de motivatienota blijkt dat het aangevraagde afwijkende verwijderingspercentage voor fosfor wordt aangevraagd omwille van de lozing van niet of moeilijk afbreekbare organische fosforverbindingen (vlamvertragende producten) door het bedrijf Concordia Textiles NV.

De resultaten van de voorbije 3 jaren tonen aan dat RWZI Waregem niet kan voldoen aan het vooropgestelde verwijderingspercentage ten gevolge van deze lozing:

Jaar	C_BZV (mg/l)	C_CZV (mg/l)	C_ZS (mg/l)	C_NTOT (mg/l)	C_PTOT (mg/l)	ΔBZV %	ΔCZV %	ΔZS %	ΔNTOT %	ΔPTOT %
2021	1	25	5	5	0,7	99	93	96	85	81
2022	1	35	6	4	1,1	100	93	97	91	81
2023	2	30	11	3	1,0	98	90	93	91	73

Aquafin NV motiveert dit verder aan de hand van de analyseresultaten voor orthofosfaat en fosfor totaal, waaruit blijkt dat in het effluent ca. 0,2mgP/l aan orthofosfaat wordt gemeten, wat duidt op een goede verwijdering van de biologische afbreekbare fosfor.

Aquafin verwijst in dit kader bovendien naar de frequente overschrijdingen vastgesteld door Afdeling Handhaving de voorbije jaren van de momenteel vergunde fosfornorm van Concordia (tot 53mgP/l vs. norm van 8,5mgP/l). Diverse PV's hieromtrent werden reeds opgemaakt. Bij dergelijke concentraties kan Aquafin onmogelijk via chemische precipitatie dergelijk verbindingen voldoende verwijderen. Een RWZI is hier niet op voorzien en dit is ook niet de bedoeling. Aquafin haalt aan dat dergelijke bedrijfsafvalwaters niet thuishoren op een RWZI voor behandeling van stedelijk afvalwater.

De exploitant heeft na de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 20/9/2024 een aanvullende nota bezorgd.

Een procedure voor bijstelling van de lozingsvoorwaarden voor lozing van het bedrijfsafvalwater van Concordia op het stelsel van Waregem werd recent opgestart. Het besluit én het naleven van de mogelijk bijgestelde voorwaarden door Concordia, zijn voor Aquafin bepalend voor de noodzaak tot het bekomen van de aangevraagde bijstelling van de lozingsvoorwaarden van de RWZI Waregem (OMV project 2024034877). In afwachting van een nieuw normenkader voor lozing van het bedrijfsafvalwater door Concordia, wordt door Aquafin voorgesteld om de bijstelling van de voorwaarden voor een ingekorte looptijd van 3 jaar i.p.v. 5 jaar af te leveren.

7. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 8 juli 2024 tot en met 6 augustus 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift en een opmerking van de NMBS ontvangen;

Deze omvat een gunstig advies van de NMBS (tweemaal ingediend).

In het bezwaar wordt vermeld dat er reeds frequent geurhinder is afkomstig van de inrichting ondanks de ondernomen inspanningen. Na contact blijkt dat er geen optimalisaties in de pipeline zitten. Het bezwaar omvat de dagen van geurhinder. Het is niet duidelijk welke invloed de versoepeling met zich mee zal brengen.

Evaluatie van de bezwaren

Er wordt kennis genomen van het gunstig advies van de NMBS.

De huidige aanvraag zal geen effect hebben op de geurhinder. Er zijn echter klachten gekend bij Aquafin rond geurhinder. De inspanningen omtrent de vermindering van de geurhinder moeten verder gezet worden zoals bepaald in eerdere vergunningen.

Op basis van voormelde motivering wordt het bezwaar ontvankelijk en deels gegrond verklaard.

8. Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen Waregem heeft op 14-08-2024 volgend advies uitgebracht : gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij Vergunning Afvalwater en Lucht heeft op 14-08-2024 volgend advies uitgebracht: Ongunstig

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op volgend advies uitgebracht: Geen advies

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 20-09-2024 volgend advies uitgebracht: Ongunstig

2^e ronde

Vlaamse Milieumaatschappij Vergunning Afvalwater en Lucht heeft op 09-12-2024 volgend advies uitgebracht : gunstig voor de kalenderjaren 2024 t/m 2026

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 13-12-2024 volgend advies uitgebracht : gunstig voor de kalenderjaren 2024 t.e.m. 2026

9. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en RUP "Rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De vraag tot bijstelling voorwaarden heeft geen betrekking op stedenbouwkundige handelingen.

c) Watertoets

De locatie te Waregem, zoals beschreven in de aanvraag, is gelegen langs en stroomt af naar de Gaverbeek, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de VMM – kern Beheer en Investerings Waterlopen. Het gebied is volgens de watertoetskaarten deels mogelijk overstromingsgevoelig gebied

d) Milieutechnische aspecten

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) geeft hierbij een aanvullend advies n.a.v. de bijkomende adviesvraag dd. 21/10/2024.

Door VMM – dienst Advisering Afvalwater werd **dd. 14/08/2024 ongunstig geadviseerd** voor de gevraagde **bijstelling van de voorwaarde**, meer bepaald een afwijkend verwijderingspercentage voor fosfor voor de periode 2024 t.e.m.. 2028. Uit de beschikbare gegevens blijkt duidelijk dat de problemen omtrent fosforverwijdering te wijten zijn aan lozing van organische fosforverbindingen door het bedrijf Concordia. In de evaluatieprocedure n.a.v. de BREF Textiles Industry is door VMM een bijstelling hieromtrent gevraagd, waarbij de verdere lozing van dergelijke stoffen niet langer mogen geloosd worden en waarbij werd gevraagd de huidige lozingsnorm voor fosfor van Concordia bij te stellen naar 2mgP/l conform de emissiegrenswaarde voor RWZI Waregem.

Op de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) dd. 20/09/2024 werd de gevraagde bijstelling voorwaarde verder besproken. Hieruit blijkt dat de vraag door de provincie tot bijstelling van de voorwaarden van het betrokken bedrijf werd ontvankelijk verklaard op 11/09/2024. Hierover dient beslist op 09/01/2025. Door de POVC wordt geadviseerd huidige lopende vergunningsaanvraag qua timing hierop af te stemmen. Daarnaast werd nog een aanvullende nota gevraagd aan Aquafin, rekening houdende met deze nieuwe informatie.


Door Aquafin werd dd. 24/09/2024 een nota bezorgd aan de voorzitter van de POVC. Hierin wordt door Aquafin nogmaals verwezen naar de aanwezigheid van recalcitrante fosfor in het bedrijfsafvalwater van Concordia die op de RWZI niet kan worden verwijderd. Hierdoor werd in 2023 het verwijderingsrendement voor fosfor totaal niet gehaald. Aquafin wijst er op dat niet enkel de beslissing inzake het verstrengen van de lozingsnorm voor Concordia bepalend is, maar ook het naleven deze bijgestelde voorwaarde. Om die reden vraagt Aquafin nog steeds een bijstelling van de voorwaarden, maar dit echter voor een ingekorte termijn van 3 jaar i.p.v. de oorspronkelijk aangevraagde 5 jaar.

Intussen is de vraag tot bijstelling van de voorwaarden van Concordia reeds besproken op de POVC dd. 29/11/2024. De door VMM geadviseerde bijstelling van de voorwaarden inclusief de

gewijzigde fosfornorm van 2mgP/l werd hierbij gunstig geadviseerd door de POVC. Dit dient nog via besluit door de deputatie bevestigd te worden. Uit de verklaring op de POVC door de exploitant is gebleken dat sinds eind oktober het fosforrijk water van de wasmachine wordt opgevangen en wekelijks afgevoerd naar de erkend verwerker. Dit werd tevens via mail bevestigd. Daarnaast zijn momenteel deelstroomanalyses lopende, om verdere bronnen van recalcitrant fosfor te onderzoeken. Op de POVC verklaarde de exploitant eveneens dat intussen een erkend deskundige water (Trevi) is aangesteld voor de gevraagde studie. Deze zou volgens de exploitant nog niet tegen eind dit jaar klaar zijn; uitsluitsel hierover door de deskundige zelf werd evenwel niet gegeven. Er is nog geen enkele informatie van de deskundige zelf gekomen.

Uit de meetcampagne door het bedrijf half oktober blijken meetwaarden voor fosfor van 2,4 à 5,73mgP/l. Uit eerdere schepstalen door VMM in 2024 bleken meetwaarden voor fosfor van gemiddeld 14,7 en max 18,7mgP/l. Bij een staalname door afdeling handhaving 20/11/2024 werd 7,1mgP/l gemeten.

Door VMM werden ook nog een meetcampagne uitgevoerd tussen 19/11/2024 en 25/11/2024. De analyseresultaten hiervan zijn sinds vandaag (gedeeltelijk) bekend. Voor fosfor werden concentraties gemeten in 24u mengmonsters tussen 7,4mgP/l (19/11) tot 2,13mgP/l (25/11). Er is dus wel degelijk een significante daling vast te stellen t.o.v. eerdere schepstalen dit jaar en ook tijdens de meetcampagne. De resultaten dalen richting de door VMM voorgestelde lozingsnorm voor Concordia van 2mgP/l.

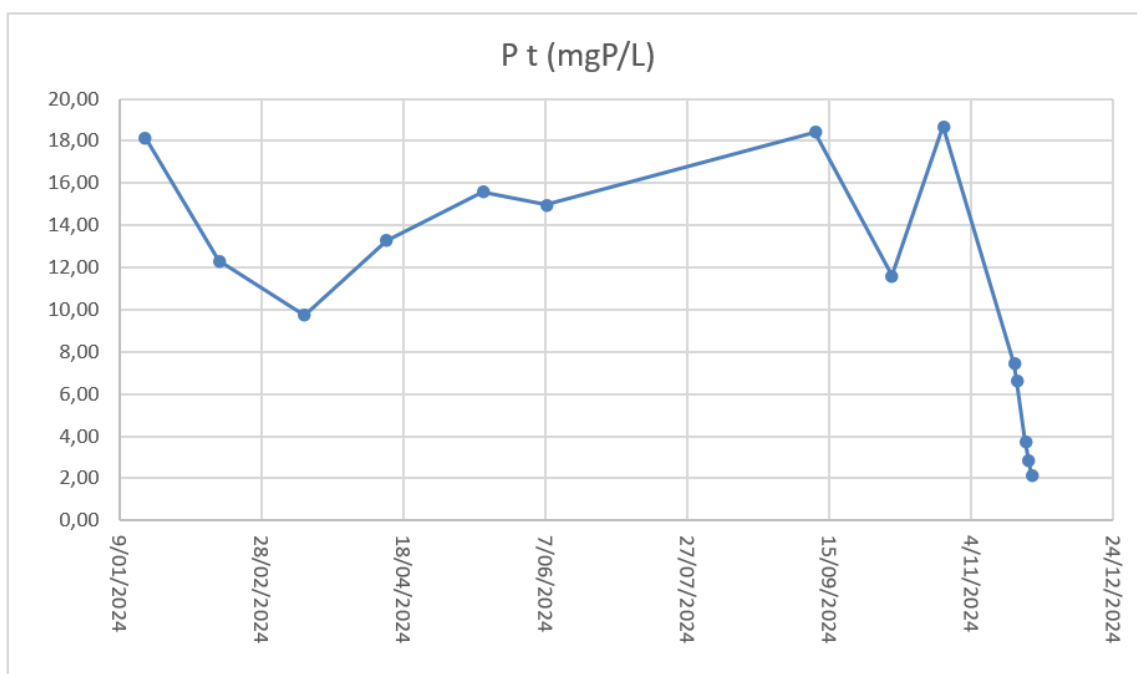

Zoals uit de grafiek en beschikbare gegevens blijkt zijn de aanpassingen en de daaruit resulterende daling nog zeer recent. Het is nog onvoldoende duidelijk wat het effect van de afvoer van het waswater is op langere termijn op de fosforconcentratie. Bovendien is ook nog niet duidelijk wat de conclusies zijn van de (nog uit te voeren) studie door de deskundige. Er valt dus nog een overgangperiode te verwachten, waarbinnen onvoldoende garanties zijn inzake de bijgestelde voorwaarden aan het bedrijf.

VMM kan akkoord gaan met de gevraagde bijstelling voor een termijn van 3 jaar, meer bepaald voor kalenderjaar 2024 t.e.m. 2026.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden NIET tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

10. Conclusie

De exploitant heeft zich akkoord verklaard met het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De vraag kan ingewilligd worden voor de gevraagde bijstelling van de voorwaarden aan Aquafin NV **voor de kalenderjaren 2024 t.e.m. 2026** voor volgende afwijkende verwijderingspercentage:

- P tot: 2 mg/l EN **60% verwijderingspercentage**

Voor de overige parameters worden geen afwijkingen aangevraagd en geldt de Vlaremnormering van bijlage 5.3.1.a.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van
NV AQUAFIN,
strekkende tot het bijstellen van de voorwaarde voor de inrichting gelegen te Slekkeput 5 te 8790 Waregem

wordt ingewilligd

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200311-0059 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WAREGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0229D 2/
- WAREGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0250D/
- WAREGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0234K/
- WAREGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0233A/4
- WAREGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0229C 2/

Artikel 2

De milieuvoorwaarden aan Aquafin NV worden als volgt bijgesteld :

voor de kalenderjaren 2024 t.e.m. 2026 voor volgende afwijkende verwijderingspercentage:
P tot: 2 mg/l EN **60% verwijderingspercentage**

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 10 of 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen

ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Goedgekeurd

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)