

DEPARTEMENT OMGEVING

Vlaamse overheid
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning
en -projecten (GOP)
www.omgeving.vlaanderen.be

Dossiernummer: OMV_2025029599
Projectinhoudversie (PIV): 2
Inrichtingsnummer: 20171204-0025
Ondernemingsnummer exploitant: 0442100363

////////////////////////////////////
Besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar tot verlening
van een omgevingsvergunning voor het project 'Engie -
Vorbereidende werken WMU'

////////////////////////////////////
Aanvrager: ENGIE CC

Exploitant: ENGIE CC

Rechtsvorm: NV

OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG (INCLUSIEF WIJZIGINGEN)

De aanvraag betreft voorbereidende sloop- en verbouwingswerken voor de bouw van een waste management unit (WMU), die zal worden gebruikt bij de ontmanteling van de kerncentrale van Doel.

De aanvraag heeft betrekking op terreinen gelegen te Scheldemolenstraat 2 te 9130 Beveren-Kruikeke-Zwijndrecht, zoals ingetekend op het Omgevingsloket:



De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

Planaanduiding	Stedenbouwkundige handeling	Beknopte beschrijving
Te verwijderen gebouwen	Verwijderen van vrijstaande gebouwen	Slopen van het huidige garagegebouw en fietsenstalling met een grondoppervlakte van 998 m en een volume van 3.434 m
verharding	Nieuwbouw of aanleggen	Aanleg 5.297 m niet-waterdoorlatende verharding ¹ als interne wegenis (2.698 m), een nieuwe oprit naar het MAZD12-gebouw (237 m) en aanleggen van twee toegangen naar de fietsenstalling (26 m)
Ombouw MAZD12	Verbouwen en/of uitbreiden zonder functiewijziging en zonder wijziging van aantal woongelegenheden	Plaatsen van een nieuwe bordeauxkleurige sectionaalpoort met een hoogte van 4,80 m en breedte van 4 m in de noordgevel van het MAZD12-gebouw (machinezaal Doel 1 en Doel 2) en het vervangen van een poort in de westgevel door een betonnen gevelpaneel:
Fietsenstalling	Bouwen of herbouwen	Bouwen van een fietsenstalling voor 168 fietsen met een lengte van 31 m en een breedte van 24 m (grondoppervlakte van 744 m) en een hoogte van maximaal 3,25 m.
Te verwijderen componenten	Slopen of verwijderen	Slopen van ondergrondse olietanks

Opmerking bij tabel:

¹: De keuze van het type verharding is niet geheel duidelijk. De legende en inplantingsplannen maken melding van asfaltverharding, terwijl de dwars- en langsprofielen cementbetonverharding vermelden. Hoe dan ook staat vast dat de verharding niet-waterdoorlatend is. De totale oppervlakte van de verharding vermeld in de datablokken komt niet overeen met de oppervlaktes die kunnen worden afgeleid uit de plannen. Er wordt in totaal 2.9615 m nieuwe verharding aangelegd; de totale oppervlakte van de verharding aanwezig op de site is fors hoger dan 5.297 m . De tabel wordt dan ook aangepast en enkel de oppervlakte van de nieuw aan te leggen verharding wordt vermeld.

Voor een aantal elementen in het dossier geldt een vrijstelling van vergunningsplicht:

- Het uitvoeren van binnenverbouwingswerken zonder impact op de stabiliteit binnen het MAZD12-gebouw (Vrijstellingsbesluit artikel 3.1.4°)
- Verwijderen van verhardingen (Vrijstellingsbesluit artikel 13.2)
- Verwijderen van de bestaande omvormingsstations en twee hoogspanningsmasten (Vrijstellingsbesluit artikel 13.3).

Het uitvoeren van onderhoudswerken (vervangen top laag) aan de bestaande verharding en het aanbrengen van belijning op de interne wegenis valt niet onder de vergunningsplicht.

De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft:

- Het verwijderen van 6 transformatoren van 200 MVA en 2 transformatoren van 36 MVA

De aanvraag omvat de volgende rubrieken voor inrichtingsnummer 20171204-0025 :

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
12.2.2°	Verandering	Er worden 8 transformatoren verwijderd om ruimte te maken voor het WMU gebouw in de toekomst. Het betreft 6 transformatoren van elk 200.000 kVA en 2 transformatoren van elk 36.000 kVA	-1272000 kVA

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
3.5.3°	De lozing van koelwater in oppervlaktewater, als volgt verdeeld over 3 lozingspunten: - K1 (koelwater afkomstig van Doel 1): max. 44.500 m /uur in winter (oktober t.e.m. april) en max. 56.800 m /uur in zomer (mei t.e.m. september); - K2 (koelwater afkomstig van Doel 2): max. 44.500 m /uur in winter en max. 56.800 m /uur in zomer; - K3: max. 171.160 m /uur in winter en max. 195.760 m /uur in zomer, waarvan: - max. 44.500 m /uur (w)/56.800 m /uur (z) afkomstig van Doel 1; - max. 44.500 m /uur (w)/56.800 m /uur (z) afkomstig van Doel 2; - max. 40.000 m /uur + 1.080 m /uur afkomstig van Doel 3; - max. 40.000 m /uur + 1.080 m /uur afkomstig van Doel 4.	195.760 m /uur	1
3.6.1.	De lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater (max. 90 m /uur, 135 m /dag en 50.000 m /jaar (= droogweerdebeten)) via 5 biorotoren en als volgt verdeeld over 5 lozingspunten: - H1: 20 m /uur en 30 m /dag; - H2: 20 m /uur en 30 m /dag; - H3: 10 m /uur en 15 m /dag; - H4: 30 m /uur en 45 m /dag; - H5: 10 m /uur en 15 m /dag.	50.000 m /jaar	3
3.6.3.3°	De lozing van bedrijfsafvalwater (max. 700 m /uur, 3.000 m /dag en 600.000 m /jaar) zijnde: - het effluent afkomstig van de regeneratie van de demineralisatie-installaties van Doel 1, Doel 2, Doel 3, Doel 4 en de water- en afvalbehandelingseenheid (WAB); - de vloerwaters afkomstig van Doel 1, Doel 2, Doel 3, Doel 3 en het WAB-gebouw (water- en afvalbehandelingseenheid); - het afvalwater afkomstig van het WAB-gebouw (water- en afvalbehandelingseenheid)	700 m /uur	1

	waarin afvalwater van de nucleaire installaties behandeld wordt, via: neutralisatie- installaties/ fysico-chemische WZI en omgekeerde osmose afhankelijk van oorsprong bedrijfsafvalwater		
6.4.2°	De opslag van brandbare vloeistoffen met een totale capaciteit van 890.000 liter	890.000 liter	2
6.5.1°	2 brandstofverdeelininstallaties	2 verdeelslangen	3
12.1.1.3°	Inrichtingen voor het produceren van elektriciteit met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 2.504.255,4 kVA, als volgt verdeeld: - Dieselgroepen (vast opgesteld): 107.780,4 kVA (D12: 35.750 kVA; D3: 37.900; D4: 33.735 kVA; site 395,4 kVA) - Dieselgroep (mobiel): 6.475 kVA (11 x 500 kVA; 3 x 325 kVA) - Stoomturbines : 2.390.000 kVA (D12: 2 x 530.000 kVA; D4: 1 x 1.330.000 kVA)	2.504.255,4 kVA	1
12.2.2°	61 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA, als volgt verdeeld: - D12: 8 x 2.000 kVA, 2 x 36.000 kVA en 5 x 2.000 kVA; - D3: 4 x 2.000 kVA, 8 x 13.200 kVA, 2 x 30.000 kVA, 3 x 500.000 kVA en 2 x 30.000 kVA; - D4: 4 x 2.000 kVA, 8 x 13.200 kVA, 2 x 30.000 kVA, 3 x 500.000 kVA en 2 x 30.000 kVA; - Site: 1 x 4.000 kVA, 1 x 36.000 kVA, 1 x 200.000 kVA en 1 x 500.000 kVA; - WAB: 1 x 8.000 kVA; - HSK: 3 x 10.000 kVA	4.353.200 kVA	2
15.1.2°	Het stallen van voertuigen in: - 2 stallingruimten waarin meer dan 25 voertuigen gestald kunnen worden; - 1500 parkeerplaatsen waar personeel en contractorvoertuigen kunnen gesteld worden.	1.500 voertuigen	2
15.2.	Een herstelplaats voor voertuigen	1 herstelplaats	3
16.3.1°	airco's, koelinstallaties en warmtepompen met een totale CO ₂ equivalentie van 8.798,61	8.798,61 ton CO ₂ -equivalent	1
16.3.2°b)	Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gasen als volgt verdeeld: - D12: Koelinstallaties en Airconditioning installaties: 753,63 kW Luchtcompressoren: 784 kW - D3: Koelinstallaties, compressoren en Airconditioning installaties: 793,51 kW Luchtcompressoren: 440 kW ; 1 compressor voor het vullen van stikstofbatterijen (N2) van 5,5 kW - D4: Koelinstallaties, compressoren en Airconditioning installaties: 2.265,24 kW Luchtcompressoren: 847 kW 1 compressor voor het vullen van stikstofbatterijen (N2) van	11.646,673 kW	2

	5,5 kW; - WAB: Koelinstallaties en Airconditioning installaties: 272,7 kW Luchtcompressoren: 816 kW - Site: Koelinstallaties: 11,498 kW Luchtcompressoren: 1.209,5 kW Airconditioning installaties: 3.265,095 kW - kantoorcontainers 62 warmtepompen met een vermogen van 178 kW (42 x 2.5 kW; 18 x 3.5kW; 2 x 5 kW)		
17.1.1.2°	Opslagplaatsen voor aerosolen met een gezamenlijke netto inhoud van 10.000 liter	10.000 liter	2
17.1.2.1.3°	Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 162.110 liter	162.110 liter	1
17.1.2.2.3°	Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 55.000 liter, waarvan 39.000 liter waterstof, 4.000 liter CO ₂ en 12.000 liter stikstof	55.000 liter	1
17.2.1.	Inrichtingen waarvan 4.500.000 kg gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 2, van Vlare II, aanwezig zijn	4.500.000 kg	1
17.3.2.1.1.3°	Opslag van gasolie (GHS02, gevarencategorie 3) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.019.426 kg	4019,426 ton	1
17.3.2.1.2.2°	Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen (GHS02, gevarencategorie 3) met een gezamenlijke capaciteit van 40.000 kg	40 ton	2
17.3.2.2.2°b)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen (GHS02, gevarencategorie 1 en 2) met een gezamenlijke capaciteit van 8.000 kg	8 ton	2
17.3.2.3.2°a)	Opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02) met een gezamenlijke capaciteit van 5.000 kg	5 ton	2
17.3.3.1°a)	Opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03) met een gezamenlijke capaciteit van 5.000 kg	5 ton	3
17.3.4.3°	Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een gezamenlijke capaciteit van 1.000.000 kg	1.000 ton	1
17.3.5.3°	Opslag van giftige stoffen (GHS06) met een gezamenlijke capaciteit van 6.000 kg	6 ton	1
17.3.6.3°	Opslag van schadelijke stoffen (GHS07) met een gezamenlijke capaciteit van 815.000 kg	815 ton	1
17.3.7.3°	Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) met een gezamenlijke capaciteit van 400.000 kg	400 ton	1
17.3.8.3°	Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09) met een gezamenlijke capaciteit van 400.000 kg	400 ton	1
19.3.1°a)	Houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 71,25 kW.	71,25 kW	3

24.4.	2 laboratoria buiten de warme zone resp. in D3 en D4	2 labo's	3
29.5.2.2°a)	Metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 1.550 kW, als volgt verdeeld: - D12: 90 kW; - D3: 600 kW; - D4: 60 kW; - Site: 750 kW en - WAB: 50 kW.	1.550 kW	2
29.5.4.1°a)	Inrichtingen voor het stralen van metalen voorwerpen met zand of andere producten met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 65,7 kW, als volgt verdeeld: - D12: 18,7 kW; - D3: 16 kW; - D4: 11 kW; - WAB: ±20 kW.	65,7 kW	3
30.3.c)	Een betoncentrale voor het conditioneren van radioactief afval in een betonmatrix	250 kW	1
31.1.3°	71 vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 247,943 MWth, als volgt opgedeeld: - D12: 75,6 MWth (4 x 6,2 MWth (2,6 MWe), 2 x 4,3 MWth (1,8 MWe), 2 x 6,1 MWth (2,55MWe), 5 x 6,0 MWth (2,506 MWe)) - D3: 72,3 MWth (4 x 12,6 MWth (5,3 MWe), 2 x 2,4 MWth (1 MWe), 3 x 5,7 MWth (2,4 MWe)) - D4: 59,7 MWth (3 x 12,6 MWth (5,3 MWe), 2 x 2,4 MWth (1 MWe), 3 x 5,7 MWth (2,4 MWe)) - Site: 40,343 MWth (1 x 0,020 MWth, 1 x 0,025 MWth, 1 x 0,033 MWth, 1 x 0,034 MWth, 4 x 0,044 MWth, 2 x 0,066 MWth, 1 x 0,103 MWth (0,088 Mwe), 2 x 0,125 MWth, 5 x 0,234 MWth, 5 x 0,5 MWth (0,15 Mwe), 4 x 4 MWth (1,5 Mwe) 11 x 1,7 MWth (0,5 Mwe) 3 x 0,4 MWth)	247.943 kW	1
39.1.3°	5 stoomgeneratoren (buiten de nucleaire zone) bestaande uit; 2 elektrische stoomgeneratoren van elk 37.000 liter, een bestaande stoomgenerator (ABN) van 36.300 liter en 2 nieuwe noodstoomgeneratoren van elk 37.000 liter.	184.300 liter	2
39.2.1°	16 stoomvaten met een individuele inhoud van 300 l tem 5.000 l, met een totaal van 37.830 l : - D12: 29.200 l (4 x 5.000 l, 5 x 1.000 l, 1 x 1.200 l; 1 x 3.000 l) - D3: 0 l - D4: 0 l - WAB: 8.630 l (1 x 770 l, 3 x 1.260 l, 2 x 2.040 l)	37.830 liter	3
39.2.2°	32 stoomvaten met een individuele inhoud van meer dan 5.000 l, met een totaal van 437.500 l : - D12: 162.000 l (5 x 8.000 l, 6 x 10.000 l, 1 x 12.000 l, 2 x 25.000 l) - D3: 0 l) - D4: 275.500 l (3 x 7.000 l, 1 x 8.000 l, 5 x 8.800 l, 1 x 10.000 l, 2 x 13.000 l, 1 x 15.000 l, 4 x	437.500 liter	2

	27.000 l, 1 x 43.500 l) - WAB: 0 l		
39.4.1°	14 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 l tem 5.000 l, met een totaal van 31.305 liter: - D1,2: 2.850 l (1 x 2.850 l) - D3: 12.150 l (2 x 210 l, 3 x 3.910 l) - D4: 16.305 l (1 x 515 l, 4 x 1.015 l, 3 x 3.910 l)	31.305 liter	3
39.4.2°	37 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5.000 l, met een totaal van 750.200 liter: - D12: 554.600 l (4 x 8.850 l, 8 x 10.000 l, 4 x 10.900 l, 4 x 11.100 l, 4 x 22.800 l, 4 x 65.000 l) - D3: 0 l - D4: 195.600 l (2 x 19.000 l, 2 x 24.800 l, 4 x 27.000 l)	750.200 liter	2
39.5.2°	7 turbines met een totaal vermogen van 5.634 MWth, als volgt verdeeld: - D1: 1 x 1.311 MWth; - D2: 1 x 1.311 MWth; - D3: 1 x 2 MWth; - D4: 1 x 2.988 MWth, 2 x 10 MWth en 1 x 2 MWth.	5634 MW	1
43.1.3°	1 verbrandingsinrichtingen voor de hulpstoomketel met een thermisch vermogen van 43,26 MWth, 2 verbrandingsinrichtingen voor noodstoomketels van elk 10 MWth en 1 verwarmingsinstallatie met een thermisch vermogen van 0,204 MWth (totaal rubriek: 63,464 MWth).	63,464 kW	1
43.3.2°	71 vast opgestelde motoren met een totaal nominaal thermisch ingangs- vermogen van 247,943 MWth als volgt opgedeeld: - D12: 75,6 MWth (4 x 6,2 MWth, 2 x 4,3 MWth, 2 x 6,1 MWth, 5 x 6,0 MWth) - D3: 72,3 MWth (4 x 12,6 MWth, 2 x 2,4 MWth, 3 x 5,7 MWth) - D4: 59,7 MWth (3 x 12,6 MWth, 2 x 2,4 MWth, 3 x 5,7 MWth) - Site: 40,343 MWth (1 x 0,020 MWth, 1 x 0,025 MWth, 1 x 0,033 MWth, 1 x 0,034 MWth, 4 x 0,044 MWth, 2 x 0,066 MWth, 1 x 0,103 MWth, 2 x 0,125 MWth, 5 x 0,234 MWth, 5 x 0,5 MWth, 4 x 4 MWth, 11 x 1,7 MWth, 3 x 0,4 MWth) 4 verbrandingsinrichtingen voor hulpstoomketels met een thermisch vermogen van 1 x 43,26 MWth, 2 x 10 MW en 1 verwarmingsinstallatie met een thermisch vermogen van 0,204 MWth (totaal 63,464 MW)	311,407 MW	1
43.4.	71 vast opgestelde motoren met een totaal nominaal thermisch ingangs- vermogen van 247,943 MWth als volgt opgedeeld: - D12: 75,6 MWth (4 x 6,2 MWth, 2 x 4,3 MWth, 2 x 6,1 MWth, 5 x 6,0 MWth)	311,407 MW	1

	- D3: 72,3 MWth (4 x 12,6 MWth, 2 x 2,4 MWth, 3 x 5,7 MWth) - D4: 59,7 MWth (3 x 12,6 MWth, 2 x 2,4 MWth, 3 x 5,7 MWth) - Site: 40,343 MWth (1 x 0,020 MWth, 1 x 0,025 MWth, 1 x 0,033 MWth, 1 x 0,034 MWth, 4 x 0,044 MWth, 2 x 0,066 MWth, 1 x 0,103 MWth, 2 x 0,125 MWth, 5 x 0,234 MWth, 5 x 0,5 MWth, 4 x 4 MWth, 11 x 1,7 MWth, 3 x 0,4 MWth) 4 verbrandingsinrichtingen voor hulpstoomketels met een thermisch vermogen van 1 x 43,26 MWth, 2 x 10 MW elk en 1 verwarmingsinstallatie met een thermisch vermogen van 0,204 MWth (totaal 63,464 MWth).		
44.3.	De opslag van max. 65 ton smeeroïlen en vetten	65 ton	2
50.	De opslag van max. 50 ton strooizout	50 ton	2
57.4.	1 landingsplaats voor helikopters ter hoogte van het Guesthouse	1 landingsbaan	2

Opmerkingen rubrieken:

Voor rubriek 39.2.1 is de som in de gecoördineerde toestand 37.830 liter in plaats van 36.830 liter.

In de omschrijving is voor bepaalde rubrieken de som niet correct berekend. Bij de gevraagde 'totale hoeveelheid' is dit wel correct opgenomen. Dit wordt ambtshalve aangepast in de omschrijving.

REGELGEVEND KADER

De aanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbesoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet), het decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) en hun uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

De aanvraag werd ingediend door de heer Bart Dupont, namens ENGIE CC met als adres Scheldemolenstraat haven 1800 te 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, en per beveiligde zending verzonden en ontvangen op 11 maart 2025.

De aanvraag werd vervolledigd op 24 april 2025 en is volledig en ontvankelijk verklaard op 23 mei 2025.

De aanvraag valt onder punt 9° van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld in toepassing van artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

9° aanvragen met betrekking tot kerncentrales en installaties voor de berging van verbruikte splijtstof of radioactief afval of verwerking van splijtstoffen

Voor de aanvraag in kwestie is de gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd om de beslissing te nemen omdat het een aanvraag betreft die moet behandeld worden volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure.

ADVIEZEN

Datum adviesvraag	Adviesinstantie	Datum advies	Aard advies
02 juni 2025	Agentschap Natuur en Bos - Adviezen en Vergunningen Oost- en West-Vlaanderen; Oost-Vlaanderen	11 juni 2025	Gunstig
02 juni 2025	Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht - Omschrijving	30 juni 2025	Voorwaardelijk gunstig
02 juni 2025	DE VLAAMSE WATERWEG - De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Regio Centraal	2 juli 2025	Geen advies
02 juni 2025	ELIA ASSET - Elia Contact Center Noord	16 juni 2025	Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig
02 juni 2025	Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - advies@fanc.fgov.be	2 juli 2025	Gunstig
02 juni 2025	Haven van Antwerpen - Brugge - Permits&Advice	27 juni 2025	Gunstig
02 juni 2025	Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linke... - info@maatschappijlso.be	16 juni 2025	Gunstig
02 juni 2025	Onroerend Erfgoed - adviezen.oe@vlaanderen.be	30 juni 2025	Geen bezwaar
02 juni 2025	POLDER VAN HET LAND VAN WAAS - info@polderlandvanwaas.be	-	Er werd geen advies verleend
02 juni 2025	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)	30 juni 2025	Gunstig

Bespreking adviezen

Door de **Polder van het Land van Waas** werd geen tijdig advies verleend, waardoor het advies geacht worden gunstig te zijn.

Het advies van **Elia** (dd. 16/05/2025) werd geregistreerd als gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig, maar blijkt bij nazicht volledig voorwaardelijk gunstig te zijn. De voorgestelde voorwaarden betreffen de veiligheidsvoorschriften voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen. Deze veiligheidsvoorschriften worden overgenomen als voorwaarde.

Het advies van het **college van burgemeester en schepenen van Beveren** (dd. 30/06/2025 en opgeladen op 09/07/2025) is voorwaardelijk gunstig.

De voorgestelde voorwaarden luiden als volgt:

- 1° *De werken moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het goedgekeurd plan;*
- 2° *De voorwaarden van de overige adviesinstanties moeten strikt en blijvend worden nageleefd;*
- 3° *De constructie (fietsenstalling) moet steeds blijven afwateren op een groenzone met voldoende oppervlakte;*
- 4° *Waterdoorlatende verharding moet zowel qua oppervlakteafwerking als onderbouw waterdoorlatend zijn van aard. Deze verharding mag enkel geplaatst worden op waterdoorlatende (onder)fundering. De waterdoorlatende verharding moet aangelegd worden met een hellingspercentage van minder dan 2%.*

Deze voorwaarden worden als volgt geëvalueerd:

- 1° Dit is evident en hoeft niet als voorwaarde te worden opgelegd.
- 2° Enkel het advies van Elia bevat voorwaarden. Dit advies werd hierboven besproken.
- 3° Hiervoor wordt verwezen naar de watertoets.
- 4° Hiervoor wordt verwezen naar de watertoets.

De overige adviezen zijn gunstig en worden waar relevant besproken in deze beslissing.

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit en de stedenbouwkundige handelingen zijn gekend:

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	M03/46003/46/2 /A/5	31/03/2011	30/03/2031	Verder exploiteren van een inrichting voor het opwekken van elektriciteit (niet-nucleaire installaties)
Deputatie	M03/46003/46/2 /W/5	10/11/2011	30/03/2031	Wijziging van de vergunningsvoorwaarden
Deputatie	M03/46003/46/2 /W/6	12/02/2015	30/03/2031	Wijziging van de vergunningsvoorwaarden
Deputatie	M03/46003/46/2 /M/2	12/03/2015	30/03/2031	Mededeling kleine verandering
Deputatie	M03/46003/46/2 /M/3	25/02/2016	30/03/2031	Mededeling kleine verandering
Deputatie	M03/46003/46/2 /M/4	16/02/2017	30/03/2031	Mededeling kleine verandering
Ministerieel besluit	OMV2017009795	15/05/2018	30/03/2031	Uitspraak bijstelling voorwaarden
GOA-besluit	OMV2018122825	07/02/2019	30/03/2031	Verandering van de exploitatie
GOA-besluit	OMV2020090392	09/10/2020	30/03/2031	Regularisatie sanitair en complex voor verpozing
Ministerieel besluit	OMV2020148584	28/05/2021	n.v.t.	SF Doel
GOA-besluit	OMV2021112693	02/02/2022	n.v.t.	Oprichting van een loods voor de tijdelijke opslag werkmaterialen
Ministerieel besluit	OMV2022102529	20/01/2023	30/03/2031	Afwijking van artikel 5.30.4.2 van titel II van het VLAREM
Ministerieel	OMV2023062144	17/10/2023	30/03/2031	Veranderen (betoncentrale)

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
besluit				
Ministerieel besluit	OMV2023085742	06/09/2024	30/03/2031	Regularisatie brandweeroefenterrein, fietsenstalling, kantoren en werfcontainers en actualisatie i.k.v. definitieve stopzetting
GOA	OMV2024024730	12/12/2024	30/03/2031	Plaatsen kantoorcontainers LTO-dorp-D4
Ministerieel besluit	OMV2024094336	21/05/2025	30/03/2023	Vervanging stoomketels

BESCHRIJVING OMGEVING

De projectlocatie bevindt zich op het terrein van de kerncentrale van Doel. De kerncentrale is gelegen op de linkeroever van de Schelde en bevindt zich ten noorden van Doel, een deelgemeente van Beveren. De centrale bevindt zich op ongeveer 2,7 km van de grens met Nederland. Lokaal wordt het landschap gekenmerkt door de aanwezigheid van de kerncentrale met haar koeltorens en overige constructies die worden gebruikt voor de opwekking van energie en door de bovengrondse hoogspanningsleidingen om de opgewekte energie te transporteren. Het terrein is deels merklijk opgehoogd.

De ruimere omgeving wordt gekenmerkt door het vlakke polderlandschap met enkele bomenrijen ten westen en ten zuiden een gelijkaardig polderlandschap met achterliggend de deelgemeente Doel en de Waaslandhaven. Ten oosten wordt het landschap gekenmerkt door de brede tijgebonden Schelde en de haven van Antwerpen op de rechteroever. Tot slot wordt ten noorden van de site het landschap gekenmerkt door de tijgebonden Schelde en een open polderlandschap.

Luchtfoto projectlocatie:



Wegen

De site is gelegen langs de gemeentewegen Scheldemolenstraat en Lindenhofstraat / Oostlangeweg. Via de N451(b) kan vervolgens de E34 worden bereikt.

Waterlopen

Ten oosten en ten noorden van de projectlocatie bevindt zich de bevaarbare waterloop 'Beneden-Zeeschelde'. Ten zuiden, aan de overzijde van de Scheldemolenstraat, bevindt zich de geklasseerde waterloop van derde categorie 'Doorloop' (O8070) en ten westen bevinden zich verschillende publieke grachten.

Natuur

Volgens de biologische waarderingskaart is de locatie van de geplande handelingen biologisch minder waardevol (m) met de kartering uit (industrie). Dit komt overeen met wat uit de toegevoegde foto's blijkt.

De bedding van de Schelde, ten oosten van de projectlocatie, is biologisch zeer waardevol. Hier bevindt zich het habitatrictlijngebied 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' (BE2300006), het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de BenedenSchelde' (BE2301336), het Ramsargebied 'De Schorren te Doel (Beveren), de Galgenschoor te Lillo (Antwerpen) en het Groot Buitenschoor te Zandvliet (Antwerpen)'. Het vogelrichtlijngebied bevindt zich eveneens ten noorden, westen en zuidwesten van de projectlocatie. De slikken en schorren ten oosten zijn eveneens als grote eenheid natuur (gen) opgenomen in het VEN/IVON met de naam 'Slikken en schorren langsheen de Schelde' (id 77 en gebiedsnummer 304).

Onroerend Erfgoed

Ten noorden en ten oosten bevindt zich het beschermd cultuurhistorisch landschap 'Slikken en schorren van Oude Doel' (ID 8437). Ten noorden, op de Scheldedijk, bevindt zich het monument 'Brits oorlogsmonument Tweede Wereldoorlog' (ID 7668).

Seveso

De site van de aanvraag betreft een lagedrempel Seveso-inrichting.

Ze bevindt zich eveneens binnen de consultatiezones van BASF Antwerpen (hogedrempel), Covestro (hogedrempel), Evonik Antwerpen (hogedrempel), Advario Stolthaven Antwerp (hogedrempel), INOVYN Manufacturing Belgium – Antwerpen (hogedrempel), INOVYN Belgium (hogedrempel), Van Moer Chemicals – Kaai 650 (hogedrempel), Nippon Gases Belgium – Antwerpen (hogedrempel), INEOS Olefins Belgium (hogedrempel) en Vopak Energy Park Antwerp (hogedrempel).

Transportleidingen

Het terrein van de kerncentrale wordt overspannen door verschillende hoogspanningsleidingen in het beheer van Elia Asset nv.

PLANOLOGISCHE LIGGING

Plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen

De aanvraag is volgens het **gewestplan** 'St. Niklaas-Lokeren', vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 november 1978, gelegen in agrarisch gebied en industriegebied en de overdruk havenuitbreidingsgebied en bestaande hoogspanningsleidingen.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften zoals bepaald in artikel 7.2.0 (industriegebied) en 11.4.1 (agrarisch gebied) van het koninklijk besluit van 28 december 1972

betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

Artikel 7.2.0: Industriegebieden

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Artikel 11.4.1: Agrarisch gebied


De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens paraagrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Voor de overdruk 'havenuitbreidingsgebied' gelden de stedenbouwkundige voorschriften zoals bepaald in artikel 2 van de aanvullende voorschriften bij het gewestplan St.-Niklaas-Lokeren, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 november 1978. Deze voorschriften luiden als volgt:

Artikel 2 Havenuitbreidingsgebieden

Het gebied dat als "havenuitbreidingsgebied" is aangeduid, kan op initiatief van de Staat, De Provincie, de gemeente of de vereniging van gemeenten met instemming van het Ministerieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden bestemd worden voor de vestiging van industriële bedrijven en voor de aanleg van portuaire installaties. De bestemming kan slechts worden verwezenlijkt nadat zij door ons is vastgesteld ofwel bij toepassing van de wetgeving betreffende de economische expansie ofwel door een door ons goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. Zolang de verwezenlijking van die bestemming niet is beslist zoals in het tweede lid is gesteld, mogen in het betrokken gebied slechts werken en handelingen worden uitgevoerd die overeenstemmen met de door de grondkleur in het gewestplan aangegeven bestemming en die betrekking hebben op de exploitatie van bestaande landbouwbedrijven.

Afbeelding gewestplan:

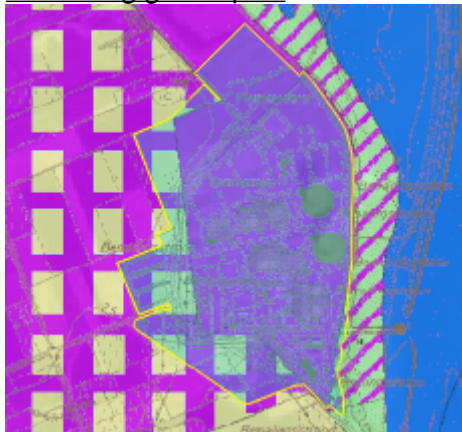


Volgens artikel 4.13.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen zijn geen specifieke voorschriften van toepassing voor de bestaande hoogspanningslijnen.

De aanvraag is gelegen binnen het **BPA 'Uitbreiding industriegebied Kerncentrale Doel'**, vastgesteld bij ministerieel besluit van 15 oktober 1986.

Voor de projectzone is de bestemming 'strook voor industriële gebouwen – industriële complexen – omvormingsposten – bedieningswegen – waterbekkens – administratieve en/of dienstgebouwen en burelen enz.' van toepassing. Dit BPA bevat geen verdere stedenbouwkundige voorschriften.

Afbeelding BPA:

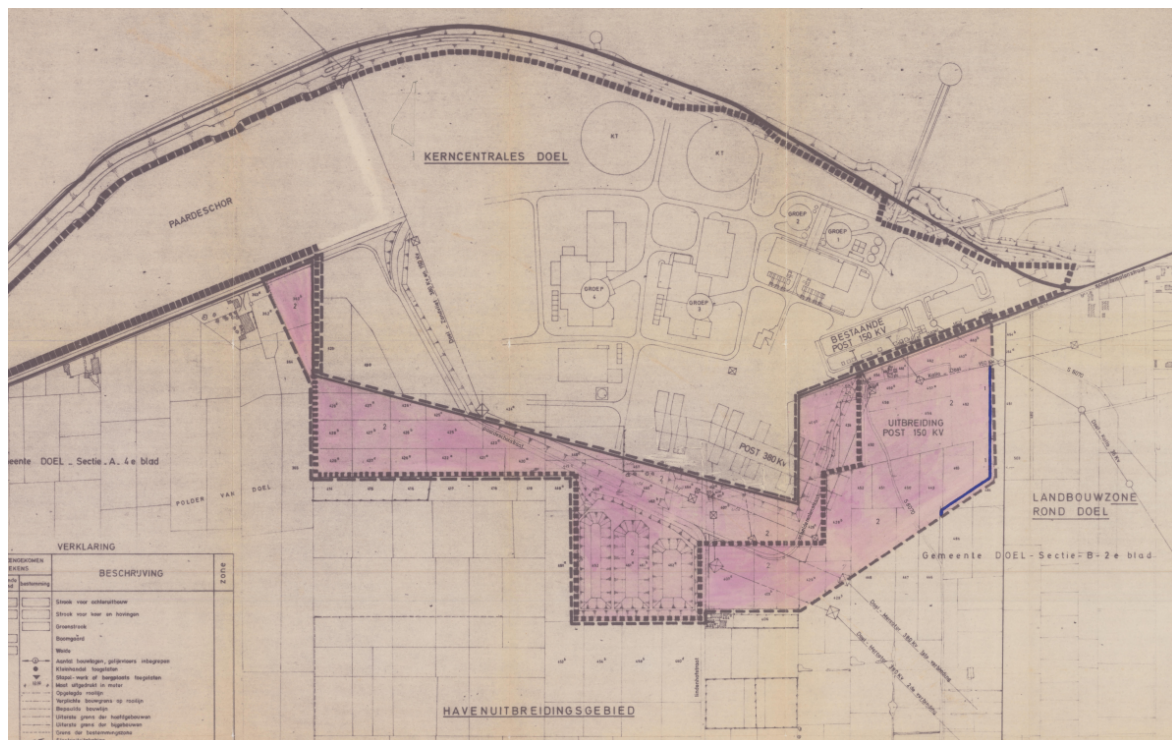

De aanvraag is niet gelegen binnen een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de begrenzing van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling.

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag

De aanvraag moet beoordeeld worden aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA voor de handelingen gelegen binnen het plangebied van het BPA (in casu een deel van het planelement 'Te verwijderen componenten'). Voor het overige dient de aanvraag te worden beoordeeld aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

VOORSCHRIFTEN DIE VOLGEN UIT VERORDENINGEN

De aanvraag wordt getoetst aan het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2023 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, tot

wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder de 'Hemelwaterverordening van 2023').

Op de aanvraag zijn geen relevante gemeentelijke of provinciale bouw- en stedenbouwkundige verordeningen van toepassing.

De Algemene Stedenbouwkundige Verordening van de gemeente Beveren (pré-fusie), goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 is niet van toepassing op deze aanvraag. De aanvraag behoort immers tot de hoofdfunctie 'industrie en bedrijvigheid' en deze functie valt niet onder het toepassingsgebied van de verordening.

VERPLICHTINGEN VANUIT EUROPESE REGELGEVING

Milieueffectrapportage

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-m.e.r.-besluit), meer bepaald onder rubriek 13) Wijziging van een project.

De aanvraag werd op 23 mei 2025 getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen zijn voor het milieu zodat het project bijgevolg niet MER-plichtig is. Deze conclusie wordt onderschreven.

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing:

43.3.2°:

- 71 vast opgestelde motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 247,943 MWt;
- 4 verbrandingsinrichtingen voor hulpstoomketels met een totaal thermisch vermogen van 63,464 MW;

Totaal: 311,407 MW

De volgende BREF's zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

BREF Grote Stookinstallaties 2017

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie, noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

BKG-inrichting

De aanvraag omvat een BKG-installatie, aangezien voor volgende van toepassing zijnde rubriek

de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst is opgenomen:

rubriek 43.4.:

- 71 vast opgestelde motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 247,943 MWt
- 4 verbrandingsinrichtingen voor hulpstoomketels met een totaal thermisch vermogen van 63,464 MW

Totaal: 311,407 MW

De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.

Energie-intensieve inrichting

Het jaarlijks finaal energiegebruik van de vestiging waartoe de ingedeelde inrichting of activiteit behoort betreft ten minste 0,1 Petajoule, in casu 0,3085 PJ/jaar, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft.

De aanvraag betreft:

- de verandering van een vestiging met een totaal jaarlijks finaal energiegebruik van ten minste 0,1 Petajoule, waarbij de verandering een jaarlijks finaal energiegebruik van minder dan 10 TJ met zich meebrengt.

Een energiestudie is niet vereist.

In 2022 werd reeds een energieplan opgemaakt voor de site. Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

ARCHEOLOGIENOTA

Het decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013 bepaalt dat een archeologienota moet worden toegevoegd bij bepaalde aanvragen tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Aan de aanvraag werd een archeologienota toegevoegd met ID 32661, waarvan op 26 maart 2025 akte werd genomen door het agentschap Onroerend Erfgoed.

Uit deze nota blijkt dat de bodem bij de bouw van de kerncentrale werd opgehoogd met baggerspecie met 4 tot 5 m ter hoogte van de geplande stedenbouwkundige handelingen tot zelfs 9,5 m in de omgeving. De geplande ingrepen reiken maximaal 1 m diep en zullen bijgevolg de onderliggende bodemlagen niet raken. Er is dan ook geen potentieel op kennisvermeerdering ter hoogte van het plangebied, waardoor verder vooronderzoek niet aangewezen is. De meldingsplicht bij toevalsvondst blijft onverkort van toepassing.

Aanvraag

Voorliggende vergunningsaanvraag betreft het wijzigen van de kerncentrale van Doel in de Scheldemolenstraat 2, Haven 1800 te 9130 Beveren-Waas (Doel).

Bij indiening van het dossier was nog een omgevingsvergunningsaanvraag lopende (OMV_2024094336) met betrekking tot de vervanging van stoomketels. De vergunning werd intussen verleend bij ministerieel besluit van 21 mei 2025.

Door de geleidelijke 'decomissioning' (uit bedrijf nemen en ontmantelen) van de kerncentrale van Doel dienen naast het herbestemmen van bestaande gebouwen ook nieuwe infrastructuren voorzien te worden. Dit omdat er steeds voldoende capaciteit dient te zijn voor het opslaan, sorteren, decontamineren, pre-conditioneren, .. van afval alvorens dit afval wordt overgebracht voor verwijdering of verdere nabehandeling.

Om dit extra afval te kunnen verwerken dient er een extra gebouw voorzien te worden. Hiervoor dient eerst plaats gemaakt te worden op de site en dienen dus er een aantal constructies verwijderd te worden. Het betreft het verwijderen van een bestaande fietsenstalling, wegenis en 8 transformatoren. Er werd een sloopopvolgingsplan opgemaakt en toegevoegd aan de aanvraag in het stedenbouwkundig luik.

De constructie en het gebruik van het nieuw gebouw (WMU-gebouw) zal pas in een latere fase aangevraagd worden.

Deze aanvraag omvat aldus voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen:

- Het verwijderen van de constructies op de locatie van het toekomstige WMU gebouw: fietsenstalling, transformatoren, ondergrondse olietanks, hoogspanningsmasten ... (planelementen 'Te verwijderen gebouwen' en 'Te verwijderen componenten' en gedeeltelijk van vergunning vrijgestelde handelingen (cf. opmerkingen bij tabel vooraan in dit besluit).
- Het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling (planelement 'Fietsenstalling') ter vervanging van de verwijderde fietsenstalling. De fietsenstalling heeft een lengte van 31 m en een breedte van 24 m (dakoppervlakte 744 m²). Ze bestaat uit een staalconstructie die wordt gemonteerd op een betonnen funderingsplaat en wordt afgewerkt met houten gevelbekleding en een dak uit gegolfde polycarbonaatplaten. Ze is voor wat betreft oppervlakte en vormgeving gelijk aan de te verwijderen fietsenstalling.
- De aanleg van nieuwe niet-waterdoorlatende verharding (planelement 'verharding') voor de ontsluiting van de fietsenstalling (51 m² betonstraatstenen), voor de toegang tot het MAZD12-gebouw (237 m² cementbetonverharding of asfaltverharding) en voor nieuwe interne wegenis (2.698 m² cementbetonverharding of asfaltverharding).
- De ombouw van het MAZD12-gebouw (planelement 'Ombouw MAZD12'), waarbij verschillende interne werken gebeuren (vrijgesteld van vergunning) en een nieuwe sectionaalpoort wordt geplaatst in de noordgevel van het gebouw. De sectionaalpoort heeft een breedte van 4 m en een hoogte van 4,80 m en heeft een bordeauxrode kleur. De bestaande sectionaalpoort in de westgevel wordt verwijderd en de vrijgekomen opening wordt gedicht met betonpanelen identiek aan de bestaande panelen.

Ruimtelijke verenigbaarheid (artikel 4.3.1, §1, van de VCRO)

Overeenstemming van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen met de stedenbouwkundige voorschriften van het geldende plan

De stedenbouwkundige handelingen vervat in de aanvraag zijn principieel in overeenstemming met de geldende plannen zoals hoger omschreven. De handelingen maken immers deel uit van industriële elektriciteitsproductie en zijn gelegen binnen hetzij industriegebied volgens het gewestplan, hetzij een 'strook voor industriële gebouwen – industriële complexen – omvormingsposten – bedieningswegen – waterbekkens – administratieve en/of dienstgebouwen en burelen enz.' volgens het geldende BPA.

Overeenstemming van de aangevraagde ingedeelde inrichting of activiteit met de stedenbouwkundige voorschriften van het geldende plan

De ingedeelde inrichting of activiteit vervat in de aanvraag is principieel in overeenstemming met de geldende plannen zoals hoger omschreven.

Overeenstemming van de aanvraag met de stedenbouwkundige voorschriften uit verordeningen

De overeenstemming van de aanvraag met de hemelwaterverordening wordt behandeld onder de watertoetsparagraaf.

Goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1, §2, van de VCRO)

Het aangevraagde moet, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO.

Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, maar kan ook de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten vermeld in punt 1° van artikel 4.3.1, §2, van de VCRO in rekening brengen, evenals de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement, voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en die in de betrokken omgeving verantwoord is.

Functionele inpasbaarheid

De aangevraagde constructies en voorziene handelingen kaderen in en zijn noodzakelijk voor de normale bedrijfsvoering van de kerncentrale. Ze worden uitgevoerd in de geëigende zone en zijn bijgevolg functioneel inpasbaar.

Mobiliteitsimpact

Met betrekking tot de mobiliteit zullen enkel interne verschuivingen optreden door de wijzigingen aan de interne wegenis en de verplaatsing van de fietsenstalling. Het aantal fietsstalplaatsen blijft gelijk en de verplaatsing is beperkt, waardoor hiervan geen impact te verwachten valt.

Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen

De ruimte-inname van de nieuwe constructies (744 m voor fietsenstalling, ca. 3.000 m nieuwe verharding) is beperkt in vergelijking met de totale oppervlakte van de site van de kerncentrale van ruim 900.000 m.

De nieuwe constructies worden opgetrokken in de omgeving van de bestaande bebouwing, waardoor een compact geheel wordt bekomen. De maximale hoogte van de fietsenstalling is

beperkt (3,25 m) en het materiaalgebruik sluit aan bij wat van een dergelijke constructie mag worden verwacht. De fietsenstalling is zowel qua hoogte als qua oppervlakte ondergeschikt aan de bestaande constructies.

De nieuwe verharding sluit aan bij de bestaande wegenis qua vormgeving en materiaalgebruik en staat ten dienste van de interne mobiliteitsbewegingen. De verharding blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is. Het slopen van constructies die niet langer in gebruik zijn, komt het uitzicht en het ruimtegebruik van de site ten goede.

Het hergebruik van bestaande gebouwen om deze mits beperkte ingrepen een nieuwe functie te geven getuigt daarnaast van zuinig ruimtegebruik. De aanvraag is voor wat betreft de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke aspecten dan ook in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

Cultuurhistorische aspecten

De aanvraag bevindt zich op ruime afstand van beschermd erfgoed (cf. beschrijving van de omgeving). De aanvraag betreft de bouw van lage constructies binnen het terrein van de kerncentrale, waardoor geen impact op beschermd onroerend erfgoed in de ruime omgeving te verwachten valt.

Bodemreliëf

De aanvraag voorziet niet in wijzigingen van het bodemreliëf.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen

Voor een bespreking van de hinderaspecten wordt verwezen naar het milieuluk.

Conclusie

De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1, §2, van de VCRO. Hieruit volgt dat dit artikel geen weigeringsgrond vormt.

Decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2 tot en met artikel 4.3.8 van de VCRO

Direct werkende normen (artikel 4.3.3 van de VCRO).

Zoals hieronder is beoordeeld wordt voldaan aan de watertoets en de natuurtoets.

Conclusie

De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2 tot en met artikel 4.3.8 van de VCRO. Hieruit volgt dat deze artikelen geen weigeringsgrond vormen.

Sloopopvolgingsplan (artikel 4.3.3 van het VLAREMA)

De aanvraag voorziet in de sloop van niet-residentiële installaties en gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1.000 m³. Aan de aanvraag werd een sloopopvolgingsplan toegevoegd.

Water

Overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid moet de aanvraag onderworpen worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de doelstellingen van artikel 1.2.2 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het bekkenbeheerplan.

Bekkenbeheerplannen

Het project is gesitueerd in het Beneden-Scheldebekken in het afstroomgebied van de Zeeschelde. Het afstroomgebied van de Zeeschelde werd in de stroomgebiedbeheersplannen opgenomen als aandachtsgebied klasse 5, waarbij een goede ecologische toestand pas kan worden bereikt na 2033, maar er potentieel is voor sterke vooruitgang mits uitvoering van de acties opgenomen in SGBP3 en SGBP4. Voor het projectgebied zelf zijn geen specifieke acties opgenomen in het bekkenbeheerplan; net ten noorden wordt actie 6_G_0017 uitgevoerd (uitvoering Sigmaplan). De aanvraag vormt geen belemmering voor de realisatie van deze acties.

Adviezen waterbeheerder

In het kader van de watertoets werd op 2 juni 2025 het advies ingewonnen van De Vlaamse Waterweg nv – Afdeling Regio Centraal en de Polder van het Land van Waas.

De **Polder van het Land van Waas** heeft geen advies verleend, waardoor het advies geacht wordt gunstig te zijn.

De **Vlaamse Waterweg** liet op 2 juli 2025 weten dat er geen advies op maat zou worden verleend, maar verwijst naar de hemelwaterverordening en het bijhorend technisch achtergronddocument en meldt dat de aanvraag verenigbaar dient te zijn met de doelstellingen en beginselen van het gecodificeerd decreet betreffende het integraal waterbeleid. Deze beoordeling maakt deel uit van de onderhavige watertoets.

Overstromingsgevoeligheid

Volgens de watertoetskaarten worden bepaalde zones op het terrein van de kerncentrale getroffen door een kleine tot grote kans op overstromingen door intense neerslag. Er werden geen fluviale overstromingen gemodelleerd, noch overstromingen vanuit de zee.



Kaart overstromingsgevoelige gebieden pluviaal 2023

De gemodelleerde overstromingen bevinden zich op de lager gelegen delen van het terrein en betreffen stagnerend water. In overeenstemming met de Omzendbrief OMG/2022/1 dient in dergelijke gevallen voldoende hoog te worden gebouwd en – indien ruimte voor water wordt ingenomen – dienen de volumes water die in de laagtes worden gestockeerd op een andere locatie op het terrein te worden gestockeerd.

Gelet op de aard van de uitgevoerde werken (slopen van constructies, aanleg van verhardingen zonder reliëfwijzigingen, interne verbouwingswerken) mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen ruimte voor water zal worden ingenomen en dat mocht overstromingswater zich toch verplaatsen, dit sowieso op het eigen terrein kan en zal worden opgevangen. Er valt dan ook geen hinder voor de omgeving te verwachten. De werken voorzien verder in een netto-ontharding van het terrein (- 5.297 m² verharding). Ter

hoogte van de zone van de transformatoren, het meest overstromingsgevoelige deel van het terrein, wordt aanzienlijk onthard.

De fietsenstalling wordt voorzien in een zone die slechts beperkt overstromingsgevoelig is. Gelet op het open karakter van de constructie, zonder gesloten wanden, mag worden besloten dat er geen ruimte voor water wordt ingenomen. Bij eventuele overstromingen kan het water immers het gebouw ongehinderd binnenstromen. Gezien het gebouw dienstdoet voor het stallen van fietsen, is het niet van belang dat de vloerpas zich voldoende hoog bevindt. Bij overstromingen zullen er enkel geen fietsen kunnen worden gestald. Er zijn nog voldoende fietsenstallingen aanwezig op het terrein om in het uitzonderlijke geval van een overstroming (een kans van een keer om de 1000 jaar in het toekomstig klimaat) de fietsparkeerbehoefte te kunnen invullen.

Hemelwater

De aanvrager meldt dat de hemelwaterverordening niet van toepassing is, gezien het hemelwater van de fietsenstalling op eigen terrein infiltreert in onverharde zones zonder dat daarvoor een afvoersysteem moet worden aangelegd. De fietsenstalling (dakoppervlakte 744 m²) wordt geplaatst op een onverharde zone van het terrein die groter is dan van de afwaterende oppervlakte (> 186 m²).

Het hemelwater op de nieuwe wegenis moet gelet op de aard van de activiteiten beschouwd worden als potentieel vervuild hemelwater en wordt opgevangen en afgevoerd naar de bestaande waterzuiveringsinstallatie op de site, net als het afstromend hemelwater van de bestaande interne wegenis.

Conclusie

Gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten en mits naleving van de opgelegde voorwaarden zullen er geen schadelijke effecten zijn op het watersysteem. Bijgevolg wordt voldaan aan artikel 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de watertoets.

Natuurtoets

De perceelsgrens van de site van voorliggende aanvraag paalt aan:

- het habitatrichtlijngebied, 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' (BE2300006);

- het vogelrichtlijngebied, 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde' (BE2301336); -

- het RAMSAR- gebied, 'De Schorren te Doel (Beveren), de Galgenschoor te Lillo (Antwerpen) en het Groot Buitenschoor te Zandvliet (Antwerpen)' van 27 september 1984;

- een gebied van het VEN of het IVON 'Slikken en schorren langsheen de Schelde' (gebiedsnummer 304).

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt in haar gunstig advies (dd. 11/06/2025): "De aanvraag veroorzaakt geen vermijdbare schade aan natuur. De instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone komen niet in het gedrang." Bij deze conclusie wordt aangesloten.

Stikstof

De aanvraag heeft een impact op de stikstofemissies via de lucht. Deze impact is echter enkel het gevolg van het verkeer tijdens de aanlegfase. De aanvraag vereist geen onderhoud na uitvoering van de werken en er zal enkel een verschuiving van de interne mobiliteitsstromen optreden. Uit het doorloopschema beoordelingskaders stikstof volgt dat er geen stikstofberekening aan de aanvraag moet worden toegevoegd.

Conclusie

De aanvraag doorstaat de natuurtoets.

Milieubeoordeling

De verandering van de iioa betreft louter het verwijderen van 8 transformatoren.

Actualisatie van de milieuvorwaarden

Conform artikel 48, §2, van het Omgevingsvergunningsbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

De opgelegde bijzondere milieuvorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.

VERGUNNINGSTERMIJN

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.

Voor deze aanvraag kan voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen een vergunning voor onbepaalde duur worden verleend.

Voor deze aanvraag kan voor wat betreft de ingedeelde inrichting of activiteit, die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet, een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot en met 30 maart 2031 worden verleend.

ALGEMENE CONCLUSIE: voorwaardelijk gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De aanvraag is, onder de voorwaarden die hierna worden geformuleerd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

BESLISSING

Art. 1.

Aan ENGIE CC, Scheldemolenstraat haven 1800 te 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, wordt de vergunning verleend voor de volgende stedenbouwkundige handelingen voor het project 'Engie - Voorbereidende werken WMU':

Planaanduiding	Stedenbouwkundige handeling	Beknorte beschrijving
Te verwijderen gebouwen	Verwijderen van vrijstaande gebouwen	Slopen van het huidige garagegebouw en fietsenstalling met een grondoppervlakte van 998 m en een volume van 3.434 m

verharding	Nieuwbouw of aanleggen	Aanleg 2.961 m niet-waterdoorlatende verharding als interne wegenis (2.698 m), een nieuwe oprit naar het MAZD12-gebouw (237 m) en aanleggen van twee toegangen naar de fietsenstalling (26 m)
Ombouw MAZD12	Verbouwen en/of uitbreiden zonder functiewijziging en zonder wijziging van aantal woongelegenheden	Plaatsen van een nieuwe bordeauxkleurige sectionaalpoort met een hoogte van 4,80 m en breedte van 4 m in de noordgevel van het MAZD12-gebouw (machinezaal Doel 1 en Doel 2) en het vervangen van een poort in de westgevel door een betonnen gevelpaneel:
Fietsenstalling	Bouwen of herbouwen	Bouwen van een fietsenstalling voor 168 fietsen met een lengte van 31 m en een breedte van 24 m (grondoppervlakte van 744 m) en een hoogte van maximaal 3,25 m.
Te verwijderen componenten	Slopen of verwijderen	Slopen van ondergrondse olietanks

Aan ENGIE CC, Scheldemolenstraat haven 1800, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20171204-0025, omvattende volgende inrichtingen en activiteiten:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
12.2.2°	Verandering	Er worden 8 transformatoren verwijderd om ruimte te maken voor het WMU gebouw in de toekomst. Het betreft 6 transformatoren van elk 200.000 kVA en 2 transformatoren van elk 36.000 kVA	-1272000 kVA

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
3.5.3°	De lozing van koelwater in oppervlaktewater, als volgt verdeeld over 3 lozingspunten: - K1 (koelwater afkomstig van Doel 1): max. 44.500 m /uur in winter (oktober t.e.m. april) en max. 56.800 m /uur in zomer (mei t.e.m. september); - K2 (koelwater afkomstig van Doel 2): max. 44.500 m /uur in winter en max. 56.800 m /uur in zomer; - K3: max. 171.160 m /uur in winter en max. 195.760 m /uur in zomer, waarvan: - max. 44.500 m /uur (w)/56.800 m /uur (z) afkomstig van Doel 1; - max. 44.500 m /uur (w)/56.800 m /uur (z) afkomstig van Doel 2; - max. 40.000 m /uur + 1.080 m /uur afkomstig van Doel 3;	195.760 m /uur	1

	- max. 40.000 m /uur + 1.080 m /uur afkomstig van Doel 4.		
3.6.1.	De lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater (max. 90 m /uur, 135 m /dag en 50.000 m /jaar (= droogweerdebeten)) via 5 biorotoren en als volgt verdeeld over 5 lozingspunten: - H1: 20 m /uur en 30 m /dag; - H2: 20 m /uur en 30 m /dag; - H3: 10 m /uur en 15 m /dag; - H4: 30 m /uur en 45 m /dag; - H5: 10 m /uur en 15 m /dag.	50.000 m /jaar	3
3.6.3.3°	De lozing van bedrijfsafvalwater (max. 700 m /uur, 3.000 m /dag en 600.000 m /jaar) zijnde: - het effluent afkomstig van de regeneratie van de demineralisatie-installaties van Doel 1, Doel 2, Doel 3, Doel 4 en de water- en afvalbehandelingseenheid (WAB); - de vloerwaters afkomstig van Doel 1, Doel 2, Doel 3, Doel 3 en het WAB-gebouw (water- en afvalbehandelingseenheid); - het afvalwater afkomstig van het WAB-gebouw (water- en afvalbehandelingseenheid) waarin afvalwater van de nucleaire installaties behandeld wordt, via: neutralisatie- installaties/ fysico-chemische WZI en omgekeerde osmose afhankelijk van oorsprong bedrijfsafvalwater	700 m /uur	1
6.4.2°	De opslag van brandbare vloeistoffen met een totale capaciteit van 890.000 liter	890.000 liter	2
6.5.1°	2 brandstofverdeelinstallaties	2 verdeelslangen	3
12.1.1.3°	Inrichtingen voor het produceren van elektriciteit met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 2.504.255,4 kVA, als volgt verdeeld: - Dieselgroepen (vast opgesteld): 107.780,4 kVA (D12: 35.750 kVA; D3: 37.900; D4: 33.735 kVA; site 395,4 kVA) - Dieselgroep (mobiel): 6.475 kVA (11 x 500 kVA; 3 x 325 kVA) - Stoomturbines : 2.390.000 kVA (D12: 2 x 530.000 kVA; D4: 1 x 1.330.000 kVA)	2.504.255,4 kVA	1
12.2.2°	61 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA, als volgt verdeeld: - D12: 8 x 2.000 kVA, 2 x 36.000 kVA en 5 x 2.000 kVA; - D3: 4 x 2.000 kVA, 8 x 13.200 kVA, 2 x 30.000 kVA, 3 x 500.000 kVA en 2 x 30.000 kVA; - D4: 4 x 2.000 kVA, 8 x 13.200 kVA, 2 x 30.000 kVA, 3 x 500.000 kVA en 2 x 30.000 kVA; - Site: 1 x 4.000 kVA, 1 x 36.000 kVA, 1 x 200.000 kVA en 1 x 500.000 kVA; - WAB: 1 x 8.000 kVA; - HSK: 3 x 10.000 kVA	4.353.200 kVA	2

15.1.2°	Het stallen van voertuigen in: - 2 stallingruimten waarin meer dan 25 voertuigen gestald kunnen worden; - 1500 parkeerplaatsen waar personeel en contractorvoertuigen kunnen gesteld worden.	1.500 voertuigen	2
15.2.	Een herstelplaats voor voertuigen	1 herstelplaats	3
16.3.1°	airco's, koelinstallaties en warmtepompen met een totale CO ₂ equivalentie van 8.798,61	8.798,61 ton CO ₂ -equivalent	1
16.3.2°b)	Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gasen als volgt verdeeld: - D12: Koelinstallaties en Airconditioning installaties: 753,63 kW Luchtcompressoren: 784 kW - D3: Koelinstallaties, compressoren en Airconditioning installaties: 793,51 kW Luchtcompressoren: 440 kW ; 1 compressor voor het vullen van stikstofbatterijen (N2) van 5,5 kW - D4: Koelinstallaties, compressoren en Airconditioning installaties: 2.265,24 kW Luchtcompressoren: 847 kW 1 compressor voor het vullen van stikstofbatterijen (N2) van 5,5 kW; - WAB: Koelinstallaties en Airconditioning installaties: 272,7 kW Luchtcompressoren: 816 kW - Site: Koelinstallaties: 11,498 kW Luchtcompressoren: 1.209,5 kW Airconditioning installaties: 3.265,095 kW - kantoorcontainers 62 warmtepompen met een vermogen van 178 kW (42 x 2.5 kW; 18 x 3.5kW; 2 x 5 kW)	11.646,673 kW	2
17.1.1.2°	Opslagplaatsen voor aerosolen met een gezamenlijke netto inhoud van 10.000 liter	10.000 liter	2
17.1.2.1.3°	Opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 162.110 liter	162.110 liter	1
17.1.2.2.3°	Opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 55.000 liter, waarvan 39.000 liter waterstof, 4.000 liter CO ₂ en 12.000 liter stikstof	55.000 liter	1
17.2.1.	Inrichtingen waarvan 4.500.000 kg gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 2, van Vlare II, aanwezig zijn	4.500.000 kg	1
17.3.2.1.1.3°	Opslag van gasolie (GHS02, gevarencategorie 3) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.019.426 kg	4019,426 ton	1
17.3.2.1.2.2°	Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen (GHS02, gevarencategorie 3) met een gezamenlijke capaciteit van 40.000 kg	40 ton	2
17.3.2.2.2°b)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen (GHS02,	8 ton	2

	gevaarencategorie 1 en 2) met een gezamenlijke capaciteit van 8.000 kg		
17.3.2.3.2°a)	Opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02) met een gezamenlijke capaciteit van 5.000 kg	5 ton	2
17.3.3.1°a)	Opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03) met een gezamenlijke capaciteit van 5.000 kg	5 ton	3
17.3.4.3°	Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een gezamenlijke capaciteit van 1.000.000 kg	1.000 ton	1
17.3.5.3°	Opslag van giftige stoffen (GHS06) met een gezamenlijke capaciteit van 6.000 kg	6 ton	1
17.3.6.3°	Opslag van schadelijke stoffen (GHS07) met een gezamenlijke capaciteit van 815.000 kg	815 ton	1
17.3.7.3°	Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) met een gezamenlijke capaciteit van 400.000 kg	400 ton	1
17.3.8.3°	Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09) met een gezamenlijke capaciteit van 400.000 kg	400 ton	1
19.3.1°a)	Houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 71,25 kW.	71,25 kW	3
24.4.	2 laboratoria buiten de warme zone resp. in D3 en D4	2 labo's	3
29.5.2.2°a)	Metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.550 kW, als volgt verdeeld: - D12: 90 kW; - D3: 600 kW; - D4: 60 kW; - Site: 750 kW en - WAB: 50 kW.	1.550 kW	2
29.5.4.1°a)	Inrichtingen voor het stralen van metalen voorwerpen met zand of andere producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 65,7 kW, als volgt verdeeld: - D12: 18,7 kW; - D3: 16 kW; - D4: 11 kW; - WAB: ±20 kW.	65,7 kW	3
30.3.c)	Een betoncentrale voor het conditioneren van radioactief afval in een betonmatrix	250 kW	1
31.1.3°	71 vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 247,943 MWth, als volgt opgedeeld: - D12: 75,6 MWth (4 x 6,2 MWth (2,6 MWe), 2 x 4,3 MWth (1,8 MWe), 2 x 6,1 MWth (2,55MWe), 5 x 6,0 MWth (2,506 MWe)) - D3: 72,3 MWth (4 x 12,6 MWth (5,3 MWe), 2 x 2,4 MWth (1 MWe), 3 x 5,7 MWth (2,4 MWe)) - D4: 59,7 MWth (3 x 12,6 MWth (5,3 MWe), 2 x 2,4 MWth (1 MWe), 3 x 5,7 MWth (2,4 MWe)) - Site: 40,343 MWth (1 x 0,020 MWth, 1 x 0,025 MWth, 1 x 0,033 MWth, 1 x 0,034 MWth, 4 x 0,044 MWth, 2 x 0,066 MWth, 1 x 0,103 MWth	247.943 kW	1

	(0,088 Mwe), 2 x 0,125 MWth, 5 x 0,234 MWth, 5 x 0,5 MWth (0,15 Mwe), 4 x 4 MWth (1,5 Mwe) 11 x 1,7 MWth (0,5 Mwe) 3 x 0,4 MWth)		
39.1.3°	5 stoomgeneratoren (buiten de nucleaire zone) bestaande uit; 2 elektrische stoomgeneratoren van elk 37.000 liter, een bestaande stoomgenerator (ABN) van 36.300 liter en 2 nieuwe noodstoomgeneratoren van elk 37.000 liter.	184.300 liter	2
39.2.1°	16 stoomvaten met een individuele inhoud van 300 l tem 5.000 l, met een totaal van 37.830 l: - D12: 29.200 l (4 x 5.000 l, 5 x 1.000 l, 1 x 1.200 l; 1 x 3.000 l) - D3: 0 l - D4: 0 l - WAB: 8.630 l (1 x 770 l, 3 x 1.260 l, 2 x 2.040 l)	37.830 liter	3
39.2.2°	32 stoomvaten met een individuele inhoud van meer dan 5.000 l, met een totaal van 437.500 l: - D12: 162.000 l (5 x 8.000 l, 6 x 10.000 l, 1 x 12.000 l, 2 x 25.000 l) - D3: 0 l) - D4: 275.500 l (3 x 7.000 l, 1 x 8.000 l, 5 x 8.800 l, 1 x 10.000 l, 2 x 13.000 l, 1 x 15.000 l, 4 x 27.000 l, 1 x 43.500 l) - WAB: 0 l	437.500 liter	2
39.4.1°	14 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 l tem 5.000 l, met een totaal van 31.305 liter: - D1,2: 2.850 l (1 x 2.850 l) - D3: 12.150 l (2 x 210 l, 3 x 3.910 l) - D4: 16.305 l (1 x 515 l, 4 x 1.015 l, 3 x 3.910 l)	31.305 liter	3
39.4.2°	37 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5.000 l, met een totaal van 750.200 liter: - D12: 554.600 l (4 x 8.850 l, 8 x 10.000 l, 4 x 10.900 l, 4 x 11.100 l, 4 x 22.800 l, 4 x 65.000 l) - D3: 0 l - D4: 195.600 l (2 x 19.000 l, 2 x 24.800 l, 4 x 27.000 l)	750.200 liter	2
39.5.2°	7 turbines met een totaal vermogen van 5.634 MWth, als volgt verdeeld: - D1: 1 x 1.311 MWth; - D2: 1 x 1.311 MWth; - D3: 1 x 2 MWth; - D4: 1 x 2.988 MWth, 2 x 10 MWth en 1 x 2 MWth.	5634 MW	1
43.1.3°	1 verbrandingsinrichtingen voor de hulpstoomketel met een thermisch vermogen van 43,26 MWth, 2 verbrandingsinrichtingen voor noodstoomketels van elk 10 MWth en 1 verwarmingsinstallatie met een thermisch vermogen van 0,204 MWth (totaal rubriek: 63,464 MWth).	63.464 kW	1
43.3.2°	71 vast opgestelde motoren met een totaal nominaal	311,407 MW	1

	thermisch ingangs- vermogen van 247,943 MWth als volgt opgedeeld: - D12: 75,6 MWth (4 x 6,2 MWth, 2 x 4,3 MWth, 2 x 6,1 MWth, 5 x 6,0 MWth) - D3: 72,3 MWth (4 x 12,6 MWth, 2 x 2,4 MWth, 3 x 5,7 MWth) - D4: 59,7 MWth (3 x 12,6 MWth, 2 x 2,4 MWth, 3 x 5,7 MWth) - Site: 40,343 MWth (1 x 0,020 MWth, 1 x 0,025 MWth, 1 x 0,033 MWth, 1 x 0,034 MWth, 4 x 0,044 MWth, 2 x 0,066 MWth, 1 x 0,103 MWth, 2 x 0,125 MWth, 5 x 0,234 MWth, 5 x 0,5 MWth, 4 x 4 MWth, 11 x 1,7 MWth, 3 x 0,4 MWth) 4 verbrandingsinrichtingen voor hulpstoomketels met een thermisch vermogen van 1 x 43,26 MWth, 2 x 10 MW en 1 verwarmingsinstallatie met een thermisch vermogen van 0,204 MWth (totaal 63,464 MW)		
43.4.	71 vast opgestelde motoren met een totaal nominaal thermisch ingangs- vermogen van 247,943 MWth als volgt opgedeeld: - D12: 75,6 MWth (4 x 6,2 MWth, 2 x 4,3 MWth, 2 x 6,1 MWth, 5 x 6,0 MWth) - D3: 72,3 MWth (4 x 12,6 MWth, 2 x 2,4 MWth, 3 x 5,7 MWth) - D4: 59,7 MWth (3 x 12,6 MWth, 2 x 2,4 MWth, 3 x 5,7 MWth) - Site: 40,343 MWth (1 x 0,020 MWth, 1 x 0,025 MWth, 1 x 0,033 MWth, 1 x 0,034 MWth, 4 x 0,044 MWth, 2 x 0,066 MWth, 1 x 0,103 MWth, 2 x 0,125 MWth, 5 x 0,234 MWth, 5 x 0,5 MWth, 4 x 4 MWth, 11 x 1,7 MWth, 3 x 0,4 MWth) 4 verbrandingsinrichtingen voor hulpstoomketels met een thermisch vermogen van 1 x 43,26 MWth, 2 x 10 MW elk en 1 verwarmingsinstallatie met een thermisch vermogen van 0,204 MWth (totaal 63,464 MWth).	311,407 MW	1
44.3.	De opslag van max. 65 ton smeeroïlen en vetten	65 ton	2
50.	De opslag van max. 50 ton strooizout	50 ton	2
57.4.	1 landingsplaats voor helikopters ter hoogte van het Guesthouse	1 landingsbaan	2

Art. 2 De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Art. 3. De omgevingsvergunning wordt verleend voor

- onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen;
- een termijn tot en met 30 maart 2031, de einddatum van de basisvergunning, die aanvangt op datum van de vergunning, voor wat betreft de ingedeelde inrichting of activiteit

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Met betrekking tot de stedenbouwkundige handelingen:

1. De veiligheidsvoorschriften opgenomen in het advies van Elia (dd. 16/06/2025) dienen te allen tijde gerespecteerd.
- §2. Met betrekking tot de ingedeelde inrichting of activiteit:
- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.
 - b. Bijzondere milieuvoorwaarden:
 - a. Nieuwe: /
 - b. Geactualiseerde toestand:
 1. Het lozen van het bedrijfsafvalwater:
 - a. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Parameter	Eenheid	Concentratie
CZV	mg/l	125
Boor	kg/j	7.300
P _{tot}	mg/l	2
N _{tot}	mg/l (daggemiddelde)	daggemiddelde : 100 jaargemiddelde: 27
N _{tot}	kg/j (glijdende jaarvracht)	7.200
Mn	mg/l	1
Sb	mg/l	0,07
Cr	mg/l	0,15
Totaal Co	mg/l	0,006 (zolang de rapportagegrens boven de norm ligt, geldt de rapportagegrens)
Se	mg/l	0,03
Sn	mg/l	0,04
Mo	mg/l	0,35
Totaal As	mg/l	0,05
Natriumfluorescinaat	mg/l	50
Totaal Cd	mg/l	0,003
Totaal Cu	mg/l	0,2
Totaal Zn	mg/l	0,8
Totaal Hg	mg/l	0,0005
Totaal Ni	mg/l	0,1
Totaal Ag	mg/l	0,002
Totaal Ba	mg/l	0,25

Totaal TI	mg/l	0,002
Totaal F	mg/l	9
Nitrieten	mg/l	8 mg N-NO ₂ /l tot 31 december 2021 2 mg N-NO ₂ /l vanaf 1 januari 2022
AOX	g/l	400

In verband met nitriet:

- Een controleprogramma wordt geïmplementeerd met acties om het overlopen van de verzameltank van de vacuümcondensaten te vermijden.
 - Verder onderzoek wordt uitgevoerd voor het beperken van de hydraulische verblijftijd in het GSL-systeem.
 - De exploitant maakt een tussentijds evaluatierapport, teneinde de progressie van het onderzoek en de uitwerking van de brongerichte maatregelen (controleprogramma en verder onderzoek van de hydraulische verblijftijd) te duiden en de impact op de finale lozingskwaliteit aantoonbaar te maken; dit rapport wordt bezorgd aan de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij en de afdeling GOP (Milieu) van het departement Omgeving tegen 31 december 2019.
- b. De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c. controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VlareM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d. uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VlareM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- e. T: 35°C bij één van de volgende condities:
- bij een buitentemperatuur van 25°C of meer
 - bij een koelwaterinnametemperatuur van 20°C of meer voor zover de temperatuur van het ontvangende oppervlaktewater zoals vermeld in de milieukwaliteitsnormen niet overschreden wordt (art. 4.2.2.1.4° VlareM II)
2. Het lozen van koelwater:
- a. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet

worden overschreden: Actieve chloor: 1 mg/l als ogenblikkelijke waarde 0,2 mg/l als daggemiddelde.

- b. Wanneer de maximale lozingstemperatuur bereikt wordt op dagbasis, evenals bij het bereiken van een gemiddelde dagtemperatuur van 26°C van het gecapteerde water, dient de thermische vrachtbeperkt te worden, zeker bij de kentering van eb naar vloed, zodat de effecten gemilderd worden. De procentuele beperking van de thermische vracht dient hierbij overeen te stemmen met de bepalingen in het VLAREM terzake. Hiertoe dienen in functie van de noodwendigheid:
 - de koeltorens maximaal ingezet te worden en het water afkomstig van de directe koelkringen van Doel 1 en Doel 2 omgeleid worden naar de koeltorens;
 - de temperatuur aan het gemeenschappelijke lozingspunt K3 maximaal beperkt worden door opening van de bypass koeltorens.
 - c. In toepassing van artikel 4.2.5.1.2 van Vlarem II kan voor de debietsmeting van het koelwater toepassing gemaakt worden van de berekeningsmethode die gebaseerd is op de gemeten innamegegevens water.
3. Organisatorische maatregelen:
- a. De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
 - b. Het MER-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten en de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.
 - c. De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die kunnen getoond worden aan de bevoegde ambtenaren uit een elektronisch klassement.
 - d. Alle opslagtanks en –plaatsen zijn geïnventariseerd met naam en maximale hoeveelheid van het opgeslagen product. De inventaris (mag elektronisch zijn) dient “up to date” te worden gehouden en ter beschikking te zijn van bedrijfsbrandweer en toezichthoudende ambtenaren.
 - e. In de inrichting worden een of meerder personen belast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
4. Veiligheidsvoorschriften:

- a. In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsnota. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
 - b. Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
 - c. De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
 - d. Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
 - e. Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
 - f. Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
 - g. De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
 - h. Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
 - i. De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.
5. Periodiek nazicht installaties:
- a. Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en de onderhoudswerkzaamheden aan de

procesgebonden veiligheidsinstallaties worden (elektronisch) gearhiveerd met duidelijke vermelding van de verantwoordelijken. Op vraag kan deze (elektronische) archivering aan de bevoegde ambtenaren getoond worden.

b. Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:

- De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient regelmatig te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. Het volledige controleprogramma met inbegrip van de frequentie en van de aard van de keuring wordt vastgelegd door een deskundige terzake, moet aanvaard worden door de preventieadviseur en goedgekeurd door de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
- Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - o er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - o er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (afdeling Handhaving van het departement Omgeving, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)

6. De meldingsplicht van de overheid:

- a. De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongevoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
- Onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 - Zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;

- alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 - in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om:
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet
 - b. In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
 - c. In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken
 - d. De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
7. De opslag van afvalstoffen:
- a. De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
 - b. Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
 - c. Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
8. Carcinogene stoffen:
- Voor carcinogene (R45–R49) stoffen dient gestreefd naar nulemissie. Acceptatie van deze producten is slechts toegestaan wanneer kan worden aangetoond dat alle maatregelen zijn getroffen om emissies te beperken. Deze maatregelen gelden niet alleen voor opslag- en verladingsoperaties maar tevens bij monsternames en bij inspectie-, cleaning- en onderhoudswerkzaamheden van de installaties. Indien de exploitant voormelde producten wenst te accepteren binnen zijn installaties dient een rapport te worden opgesteld met betrekking tot de installatie(s) waarin voormelde stoffen gebruikt worden en waarin alle emissiebeperkende maatregelen per installatieonderdeel op een gedetailleerde wijze worden omschreven en welke garanderen dat bij normale exploitatie van de inrichting geen of verwaarloosbare emissies (zowel geleide als niet-geleide) kunnen plaatsvinden. Een erkend merdeskundige in de discipline lucht dient te bevestigen dat de voorziene maatregelen welke in voormeld rapport zijn omschreven, voldoen aan bovenvermelde eisen inzake emissiebeperking. Dit rapport moet worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en aan het gemeentebestuur van Beveren.

9. Informatiebord

In afwijking van artikel 5.17.1.3. van Vlarem II dient geen informatiebord aangebracht te worden.

10. Afwijkingsaanvraag:

Bij beslissing OMV/2022102529 verleende de minister een afwijking van artikel 5.30.4.2 van titel II van het Vlarem mits naleving van volgende voorwaarden:

- a. De zuivering en lozing van het afvalwater van de betoncentrale op de site gebeurt via de algemene waterzuiveringsinstallatie die zich op de site zelf bevindt.

Art.5 De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de artikelen 99 en 101 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Deze beslissing werd opgemaakt door Rebecca Goutvrind en Lies Luyckx.

De gewestelijke omgevingsambtenaar,

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

U heeft hiervoor een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift moet per beveiligde zending worden ingediend. Dit betekent:

1. hetzij via het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges
<https://www.dbrc.be/digitaal-loket-van-de-vlaamse-bestuursrechtscolleges>
2. hetzij per aangetekende brief gericht aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 15 bus 130
1210 Brussel
3. hetzij door neerlegging ter griffie op het volgende adres:
Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Toren Noord (2de verdieping)
Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

Een afschrift van het verzoekschrift ter informatie bezorgen aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

Het verzoekschrift moet in ieder geval minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;
de naam en het adres van de verweerder;
het voorwerp van het beroep of bezwaar;
een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
een omschrijving van het belang van de verzoeker
een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd bij het indienen van het verzoekschrift van

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer uitleg vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)