



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2023-0172 - Referentie OMV-loket 2023045842 - V4

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 28 september 2023.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 06/10/2023
11:32:59

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 10/10/2023
12:01:50

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** nv Aurubis Olen, gevestigd Watertorenstraat 35 te 2250 Olen (KBO 873.533.993)
- **Adres:** Watertorenstraat 35 te 2250 Olen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170406-0013
- **Referentie OMV-loket:** 2023045842 – V4
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2023-0172

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-B-56F, 1-B-56K, 1-B-56L, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H, 1-C-63B4, 1-C-63C4, 1-C-63D4 en 1-C-152C

- **Planologische bestemming:**

De inrichting is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een metallurgisch bedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 1-B-64H en 1-C-63D4:
 - de verbouwing en uitbreiding van werkplaats FSD (gebouw nr. 255), inclusief fietsenstalling onder luifel;
 - het bouwen van een gebouw voor sampling;
 - de sloop van een fietsenstalling;
- het veranderen van volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-B-56F, 1-B-56K, 1-B-56L, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H, 1-C-63B4, 1-C-63C4, 1-C-63D4 en 1-C-152 door uitbreiding met/van:
 - een warmtepomp van 30 kW in gebouw 484 (gebouw Sampling) tot diverse luchtcompressoren, vacuümpompen en airco's met een totaal vermogen van 1.621,47 kW (16.3.2.b);
 - de inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met 43,24 kW in gebouw 225 (werkplaats FSD) en gebouw 560

(centrale onderhoudswerkplaats) tot inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.790,44 kW (29.5.2.2.a).

Rubricering: 16.3.2.b - 29.5.2.2.a;

Volgende activiteiten zijn niet meer ingedeeld ten gevolge van een wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II (VLAREM-trein 2019):

- 27 transformatoren van 3x 100 kVA, 2x 150 kVA, 1x 160 kVA, 3x 200 kVA, 2x 250 kVA, 1x 350 kVA, 2x 400 kVA, 7x 500 kVA, 3x 800 kVA, 1x 630 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);
- accumulatoren van in totaal 235.105 VAh (12.3.1).

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. De aanvrager wenst een hemelwateropvang van 40 m³ te voorzien en het hemelwater dat niet opgevangen of gebufferd kan worden, niet ter plaatse te infiltreren .

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een tijdelijke breekinstallatie om 2.000 m³ beton/steenslag te hergebruiken (2.2.2.h);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 300 ton gevaarlijk slib (2.2.5.b.2 - 2.4.5);
- opslag en fysisch-chemische behandeling incl. mechanische behandeling van 14.500 ton niet-gevaarlijk koperschroot (2.2.5.e.3);
- rioolwaterzuiveringsstation West (RWZ-W) met inbegrip van het lozen van max. 450 m³/uur, 7.200 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar afvalwater in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- opslag van 30 ton vaste brandstoffen (antraciet) in bulk op een oppervlakte van 0,005 ha (6.2.2.a);
- 24 transformatoren van 1x 1.250 kVA, 16x 1.600 kVA, 3x 2.000 kVA, 1x 2.500 kVA en 3x 13.267 kVA (12.2.2);
- 207 parkeerplaatsen voor vrachtwagens (15.1.2);
- een werkplaats voor motorvoertuigen met 3 schouwputten (15.2);
- 2 wasplaatsen voor voertuigen (15.4.1);
- diverse luchtcompressoren, vacuümpompen en airco's met een totaal vermogen van 1.621,47 kW (16.3.2.b);
- opslag van 1.068 m³ hout in openlucht (19.6.1.b);
- opslag van 1.034 m³ hout in een lokaal (19.6.1.c);
- de productie van 1.012.600 ton/jaar ruwe non-ferrometalen (20.2.5), omvattend:
 - het smelten van 656.000 ton koper per jaar;
 - koperelektrolyse met een capaciteit van 355.000 ton koperkathoden per jaar;
 - koperelektrowinning met een capaciteit van 100 ton/jaar;
 - productie van 1.500 ton/jaar koperkathoden BOB-project;
- productie/bewerking van non-ferrometalen omvattende verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 53 MW (20.2.10);
- opslag van 15 ton (voorwerpen uit) kunststoffen (23.3.1.a);
- 5 laboratoria voor de controle van binnenkomende grondstoffen, de controle van processen en eindproducten (24.4);
- een koperdraadwalserij (Contirod) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4.900 kW (29.3.1.3.a);
- kopergieterijen met gebruik van smeltkroezen met een totaal inhoudsvermogen van 165 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.790,44 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 500,86 kW (29.5.3.2.a);

OMGP-2023-0172
nv Aurubis Olen

- 2 behandelingsbaden (een beitsbekken van 14.000 liter en een waxbekken van 8.000 liter) en 3 spoelbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 34.000 liter (29.5.5.3);
- diverse baden en spoelbaden voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 1.025 liter (29.5.7.2.b.1);
- 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 21.823 liter (39.1.3);
- 12 warmtewisselaars, omvattend 7 warmtewisselaars met elk een individuele inhoud van 420 liter, 1 warmtewisselaar met een individuele inhoud van 431 liter, 3 warmtewisselaars met elk een inhoud van 500 liter en 1 warmtewisselaar met een individuele inhoud van 4.600 liter (39.2.1);
- een warmtewisselaar met een individuele inhoud van 5.800 liter (39.2.2);
- 4 warmtewisselaars met individuele inhoud van de secundaire ruimte van elk 205 liter (39.4.1);
- 2 stookinstallaties van 179 kW en 25,5 kW, 2 kopersmeltinstallaties van resp. 23.000 kW en 30.000 kW, een pyrolyse oven van 240 kW en een naverbrander van 360 kW (totaal 53.804,50 kW) (43.1.3);
- 2 stookinstallaties van 0,179 MW en 0,0255 MW, noodgroepen met een totaal nominaal ingangsvermogen van 0,091 MW, 2 kopersmeltinstallaties van 23 MW en 30 MW, pyrolyseoven van 0,240 MW en naverbrander van 0,360 MW (totaal 53,90 MW) (43.3.2);
- 2 kopersmeltinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van resp. 23 MW (Contirod) en 30 MW (Contimelt), pyrolyse-oven van 0,24 MW en naverbrander pyrolyse-oven van 0,36 MW (totaal 53,60 MW) (43.4);
- een grondwaterwinning op een diepte van ongeveer 48 m, met een gezamenlijk opgepompt debiet van 750 m³/dag en 77.500 m³/jaar (53.8.3);
- opslag van volgende brandbare vloeistoffen, gassen en gevaarlijke stoffen:
 - 22.434 liter diverse brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 1.430 liter aerosolen (17.1.1.1);
 - 18.960 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 49.200 liter gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);
 - aanwezigheid van 10.276,64 ton Seveso-stoffen (17.2.2), waardoor de hoge Seveso-drempel overschreden wordt, waarvan:
Categorieën gevaarlijke stoffen:
 - 50,003 ton acuut toxisch cat. 1 (H1)
 - 72,161 ton acuut toxisch cat. 2 en 3 (H2)
 - 1 ton (STOT) SE1 (H3);
 - 0,107 ton ontvlambare gassen (P2)
 - 1,178 ton ontvlambare aerosolen (P3a)
 - 4,356 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 2 en 3 (P5c)
 - 0,004 ton zelfontledende stoffen mengsels en organische peroxiden (P6b)
 - 0,058 ton oxiderende vloeistoffen en vast stoffen (P8)
 - 9.825,526 ton gevaar voor het aquatisch milieu acuut 1 of chronisch 1 (E1)
 - 232,891 ton gevaar voor het aquatisch milieu chronisch 2 (E2)
 - 0,001 ton stoffen en mengsels met gevarenaanduiding EUH014 (O1)
Met naam genoemde stoffen:
 - 0,015 ton ammoniumnitraat (zuivere stof)
 - 83,001 ton diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan
 - 0,014 ton waterstof
 - 0,750 ton ontvlambare vloeibare gassen, cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas
 - 0,578 ton acetyleen
 - 0,034 ton methanol
 - 1,265 ton zuurstof
 - 0,163 ton arsine
 - 3,536 ton aardolieproducten e.d.
- 3,11 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b);
- 0,812 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);

OMGP-2023-0172
nv Aurubis Olen

- 2,68 ton onvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.b);
 - 1.359,68 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
 - 180 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 484,62 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - 1.389,97 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (17.3.7.3);
 - 1.333,56 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (17.3.8.3);
 - 4.839 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- waarvan in bovengrondse vaste houders:

Product	Gebouw/ plaats	Tanknr.	kg	liter	6.4.1	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
stikstof	423	S47		5.200				x						
stikstof	345			5.500				x						
stikstof	264	CC3700		37.000				x						
argon	370	7786		1.500				x						
afgewerkte olie	560			2.500	x									
gasolie	419	B0419	935						x	x				
lampolie type C	510	B1000	2.050						x	x				
NaOH 50%	264	B65900	42.560								x			
NaOH 50%	134	R23	53.200								x			
Sorbalit	423	S46	30.000								x	x		
Sorbalit	250	B250.01	30.000								x	x		
zwavelzuur 95-97%	249	B61300	39.376								x			
zwavelzuur 95-97%	225	VE6800	55.200								x			
elektroliet en bleed van elektrolyse	225	19000	180.000						x		x		x	x
elektroliet en bleed van elektrolyse	225	19100	180.000						x		x		x	x
elektroliet en bleed van elektrolyse (geen opslag)	225		6.120 (procestank)						x					
SCE tank FSD	225	VE2000	62.260								x	x		
zwavelzuur 78%	130-134	R21	34.000								x			
calciumdihydroxide	423	S45	30.000								x	x		
zwartzuur Lünen	225	VE8700	49.500						x		x		x	x
zwartzuur Lunen (geen opslag)	225		49.500 (procestank)						x					
Klaraid CDP1326	130	B585	7.793								x	x		
Sikron M500/M600/M700/M801	440	B1010	30.000										x	

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/08-516	M	16/04/2009	16/04/2029	vergunning aan de nv Cumerio voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, uitbreiding en wijziging	D
MLOV/09-63	M	03/06/2009	16/04/2029	Ontvangstmelding van de naamswijziging in nv Aurubis Belgium	D
MLVER-2011-0116	M	24/11/2011	16/04/2029	aktenaam van verandering	D
MLWV-2011-0036	M	01/12/2011	-	wijziging van voorwaarden	D
MLWV-2012-0031	M	18/10/2012	-	wijziging van voorwaarden	D
MLWV-2013-37	M	07/11/2013	-	wijziging van voorwaarden	D

OMGP-2023-0172
nv Aurubis Olen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLVER-2013-0167	M	03/04/2014	16/04/2029	aktename van verandering door uitbreiding en wijziging	D
MLVER-2014-0042	M	28/05/2014	16/04/2029	aktename van verandering	D
MLWV-2014-0056	M	28/08/2014	-	ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden	D
MLWV-2015-0002	M	26/03/2015	-	ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden	D
MLWV-2015-0055	M	22/10/2015	-	vergunningsvoorwaarden	D
MLWV-2016-0024	M	15/09/2016	-	wijziging van voorwaarden	D
OMGP-2017-0017	M – S	07/09/2017	16/04/2029	vergunning voor het veranderen door uitbreiding en toevoeging	D
			onbepaalde duur	inbreiding van procesinstallaties, gebouwen en terreinverhardingen na sloop van gebouwen op een bestaande industriële site	
OMGP-2018-0122-BZVW01 – keuze van vergunning: OMGP-2017-0017 wordt niet uitgevoerd.					
OMV/2017001285	M - S	20/03/2018		uitspraak in beroep aangetekend tegen het deputatiebesluit nr. OMGP-2017-17 d.d. 7 september 2017, waarbij het beroep ongegrond werd verklaard en het bestreden besluit wordt gewijzigd	Min
OMGP-2018-0135	S	09/08/2018	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0122	M - S	04/10/2018	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2018-523	S	28/02/2019	28/02/2024	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2019-0015	S	11/04/2019	11/04/2022	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-568	S	18/04/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0590	M - S	02/05/2019	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2019-0060	M - S	20/06/2019	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2019-0423	M - S	23 januari 2020	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2020-0240	M - S	29/10/2020	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2021-0033	S	29/04/2021	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2021-0039	M	03/02/2022	-	wijziging van voorwaarden	D
OMGP-2021-0332	M - S	10/02/2022	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2022-0146	M - S	11/08/2022	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2022-0187	M - S	24/11/2022	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 10 mei 2023
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 8 juni 2023 (versie in het Omgevingsloket: V3)

Als reactie op het ongunstige advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid bezorgde de aanvrager op 24 augustus 2023 met projectinhoud V4 een nota waarin wordt uiteengezet dat het watersysteem, zoals reeds werd opgenomen op de plannen en in de nota's, de mogelijke schadelijke effecten voorkomt.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Olen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Een publieke informatievergadering is wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Olen

- advies gevraagd op 8 juni 2023;
 - advies ontvangen op 31 juli 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen;
1. Er zijn tal van vergunningen verleend.
 2. Het project situeert zich in het bij koninklijk besluit van 28 juli 1978 goedgekeurd origineel gewestplan Herentals-Mol met bestemming bufferzone, agrarisch gebied, industriegebied en bestaande waterwegen. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.
Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid om de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg van de plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
 3. De rijweg waarlangs het goed gelegen is, bestaat uit cementbetonverharding en is voorzien van minstens een elektriciteitsnet. Bijgevolg is het goed gelegen langs een voldoende uitgeruste weg.
 4. Na het uitvoeren van de watertoets heeft het perceel geen gemodelleerde kans op overstromingen fluviaal (vanuit waterlopen) of vanuit kustoverstroming. Het perceel scoort pluviaal (bij zware regenval) een score D zijnde dat er een middelgrote kans bestaat op overstroming onder klimaatverandering.
De gebouwscore van de bestaande gebouwen schommelt van A tot en met D binnen de watertoets, zijnde dat er geen gemodelleerde tot een middelgrote kans bestaat op overstroming onder klimaatverandering.
 5. Aan de hand van de aanstiplijst die bij de aanvraag gevoegd werd, blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Het hemelwater dat, zowel op de daken van het nieuwe gebouw als de uitbreiding en het bestaande deel valt, wordt volledig opgevangen in een hemelwaterput en zal hergebruikt worden voor het spoelen van de toiletten en optioneel voor een buitenkraan.

Het hemelwater wordt opgevangen in een grotere hemelwaterput dan 10.000 l. Het hemelwater dat op de site van Aurubis valt wordt dan ook aanzien als potentieel verontreinigd. Het hemelwater wordt dus gebufferd in de hemelwaterputten die voorzien worden. Dit hemelwater zal dus gebruikt worden voor het spoelen van de toiletten en nadien afgevoerd worden naar de septische put. Deze laatste heeft zijn overloop op de bestaande gemengde riolering op de site. Vervolgens wordt dit water via de terreinriolering afgevoerd naar de lokale waterzuivering op de site om daarna geloosd te worden in de waterloop. Door de hemelwaterputten optimaal te dimensioneren is er een vertraagde instroom in de waterzuivering en dus ook een vertraagde afvoer/lozing in de waterloop.

Voor het gebouw Sampling wordt er een regenwaterput voorzien van 15.000 l. De aangesloten dakoppervlakte bedraagt 306 m². Er worden geen verhardingen aangesloten.

Voor de uitbreiding van de werkplaats FSD worden er regenwaterputten voorzien die een gezamenlijke inhoud hebben van 25.000 l. De aangesloten dakoppervlakte bedraagt 527 m². Hiervan is de bestaande dakoppervlakte 288 m² en de nieuwe dakoppervlakte 239 m². Er worden geen verhardingen aangesloten.

Gezien het type industrie dat op de site wordt uitgevoerd, moet het regenwater dat zowel op de daken als op de verhardingen valt aanzien worden als potentieel verontreinigd. Infiltreren van het hemelwater dat niet opgevangen of gebufferd kan worden is niet aangewezen op de site. Er vindt namelijk een grondwateronttrekking plaats om de aanwezige bodem- en grondwaterverontreiniging te beheersen. Hiervoor wordt een afwijking aangevraagd. Doordat het water wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsstations is er wel sprake van een zekere buffering. De omgevingsambtenaar heeft geen bezwaar tegen de aangevraagde afwijking.

6. Voor de aspecten grondwatervoorraden en grondwaterstromingspatroon voorziet het project in de aanleg van een ondergrondse constructie. Hiervoor zal wellicht een bemaling noodzakelijk zijn. Bij bemaling moet minstens een melding volgens VLAREM (klasse 3) van de activiteit gebeuren. Ze kan evenwel vergunningsplichtig zijn en zelfs MER-plichtig naargelang de ligging en het debiet per dag.
7. De aanvrager voerde een project-mer-screening uit. Deze werd toegevoegd aan de aanvraag tot omgevingsvergunning. Uit de informatie uit de aanvraag tot omgevingsvergunning blijkt dat het project geen aanzienlijke of significante milieu impact tot gevolg heeft.
8. De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 16 juni 2023 tot en met 15 juli 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ontvangen.
9. Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening
 - a. Functionele inpasbaarheid
De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een gebouw voor sampling en het uitbreiden van een werkplaats. Beide projecten bevinden zich op de site van Aurubis Olen die gekenmerkt wordt door bedrijfsgebouwen, productiehallen en zones voor buitenopslag van materialen in het kader van de bedrijfsactiviteit van Aurubis. De aangevraagde handelingen zijn in functie van de bestaande bedrijvigheid. Het aangevraagde is functioneel inpasbaar.
 - b. Mobiliteitsimpact
De impact op de mobiliteit blijft beperkt.
 - c. Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid
De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een gebouw voor sampling en het uitbreiden van een werkplaats. Ten behoeve van deze stedenbouwkundige handelingen zijn er een aantal niet-vergunningsplichtige handelingen die zullen uitgevoerd worden: te verwijderen bureelcontainer en af te breken laslokaal.
 - Gebouw Sampling
Het gebouw Sampling zal geplaatst worden tussen de constructies met nummer 475 en 483 en zal gebouwennummer 484 krijgen. Het gebouw is 12,40 m breed en 23,80 m lang. Aan de noordzijde wordt er een fietsenberging geïntegreerd van 5,10 m op 3 m welke als

een luifel uit het gevelvlak uitsteekt. Het gebouw zelf is 8,35 m hoog en wordt afgewerkt met een plat dak.

- Werkplaats FSD

De bestaande bureelcontainer achter gebouw 225 zal van de site verwijderd worden in functie van de nieuw te bouwen werkplaats. De bestaande fietsenstalling die losstaand tegen het bestaand gebouw 225 gebouwd is, zal afgebroken worden in functie van de nieuw te bouwen werkplaats. Er worden nieuwe fietsenstalplaatsen voorzien bij het nieuwe gebouw. Het bestaande laslokaal is momenteel voorzien in een vrijstaande structuur welke zal worden afgebroken in functie van de nieuw te bouwen werkplaats. Deze functie zal opnieuw voorzien worden in de nieuwe uitbreiding.

Het bestaande gebouw 225 zal uitgebreid worden in de noordelijke richting. Er zal ook een verbouwing binnen het bestaande gebouw plaatsvinden. Onder de luifel van de nieuwe uitbreiding wordt er een nieuwe fietsenstalling voorzien.

In het bestaande gebouw wordt op het gelijkvloers het sanitair heringedeeld en op de verdieping de burelen. Voor deze delen wordt zowel voor het gelijkvloers als voor de verdieping een uitbreiding voorzien. Het nieuwe laslokaal en het lokaal voor elektriciteit wordt tegen het bestaande gebouw voorzien. Er wordt tegen het gebouw een luifel voorzien waaronder een fietsenstalling wordt ondergebracht.

De kroonlijsthoogte van de luifel bedraagt 3,04 m.

De nieuwe uitbreiding van het gebouw voor lassen en elektriciteit is ongeveer 23,41 m lang en 13,15 m groot met een kroonlijsthoogte van 6,93 m.

Ter hoogte van de gebouwen is er reeds een betonverharding aanwezig. Er is dus geen bijkomende verharding.

De aangevraagde stedenbouwkundige handelingen bevinden zich verspreid op de site, binnen het volledig ontwikkelde bedrijventerrein. Het aangevraagde is aanvaardbaar wat het schaalaspect betreft.

d. Visueel-vormelijke elementen

Het gebouw Sampling wordt opgetrokken in zichtbeton. Het buitenschrijnwerk zal bestaan uit aluminium in de blauwe tint. Voor het gebouw FSD zijn de gebruikte gevelmaterialen gevelbeplating op een lage beton plint. De beplating en het buitenschrijnwerk is in de uniforme bedrijfskleuren uitgevoerd (blauwtint RAL 5010 is de hoofdkleur).

De nieuwe gebouwen bevinden zich verspreid op de site, binnen het volledig ontwikkelde bedrijventerrein. Het aangevraagde is aanvaardbaar wat de visueel-vormelijke elementen betreft.

e. Bodemreliëf en fysiek systeem

Deze aanvraag voorziet geen noemenswaardige reliëfwijzigingen.

Ter hoogte van de gebouwen is er reeds een betonverharding aanwezig. Er is dus geen bijkomende verharding.

Het afvalwater van het gebouw Sampling wordt aangesloten op het bestaande tracé. Het sanitair water wordt via een septische put aangesloten op het bestaande tracé. Het hemelwater wordt verzameld in een regenwaterput van 15.000 l en hergebruikt voor de spoeling van de toiletten.

Het afvalwater van de werkplaats FSD wordt aangesloten op het bestaande tracé. Het sanitair water wordt via een septische put aangesloten op het bestaande tracé. Het hemelwater wordt verzameld in twee regenwaterputten van 15.000 l en 10.000 l en hergebruikt voor de spoeling van de toiletten.

Door contact met de (verharde) oppervlakte wordt het hemelwater als potentieel verontreinigd beschouwd.

Het bestaande rioleringsstelsel op de site is gemengd voorzien en wordt alvorens lozing behandeld in een waterzuiveringsinstallatie op de site zelf.

f. Cultuurhistorische aspecten

Niet relevant voor deze aanvraag.

g. Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid

De afbraak van de te slopen gebouwen dient te gebeuren tot in de grond en de plaats moet hersteld worden in de vorige toestand.

Aan de afbraak is geen milieuvergunningsplicht verbonden, wel dient rekening gehouden te worden met de wettelijke verplichtingen opgenomen in het milieuvergunningsdecreet, het bodemsaneringsdecreet en het materialendecreet. Vooraleer te starten met de afbraakwerken dienen de constructies volledig ontruimd te worden. De afvalstoffen die vrijkomen bij de afbraakwerken dienen selectief ingezameld te worden.

Alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken in openlucht dienen te gebeuren conform de bepalingen van VLAREM II, hoofdstuk 6.12 "Beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken", indien deze uitgevoerd worden door een aannemer.

Het verwijderen van asbest dient te gebeuren conform de bepalingen van VLAREM II 'Beheersing van asbest', hoofdstuk 6.4.

Verder blijkt uit onderzoek van de aanvraag dat het voorwerp van de gevraagde veranderingen een beperkte impact heeft op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.

10. De hinder en de effecten op het mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 8 juni 2023;
- reactie ontvangen op 27 juli 2023;
- inhoud: Er wordt geen advies uitgebracht.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 8 juni 2023;
- reactie ontvangen op 27 juli 2023;
- inhoud: Er wordt geen advies uitgebracht.

Departement Landbouw en Visserij (Dep. L&V)

- advies gevraagd op 8 juni 2023;
- reactie ontvangen op 19 juli 2023;
- inhoud: Er wordt geen advies uitgebracht omdat de aanvraag geen verband houdt met landbouw en niet gelegen is in agrarisch gebied.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 8 juni 2023;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig


Agentschap Onroerend Erfgoed (A.O.E.):

- advies gevraagd aan Agentschap Onroerend Erfgoed op 8 juni 2023;
- reactie ontvangen op 8 juni 2023;
- inhoud: Er is geen advies vereist.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Oost op 8 juni 2023;
 - advies ontvangen op 27 juli 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De Vlaamse Waterweg nv heeft geen bezwaar tegen het bouwen van een gebouw voor sampling en uitbreiding van een werkplaats.
 2. Het projectgebied watert af naar de Bouwensloop, een onbevaarbare waterloop beheerd door de provincie Antwerpen. Bijgevolg zal De Vlaamse Waterweg nv geen advies verlenen voor wat betreft de watertoets.

- advies gevraagd aan de Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) van de provincie Antwerpen op 8 juni 2023;
 - advies ontvangen op 31 juli 2023;
 - inhoud: ongunstig, gelet op volgende elementen;
1. Het project paalt aan de waterloop nr. A.8.13.1, Bouwensloop van tweede categorie. Het project paalt aan de bevaarbare waterloop nr. BV24, Kanaal van Bocholt naar Herentals.
 2. Het project is volgens de pluviale overstromingsgevaarkaarten gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in bufferzones, agrarische gebieden en industriegebieden.
Het gebied is volgens de biologische waarderingskaarten biologisch minder waardevol, biologisch waardevol en biologisch zeer waardevol.
 3. Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door wijziging van het overstromingsregime, aangezien verhardingen en bebouwing een versnelde afvoer van hemelwater en bijkomende wateroverlast tot gevolg kunnen hebben.
 4. Er mag geen ruimte voor water verloren gaan. Door het oprichten van constructies en door ophogingen wordt immers overstroombare ruimte ingenomen (zie figuur 1), waardoor op die plaats geen overstromingswater geborgen kan worden. Dit kan er toe leiden dat het gevaar voor wateroverlast in de omgeving toeneemt. Om de overstromingsproblemen in de omgeving niet te verergeren, moet bij voorkeur het verlies van waterbergingsruimte vermeden worden door het project/plan te realiseren zonder inname van ruimte voor water. Dit impliceert het optrekken van het sampling gebouw op palen of op een overstroombare kruipruimte. Indien dit niet mogelijk is, dient de locatie van het sampling gebouw buiten de overstromingscontour te worden gekozen.

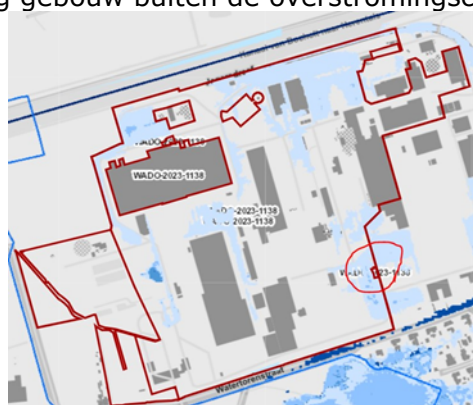

Figuur 1: pluviale overstromingskaart toekomstig klimaat - middelgrote kans (waterinfo.be)

5. Uit de modelleringstudie van de pluviale kaarten blijkt dat voor een bui met een terugkeerperiode van 100 jaar ter hoogte van het perceel in kwestie een waterpeil van 17,67 m TAW optreedt. Ergere overstromingen dan in het verleden zijn niet uit te sluiten en er kan geen sluitende garantie gegeven worden dat er zich op het perceel in de toekomst geen wateroverlast meer zal voordoen.
Door het overstromingsrisico moet het vloerpeil van het toekomstig aan te leggen gebouw voldoende hoog gekozen worden, zodat deze overstromingsvrij gebouwd wordt (advieshoogte 18,00 m TAW).
6. De aanvraag is in de huidige vorm niet verenigbaar met de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid (artikel 1.2.2.). Indien gewijzigde plannen worden aangeleverd kan onderhavig advies worden herzien.

Op 24 augustus 2023 werd een aanvullend, gunstig advies ontvangen van de DIW, gebaseerd op de volgende elementen:

1. Met de bijkomende informatie wordt tegemoet gekomen aan het ongunstige advies.
2. De pluviale kaarten zijn niet meer accuraat voor dit bedrijventerrein.

3. Aangezien er voldoende buffermogelijkheden zijn en de projectzone reeds in het verleden werd opgehoogd en aangesloten op een eigen rioleringsstelsel, lijkt het project geen schadelijke effecten te hebben op het watersysteem.

Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel)

- advies gevraagd op 8 juni 2023;
- advies nog niet ontvangen
- inhoud: stilzwijgend gunstig

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 5 september 2023

1. Horen van de partijen
 - De heer G. Veraghtert, manager engineering, en de heer F. Lecomte, milieucoördinator, worden gehoord namens de aanvrager.
 - De heer Lecomte bevestigt kennis genomen te hebben van de adviezen en heeft geen vragen of opmerkingen bij de adviezen.
 - De voorzitter stelt vast dat er nog geen advies van de brandweer ontvangen werd. De POVC zal haar advies uitbrengen onder voorbehoud van een gunstig advies van de brandweer. De algemene VLAREM-voorwaarden schrijven in ieder geval voor dat de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk en in overleg met de bevoegde brandweer moeten bepaald worden.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Als reactie op het ongunstige advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid bezorgde de aanvrager op 24 augustus 2023 met projectinhoud V4 een nota waarin wordt uiteengezet dat het watersysteem, zoals reeds werd opgenomen op de plannen en in de nota's, de mogelijke schadelijke effecten voorkomt.
 - De POVC is van oordeel dat de wijzigingen/bijkomende gegevens niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de aanvraag, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er moet conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden worden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is volgens gewestplan Herentals-Mol gelegen in een industriegebied.
 - De AGOP-RO, het Dep. L&V en het AOE hebben aangegeven geen advies uit te brengen.
 - Het advies van het CBS is gunstig.
 - Het advies van de brandweer werd nog niet ontvangen.
 - De POVC verwijst naar art. 4.1.12.1 van VLAREM II dat voorschrijft dat de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk bepaalt en daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, verleent de POVC een advies onder voorbehoud van een gunstig advies van de brandweer.
 - Voor de toetsing van de overeenstemming van het aangevraagde met de stedenbouwkundige voorschriften en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, wordt verwezen naar het advies van het CBS. De beoordeling van het CBS wordt bijgetreden.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - De AGOP-M heeft aangegeven geen advies uit te brengen.
 - Het advies van het CBS is gunstig.

- De POVC volgt het gunstige advies en merkt aanvullend het volgende op:
 - Het nieuw te bouwen 'Sampling' gebouw zal verwarmd worden met een warmtepomp van 30 kW. Het gebruikte koelmiddel moet gekozen worden conform de Europese F-gassenverordening.
De POVC stelt voor als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat de gebruikte koelmiddelen onderworpen zijn aan de bepalingen van de Europese verordening 517/2014 die vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden.
 - De geïnstalleerde drijfkracht voor het mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal breidt uit door inventarisatie van de centrale werkplaats en uitbreiding van de werkplaats FSD. De machines en installaties staan inpandig in gebouwen die gelegen zijn in industriegebied.
De warmtepomp is ontworpen volgens de nieuwste BBT's.
Er wordt geen onaanvaardbare geluidshinder verwacht.
 - De POVC stelt vast dat op 12 december 2022 de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II ten gevolge van de VLAREM-trein 2019 in werking trad. In de aanvraag werd opgenomen dat 27 transformatoren en accumulatoren van in totaal 235.105 VAh niet meer ingedeeld zijn ten gevolge van een wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II (VLAREM-trein 2019):
De POVC merkt daarbij op dat de sectorale voorwaarden die verbonden waren aan deze activiteiten vanaf 12 december 2022 opgenomen zijn in deel 6 van VLAREM II. De POVC stelt voor om hierover volgend aandachtspunt in het besluit op te nemen: "Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II ten gevolge van de VLAREM-trein 2019 in werking. Hierbij werden de rubrieken 12.2.1 en 12.3.1 opgeheven en zijn transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA en batterijen niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van VLAREM II."
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF's

- Op de ganse inrichting zijn de volgende BREF's van toepassing:
 - Non-ferrous Metals Industries (NFM)
 - Emissions from storage (EFS)
 - Waste Treatment Industries (WT)
 - Energy Efficiency (ENE)

9. Natuurtoets

- De aanvraag is gelegen op ongeveer:
 - 630 meter van het habitatrictlijngebied 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden';
 - 810 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms';
 - 2.255 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Het Geels Gebroekt'.
- Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.

- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- De inrichting/het project is volgens de overstromingskaarten, die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets, gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale overstromingen. Gelet hierop werd advies gevraagd aan De Vlaamse Waterweg en de DIW.
 - De Vlaamse Waterweg heeft aangegeven geen advies uit te brengen voor wat betreft de watertoets.
 - De DIW bracht initieel een ongunstig advies uit. Gelet echter op de bijkomende informatie van de aanvrager verleende de DIW een aanvullend gunstig advies. De DIW stelt hierbij:
Met de bijkomende informatie wordt tegemoet gekomen aan het ongunstige advies. De pluviale kaarten zijn niet meer accuraat voor dit bedrijventerrein. Aangezien er voldoende buffermogelijkheden zijn en de projectzone reeds in het verleden werd opgehoogd en aangesloten op een eigen rioleringsstelsel, lijkt het project geen schadelijke effecten te hebben op het watersysteem.
 - Uit het gunstige advies van de DIW blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het bebouwen van een aanzienlijke oppervlakte, zodat rekening gehouden moet worden met het mogelijke effect op de plaatselijke waterhuishouding. Door het gevraagde wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit dient conform de bepalingen van de gewestelijke hemelwaterverordening te worden gecompenseerd.
 - Er worden afwijkingen gevraagd van de hemelwaterverordening. De aanvrager voorziet opvang van 40.000 liter hemelwater voor hergebruik. Tevens wordt gevraagd niet ter plaatse te moeten infiltreren. Infiltreren van het hemelwater dat niet opgevangen of gebufferd kan worden (overloop buffervoorziening) is niet aangewezen op de site. Er vindt namelijk grondwateronttrekking plaats om de aanwezige bodem- en grondwaterverontreiniging te beheersen.
 - Gelet op de motivering van de afwijkingen, is de POVC van oordeel dat het verzoek tot afwijkingen van de gewestelijke hemelwaterverordening kan worden ingewilligd. Hiervoor wordt een voorwaarde voorgesteld.

11. Termijn

- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan, conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet, worden verleend voor een termijn eindigend op 16 april 2029.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Metalen: hoofdstuk 5.29

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

- Algemeen:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm uitgevoerd worden overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde plan voor zover het groenscherm voldoet aan de bepalingen uit de eerder verleende stedenbouwkundige vergunningen.

- Geluid

2. De brick-it installatie mag pas tijdens de nachtperiode in gebruik genomen worden van zodra er, met een controlemeting, kan aangetoond worden dat aan de VLAREM-geluidsnormen kan voldaan worden.
3. De kaaikraan kan enkel tussen 6u en 22u gebruikt worden.
4. Het verduwen van schroot met de bulldozer op het schrootplein is verboden tijdens de avond- en nachturen.
5. De motoren van de binnenschepen worden stilgelegd tijdens het laden en lossen.
6. Er worden permanente geluidsmetingen gedaan waarvan het resultaat zichtbaar is in de cabine van de kraanman. Aan de hand van de permanente geluidsmetingen kan de kraanman zijn handelingen aanpassen. Mocht blijken dat het geluidsniveau bij een 'normale manier' van handelen te hoog is, kan hij overschakelen op een 'extra rustige manier' van handelen. Deze switch kan het geluidsniveau aanzienlijk doen dalen.
7. De kraan is uitgerust met een "soft landing"-systeem, om het vastgrijpen van de container soepel te laten verlopen.
8. Binnen 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe schrootpers zoals vergund in besluit OMGP-2021-0332 dient de vergunninghouder een controlemeting van de effectieve equivalente en impulsachtige geluidsemissie naar de omgeving (en specifiek ter hoogte van de relevante beoordelingspunten) te laten uitvoeren door een erkend geluidsdeskundige. De resultaten van de controlemeting dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze gegevens ter informatie bezorgt aan de AGOP-M, het CBS en de afdeling Handhaving.
9. Een extern deskundige geluid maakt een beoordeling van de effectieve trillingen veroorzaakt door de installatie (al dan niet met metingen) en adviseert eventueel milderende maatregelen en voegt dit in zijn verslag met de vermelde controlemeting (opgelegd in besluit OMGP-2021-0332).
10. Werkzaamheden met $L_{WA,max} > 115$ dB(A) zijn verboden tijdens de avond/nachtperiode.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)

- Water

11. In afwijking van art 5.53.3.3 §9 van de VLAREM II worden er jaarlijks 12 debietmetingen uitgevoerd.
12. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Titel II van het VLAREM dient er geen jaarlijkse meting na 24 uren rust te gebeuren, maar wordt eenmaal per jaar het grondwaterpeil in een voldoende aantal peilputten buiten en binnen de invloedszone van de grondwaterwinning gemeten, het dagdebiet genoteerd en de afpompingskegel bepaald.
13. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	25
CZV	125
ZS	60
totaal N	15
totaal P	2
fluoriden	1,5
bromiden	5

Parameter	Norm (mg/l)
totaal Cr	0,05
totaal Fe	5
totaal Ni	0,2
totaal Sn	0,04
totaal Zn	1
totaal Cu	0,5
totaal Al	0,2
totaal As	0,1
totaal Sb	0,1
totaal Se	0,03
totaal B	1
totaal Pb	0,1
totaal Mo	0,35
totaal Ti	0,02
totaal V	0,005
totaal Tl	0,0017
totaal Te	0,1
totaal Ag	0,004
totaal Hg	0,0005
met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	5
sulfaten	750
chloriden	200
AOX	0,15
nitriet	0,5

14. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, dient voldaan te worden aan volgende bijzondere lozingsnormen voor een termijn van 4 jaar vanaf datum deputatiebeslissing OMWV-2021-0039:

	Lozingsnorm (µg/l)	Jaargemiddelde lozingsnorm – voortschrijdend (µg/l)
totaal Co	40	25
totaal Cd	8	5

15. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van VLAREM II en bijlage 4.2.5.1.B bij VLAREM II mag de exploitant het aanzuringsbekken plaatsen na de meetgoot mits:

- het lozingspunt na het aanzuringsbekken de mogelijkheid biedt voor het nemen van een schepstaal en van een representatief debietsgebonden staal;
- bij het totale dagdebiet het maximale volume aan zwavelzuur dat voorgebracht kan worden door de doseerpomp (= 0,8 m³/dag) wordt bijgeteld.

- Lucht

16. De concentratie van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's), berekend overeenkomstig de wijze vermeld in de definitie van "dioxines en furanen" zoals vastgesteld in artikel 1.1.2, "definities algemeen", uitgedrukt als ng TEQ/Nm³ moet voldoen aan:

- 0,4 ng I-TEQ/Nm³ voor de Contimelt-installatie vanaf 30 juni 2020. Deze afwijking eindigt op 1/07/2024 (tweemaandelijks meetfrequentie vanaf de in gebruikname van de nieuwe filter en/of quencher). De maandelijkse immissiemeting voor dioxinen en furanen wordt verdergezet. De betrokken partijen, zijnde de gemeente Olen, de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij worden ten minste jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het implementatietraject;
- 0,1 ng TEQ/Nm³ voor de Contirod-installatie

17. De volgende standaardomstandigheden voor de meting en berekening van de resultaten van de dioxine-emissiemetingen gelden:
 - Voor de Contimelt:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen
 - Afgasdebiet:
 - het gemeten debiet na aftrek van de gemeten hoeveelheid geïnjecteerde koellucht;
 - omrekening naar het referentiedebiet ($165.000 \text{ Nm}^3 / \text{uur}$ min de hoeveelheid geïnjecteerde koellucht) bij overschrijding van dit referentiedebiet;
 - ladingsamenstelling over een ruimere- periode voor en na de emissiemeting ten einde de representativiteit van de lading op het ogenblik van de meting te kunnen nagaan;
 - Voor de Contirod:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen, omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 14 vol% bij overschrijding van dit referentiezuurstofgehalte;
 - Afgasdebiet;
18. Bij de Contimelt dient de ladingssamenstelling continu te worden geregistreerd.
19. Ten laatste tegen 31 augustus 2022 wordt een studie opgemaakt door een erkend deskundige lucht, waarin de diffuse bronnen van de bedrijfssite worden geïnventariseerd met een ingeschatte emissie. Er wordt ook een inschatting gemaakt van de bijdrage van de diffuse emissies aan de immissie én in geval van een relevante bijdrage worden milderende maatregelen voorgesteld, samen met een planning van uitvoering ervan. Deze studie dient overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AGOP-M, de VMM en de AEKG en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.
20. Het eigen meetprogramma voor de depositie van de zware metalen Pb, As, Cu, Ni en Co wordt verdergezet.
21. Het openen van het overdrukluik van de pyrolyse-oven dient beschouwd te worden als een calamiteit en moet geregistreerd worden en gemeld worden aan de afdeling Handhaving.
22. Emissiepunt EP14 dient voorzien te zijn van een scrubber die minstens een bronreductie van 80% behaalt. Door conductiviteitsmetingen en/of pH-meting wordt de werking van de scrubber continu opgevolgd, zodat het reductiepercentage minstens behaald wordt. De schouwhoogte van EP14 betreft minstens 26,4 m; *(opgelegd in OMGP-2022-0187)*
23. Er worden gedurende minstens 1 jaar in de omgeving van het bedrijf ter hoogte van woningen waar de hoogste impact wordt verwacht, zware metalen in PM-stof gemeten. Een meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM. De meetresultaten worden gerapporteerd aan de VMM en vormen de basis om te bepalen of eventuele verdere monitoring nodig is. *(opgelegd in OMGP-2022-0187)*
24. Om de aannames, die nu gedaan zijn na de detailengineering, te staven dienen deze emissies effectief gemonitord te worden. Er wordt een adequate meetstrategie opgesteld (emissie en immissie), dit zowel qua methodologie als meetpunten, zodat de verkregen resultaten kunnen getoetst worden aan relevante toetsingswaarden. De metingen worden uitgevoerd tijdens een periode waarbij de installaties werken onder hun normale regime. *(opgelegd in OMGP-2022-0187)*
25. Mocht blijken dat de aannames van de detailengineering niet kloppen en de impact groter blijkt te zijn dan toegelaten, dient de installatie onmiddellijk te worden stilgelegd. De installatie kan pas terug opgestart worden nadat milderende maatregelen werden goedgekeurd door de bevoegde instanties en deze milderende

maatregelen op het terrein zijn uitgevoerd.

(opgelegd in OMP-2022-0187)

- Veiligheid

26. De gegevens zoals bedoeld in artikel 5.17.1.1.§2 van VLAREM II mogen in overeenstemming met artikel 5.17.1.1.§4 van VLAREM II bijgehouden in het lokaal van de Waakdienst.

27. Het veiligheidsinformatieplan opgemaakt tussen Aurubis en de NV Umicore dient te allen tijde te worden nageleefd.

- Energie

28. Wanneer het detailontwerp van het project voldoende gekend is, dienen volgende mogelijk rendabele maatregelen en optimalisaties verder onderzocht te worden:

- Parallele haalbaarheidsstudie of koude-warmte-integratie mogelijk is via een warmtenet: zie ook
 - Koudevoorziening (4.1.4)
 - Opslagtanks (4.2.1)
 - Verwarming eluaat centrifuge (4.3.5 en 5.6)
 - Opslagtanks bleed-stockage (5.5)
- HVAC (4.1.5): Evaluatie of lage temperatuurbatterijen een gunstig effect hebben op de reductie van de benodigde totale energie
- Waterbalans (4.1.6): Een studie over de vraag of de volledige wateromloop voorzien kan worden als een gesloten systeem waardoor bepaalde warme reststromen binnen dit project BOB benut kunnen worden.
- Ontwerp gelijkrichters (4.4.4): Evaluatie of recuperatie concept op de gelijkrichters een toegevoegde waarde heeft
- Koelvraag NiSO₄-slurry tanken (4.5.2) Koudevraag As₂O₃ reactor (5.6.2): haalbaarheidsstudie om te evalueren of bepaalde synergiën met koude voorziening opgezocht kunnen worden om de restwarmte hiervan te valoriseren.
- Evaluatie verhoging werkingstemperatuur van koeltoren (6.2)

Het resultaat van dit verder onderzoek dient uiterlijk tegen 15 januari 2023 ingediend te worden bij VEKA en VBBV.

(opgelegd in OMP-2022-0187)

Stedenbouwkundige voorwaarden:

Het CBS stelt voor om de volgende voorwaarden op te leggen:

1. De afbraak van de te slopen gebouwen dient te gebeuren tot in de grond en de plaats moet hersteld worden in de vorige toestand.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.
2. Aan de afbraak is geen milieuvergunningsplicht verbonden, wel dient rekening gehouden te worden met de wettelijke verplichtingen opgenomen in het milieuvergunningsdecreet, het bodemsaneringsdecreet en het materialendecreet. Vooraleer te starten met de afbraakwerken dienen de constructies volledig ontruimd te worden. De afvalstoffen die vrijkomen bij de afbraakwerken dienen selectief ingezameld te worden.
3. Alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken in open lucht dienen te gebeuren conform de bepalingen van VLAREM II, hoofdstuk 6.12 Beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken", indien deze uitgevoerd worden door een aannemer.
4. Het verwijderen van asbest dient te gebeuren conform de bepalingen van VLAREM II Beheersing van asbest, hoofdstuk 6.4.
 - Omdat de 3 bovenstaande voorwaarden reeds vervat zitten in wettelijke bepalingen dient dit niet als voorwaarden in de vergunning te worden opgelegd. Er is geen noodzaak om reeds wettelijk geregelde maatregelen nogmaals in de voorwaarden van de vergunning op te nemen.

De POVC is van oordeel dat de gevraagde afwijking als volgt toegestaan kan worden:

5. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater mag er een aanvullende hemelwateropvang van 40 m³ worden

voorzien en moet hemelwater dat niet opgevangen of gebufferd kan worden niet ter plaatse geïnfiltreerd worden.

De POVC stelt voor om de volgende voorwaarde op te leggen:

6. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

Lasten: geen

Conclusie: gunstig (onder voorbehoud van een gunstig brandweeradvies).

10. Bijkomende adviezen/gegevens na POVC

De brandweer bracht op 20 september 2023 een gunstig advies uit met bemerkingen.

11. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Het POVC-advies is gunstig onder voorbehoud van een gunstig brandweeradvies. Op 20 september 2023 werd door de brandweer een gunstig advies met bemerkingen aangeleverd. Omdat de aanvrager aan de bemerkingen tegemoet dient te komen, wordt de volgende voorwaarde mee opgenomen: 'Het advies van de brandweer van 31 juli 2023 met referentie "BWDP/HA/8361/379/01/HADGE" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.'

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC en onder de bijkomende voorwaarden zoals hoger besproken.

12. Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd. Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

De gebruikte koelmiddelen zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening 517/2014 die vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden.

Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II ten gevolge van de VLAREM-trein 2019 in werking. Hierbij werden de rubrieken 12.2.1 en 12.3.1 opgeheven en zijn transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA en batterijen niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van VLAREM II.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Aurubis Olen, gevestigd Watertorenstraat 35 te 2250 Olen (KBO 873.533.993), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een metallurgisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170406-0013), gelegen Watertorenstraat 35 te 2250 Olen, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-56F, 1-B-56K, 1-B-56L, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H, 1-C-63B4, 1-C-63C4, 1-C-63D4 en 1-C-152C. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 1-B-64H en 1-C-63D4:
 - de verbouwing en uitbreiding van werkplaats FSD (gebouw nr. 255), inclusief fietsenstalling onder luifel;
 - het bouwen van een gebouw voor sampling;
 - de sloop van een fietsenstalling;
- het veranderen van volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-B-56F, 1-B-56K, 1-B-56L, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H, 1-C-63B4, 1-C-63C4, 1-C-63D4 en 1-C-152 door uitbreiding met/van:
 - een warmtepomp van 30 kW in gebouw 484 (gebouw Sampling) tot diverse luchtcompressoren, vacuümpompen en airco's met een totaal vermogen van 1.621,47 kW (16.3.2.b);
 - de inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met 43,24 kW in gebouw 225 (werkplaats FSD) en gebouw 560 (centrale onderhoudswerkplaats) tot inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.790,44 kW (29.5.2.2.a).

Rubricering: 16.3.2.b - 29.5.2.2.a;

Volgende activiteiten zijn niet meer ingedeeld ten gevolge van een wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II (VLAREM-trein 2019):

- 27 transformatoren van 3x 100 kVA, 2x 150 kVA, 1x 160 kVA, 3x 200 kVA, 2x 250 kVA, 1x 350 kVA, 2x 400 kVA, 7x 500 kVA, 3x 800 kVA, 1x 630 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);
- accumulatoren van in totaal 235.105 VAh (12.3.1).

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een tijdelijke breekinstallatie om 2.000 m³ beton/steenslag te hergebruiken (2.2.2.h);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 300 ton gevaarlijk slib (2.2.5.b.2 - 2.4.5);
- opslag en fysisch-chemische behandeling incl. mechanische behandeling van 14.500 ton niet-gevaarlijk koperschroot (2.2.5.e.3);
- rioolwaterzuiveringsstation West (RWZ-W) met inbegrip van het lozen van max. 450 m³/uur, 7.200 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar afvalwater in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- opslag van 30 ton vaste brandstoffen (antraciet) in bulk op een oppervlakte van 0,005 ha (6.2.2.a);
- 24 transformatoren van 1x 1.250 kVA, 16x 1.600 kVA, 3x 2.000 kVA, 1x 2.500 kVA en 3x 13.267 kVA (12.2.2);
- 207 parkeerplaatsen voor vrachtwagens (15.1.2);
- een werkplaats voor motorvoertuigen met 3 schouwputten (15.2);
- 2 wasplaatsen voor voertuigen (15.4.1);

- diverse luchtcompressoren, vacuümpompen en airco's met een totaal vermogen van 1.621,47 kW (16.3.2.b);
- opslag van 1.068 m³ hout in openlucht (19.6.1.b);
- opslag van 1.034 m³ hout in een lokaal (19.6.1.c);
- de productie van 1.012.600 ton/jaar ruwe non-ferrometalen (20.2.5), omvattend:
 - het smelten van 656.000 ton koper per jaar;
 - koperelektrolyse met een capaciteit van 355.000 ton koperkathoden per jaar;
 - koperelektrowinning met een capaciteit van 100 ton/jaar;
 - productie van 1.500 ton/jaar koperkathoden BOB-project;
- productie/bewerking van non-ferrometalen omvattende verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 53 MW (20.2.10);
- opslag van 15 ton (voorwerpen uit) kunststoffen (23.3.1.a);
- 5 laboratoria voor de controle van binnenkomende grondstoffen, de controle van processen en eindproducten (24.4);
- een koperdraadwalserij (Contirod) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4.900 kW (29.3.1.3.a);
- kopergietereien met gebruik van smeltkroezen met een totaal inhoudsvermogen van 165 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.790,44 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 500,86 kW (29.5.3.2.a);
- 2 behandelingsbaden (een beitsbekken van 14.000 liter en een waxbekken van 8.000 liter) en 3 spoelbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 34.000 liter (29.5.5.3);
- diverse baden en spoelbaden voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 1.025 liter (29.5.7.2.b.1);
- 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 21.823 liter (39.1.3);
- 12 warmtewisselaars, omvattend 7 warmtewisselaars met elk een individuele inhoud van 420 liter, 1 warmtewisselaar met een individuele inhoud van 431 liter, 3 warmtewisselaars met elk een inhoud van 500 liter en 1 warmtewisselaar met een individuele inhoud van 4.600 liter (39.2.1);
- een warmtewisselaar met een individuele inhoud van 5.800 liter (39.2.2);
- 4 warmtewisselaars met individuele inhoud van de secundaire ruimte van elk 205 liter (39.4.1);
- 2 stookinstallaties van 179 kW en 25,5 kW, 2 kopersmeltinstallaties van resp. 23.000 kW en 30.000 kW, een pyrolyse oven van 240 kW en een naverbrander van 360 kW (totaal 53.804,50 kW) (43.1.3);
- 2 stookinstallaties van 0,179 MW en 0,0255 MW, noodgroepen met een totaal nominaal ingangsvermogen van 0,091 MW, 2 kopersmeltinstallaties van 23 MW en 30 MW, pyrolyseoven van 0,240 MW en naverbrander van 0,360 MW (totaal 53,90 MW) (43.3.2);
- 2 kopersmeltinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van resp. 23 MW (Contirod) en 30 MW (Contimelt), pyrolyse-oven van 0,24 MW en naverbrander pyrolyse-oven van 0,36 MW (totaal 53,60 MW) (43.4);
- een grondwaterwinning op een diepte van ongeveer 48 m, met een gezamenlijk opgepompt debiet van 750 m³/dag en 77.500 m³/jaar (53.8.3);
- opslag van volgende brandbare vloeistoffen, gassen en gevaarlijke stoffen:
 - 22.434 liter diverse brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 1.430 liter aerosolen (17.1.1.1);
 - 18.960 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 49.200 liter gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);
 - aanwezigheid van 10.276,64 ton Seveso-stoffen (17.2.2), waardoor de hoge Seveso-drempel overschreden wordt, waarvan:
Categorieën gevaarlijke stoffen:
→ 50,003 ton acuut toxisch cat. 1 (H1)

OMGP-2023-0172
nv Aurubis Olen

- 72,161 ton acuut toxisch cat. 2 en 3 (H2)
- 1 ton (STOT) SE1 (H3);
- 0,107 ton ontvlambare gasen (P2)
- 1,178 ton ontvlambare aerosolen (P3a)
- 4,356 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 2 en 3 (P5c)
- 0,004 ton zelfontledende stoffen mengsels en organische peroxiden (P6b)
- 0,058 ton oxiderende vloeistoffen en vast stoffen (P8)
- 9.825,526 ton gevaar voor het aquatisch milieu acuut 1 of chronisch 1 (E1)
- 232,891 ton gevaar voor het aquatisch milieu chronisch 2 (E2)
- 0,001 ton stoffen en mengsels met gevarenaanduiding EUH014 (O1)

Met naam genoemde stoffen:

- 0,015 ton ammoniumnitraat (zuivere stof)
 - 83,001 ton diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan
 - 0,014 ton waterstof
 - 0,750 ton ontvlambare vloeibare gasen, cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas
 - 0,578 ton acetyleen
 - 0,034 ton methanol
 - 1,265 ton zuurstof
 - 0,163 ton arsine
 - 3,536 ton aardolieproducten e.d.
 - 3,11 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b);
 - 0,812 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
 - 2,68 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.b);
 - 1.359,68 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
 - 180 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 484,62 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - 1.389,97 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (17.3.7.3);
 - 1.333,56 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (17.3.8.3);
 - 4.839 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- waarvan in bovengrondse vaste houders:

Product	Gebouw/ plaats	Tanknr.	kg	liter	6.4.1	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
stikstof	423	S47		5.200				x						
stikstof	345			5.500				x						
stikstof	264	CC3700		37.000				x						
argon	370	7786		1.500				x						
afgewerkte olie	560			2.500	x									
gasolie	419	B0419	935						x	x				
lampolie type C	510	B1000	2.050						x	x				
NaOH 50%	264	B65900	42.560								x			
NaOH 50%	134	R23	53.200								x			
Sorbalit	423	S46	30.000								x	x		
Sorbalit	250	B250.01	30.000								x	x		
zwavelzuur 95-97%	249	B61300	39.376								x			
zwavelzuur 95-97%	225	VE6800	55.200								x			
elektrolyet en bleed van elektrolyse	225	19000	180.000						x		x		x	x
elektrolyet en bleed van elektrolyse	225	19100	180.000						x		x		x	x

Product	Gebouw/ plaats	Tanknr.	kg	liter	6.4.1	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
elektrolyt en bleed van elektrolyse (geen opslag)	225		6.120 (procestank)						x					
SCE tank FSD	225	VE2000	62.260							x	x			
zwavelzuur 78%	130-134	R21	34.000							x				
calciumdihydroxide	423	S45	30.000							x	x			
zwartzuur Lünen	225	VE8700	49.500						x	x		x	x	
zwartzuur Lunen (geen opslag)	225		49.500 (procestank)						x					
Klaraid CDP1326	130	B585	7.793							x	x			
Sikron M500/M600/M700/M801	440	B1010	30.000									x		

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Metalen: hoofdstuk 5.29

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

- Algemeen:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm uitgevoerd worden overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde plan voor zover het groenscherm voldoet aan de bepalingen uit de eerder verleende stedenbouwkundige vergunningen.

- Geluid

2. De brick-it installatie mag pas tijdens de nachtperiode in gebruik genomen worden van zodra er, met een controlemeting, kan aangetoond worden dat aan de VLAREM-geluidsnormen kan voldaan worden.
3. De kaaikraan kan enkel tussen 6u en 22u gebruikt worden.
4. Het verduwen van schroot met de bulldozer op het schrootplein is verboden tijdens de avond- en nachturen.
5. De motoren van de binnenschepen worden stilgelegd tijdens het laden en lossen.
6. Er worden permanente geluidsmetingen gedaan waarvan het resultaat zichtbaar is in de cabine van de kraanman. Aan de hand van de permanente geluidsmetingen kan de kraanman zijn handelingen aanpassen. Mocht blijken dat het geluidsniveau bij een 'normale manier' van handelen te hoog is, kan hij overschakelen op een 'extra rustige manier' van handelen. Deze switch kan het geluidsniveau aanzienlijk doen dalen.
7. De kraan is uitgerust met een "soft landing"-systeem, om het vastgrijpen van de container soepel te laten verlopen.
8. Binnen 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe schrootpers zoals vergund in besluit OMGP-2021-0332 dient de vergunninghouder een controlemeting van de effectieve equivalente en impulsachtige geluidsemissie naar de omgeving (en specifiek ter hoogte van de relevante beoordelingspunten) te laten uitvoeren door een erkend geluidsdeskundige. De resultaten van de controlemeting dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze gegevens ter informatie bezorgt aan de AGOP-M, het CBS en de afdeling Handhaving.
9. Een extern deskundige geluid maakt een beoordeling van de effectieve trillingen veroorzaakt door de installatie (al dan niet met metingen) en adviseert eventueel milderende maatregelen en voegt dit in zijn verslag met de vermelde controlemeting (opgelegd in besluit OMGP-2021-0332).
10. Werkzaamheden met $L_{wA,max} > 115$ dB(A) zijn verboden tijdens de avond/nachtperiode. (opgelegd in OMGP-2022-0187)

- Water

11. In afwijking van art 5.53.3.3 §9 van de VLAREM II worden er jaarlijks 12 debietmetingen uitgevoerd.
12. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Titel II van het VLAREM dient er geen jaarlijkse meting na 24 uren rust te gebeuren, maar wordt eenmaal per jaar het grondwaterpeil in een voldoende aantal peilputten buiten en binnen de invloedszone van de grondwaterwinning gemeten, het dagdebiet genoteerd en de afpompingskegel bepaald.
13. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	25
CZV	125
ZS	60
totaal N	15
totaal P	2
fluoriden	1,5
bromiden	5
totaal Cr	0,05
totaal Fe	5
totaal Ni	0,2
totaal Sn	0,04
totaal Zn	1
totaal Cu	0,5
totaal Al	0,2
totaal As	0,1
totaal Sb	0,1

Parameter	Norm (mg/l)
totaal Se	0,03
totaal B	1
totaal Pb	0,1
totaal Mo	0,35
totaal Ti	0,02
totaal V	0,005
totaal Tl	0,0017
totaal Te	0,1
totaal Ag	0,004
totaal Hg	0,0005
met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	5
sulfaten	750
chloriden	200
AOX	0,15
nitriet	0,5

14. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, dient voldaan te worden aan volgende bijzondere lozingsnormen voor een termijn van 4 jaar vanaf datum deputatiebeslissing OMWV-2021-0039:

	Lozingsnorm (µg/l)	Jaargemiddelde lozingsnorm – voortschrijdend (µg/l)
totaal Co	40	25
totaal Cd	8	5

15. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van VLAREM II en bijlage 4.2.5.1.B bij VLAREM II mag de exploitant het aanzuringsbekken plaatsen na de meetgoot mits:

- het lozingspunt na het aanzuringsbekken de mogelijkheid biedt voor het nemen van een schepstaal en van een representatief debietsgebonden staal;
- bij het totale dagdebiet het maximale volume aan zwavelzuur dat voorgebracht kan worden door de doseerpomp (= 0,8 m³/dag) wordt bijgeteld.

- Lucht

16. De concentratie van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's), berekend overeenkomstig de wijze vermeld in de definitie van "dioxines en furanen" zoals vastgesteld in artikel 1.1.2, "definities algemeen", uitgedrukt als ng TEQ/Nm³ moet voldoen aan:

- 0,4 ng I-TEQ/Nm³ voor de Contimelt-installatie vanaf 30 juni 2020. Deze afwijking eindigt op 1/07/2024 (tweemaandelijks meetfrequentie vanaf de in gebruikname van de nieuwe filter en/of quench). De maandelijkse immissiemeting voor dioxinen en furanen wordt verdergezet. De betrokken partijen, zijnde de gemeente Olen, de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij worden ten minste jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het implementatietraject;
- 0,1 ng TEQ/Nm³ voor de Contirod-installatie

17. De volgende standaardomstandigheden voor de meting en berekening van de resultaten van de dioxine-emissiemetingen gelden:

- Voor de Contimelt:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen
 - Afgasdebiet:
 - het gemeten debiet na aftrek van de gemeten hoeveelheid geïnjecteerde koellucht;

- omrekening naar het referentiedebiet ($165.000 \text{ Nm}^3 / \text{uur}$ min de hoeveelheid geïnjecteerde koellucht) bij overschrijding van dit referentiedebiet;
- ladingsamenstelling over een ruimere- periode voor en na de emissiemeting ten einde de representativiteit van de lading op het ogenblik van de meting te kunnen nagaan;
- Voor de Contirod:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen, omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 14 vol% bij overschrijding van dit referentiezuurstofgehalte;
 - Afgasdebiet;
- 18. Bij de Contimelt dient de ladingssamenstelling continu te worden geregistreerd.
- 19. Ten laatste tegen 31 augustus 2022 wordt een studie opgemaakt door een erkend deskundige lucht, waarin de diffuse bronnen van de bedrijfssite worden geïnventariseerd met een ingeschatte emissie. Er wordt ook een inschatting gemaakt van de bijdrage van de diffuse emissies aan de immissie én in geval van een relevante bijdrage worden milderende maatregelen voorgesteld, samen met een planning van uitvoering ervan. Deze studie dient overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AGOP-M, de VMM en de AEKG en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.
- 20. Het eigen meetprogramma voor de depositie van de zware metalen Pb, As, Cu, Ni en Co wordt verdergezet.
- 21. Het openen van het overdrukluik van de pyrolyse-oven dient beschouwd te worden als een calamiteit en moet geregistreerd worden en gemeld worden aan de afdeling Handhaving.
- 22. Emissiepunt EP14 dient voorzien te zijn van een scrubber die minstens een bronreductie van 80% behaalt. Door conductiviteitsmetingen en/of pH-meting wordt de werking van de scrubber continu opgevolgd, zodat het reductiepercentage minstens behaald wordt. De schouwhoogte van EP14 betreft minstens 26,4 m;
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
- 23. Er worden gedurende minstens 1 jaar in de omgeving van het bedrijf ter hoogte van woningen waar de hoogste impact wordt verwacht, zware metalen in PM-stof gemeten. Een meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM. De meetresultaten worden gerapporteerd aan de VMM en vormen de basis om te bepalen of eventuele verdere monitoring nodig is.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
- 24. Om de aannames, die nu gedaan zijn na de detailengineering, te staven dienen deze emissies effectief gemonitord te worden. Er wordt een adequate meetstrategie opgesteld (emissie en immissie), dit zowel qua methodologie als meetpunten, zodat de verkregen resultaten kunnen getoetst worden aan relevante toetsingswaarden. De metingen worden uitgevoerd tijdens een periode waarbij de installaties werken onder hun normale regime.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
- 25. Mocht blijken dat de aannames van de detailengineering niet kloppen en de impact groter blijkt te zijn dan toegelaten, dient de installatie onmiddellijk te worden stilgelegd. De installatie kan pas terug opgestart worden nadat milderende maatregelen werden goedgekeurd door de bevoegde instanties en deze milderende maatregelen op het terrein zijn uitgevoerd.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
- Veiligheid
 - 26. De gegevens zoals bedoeld in artikel 5.17.1.1.§2 van VLAREM II mogen in overeenstemming met artikel 5.17.1.1.§4 van VLAREM II bijgehouden in het lokaal van de Waakdienst.
 - 27. Het veiligheidsinformatieplan opgemaakt tussen Aurubis en de NV Umicore dient te allen tijde te worden nageleefd.
- Energie

28. Wanneer het detailontwerp van het project voldoende gekend is, dienen volgende mogelijk rendabele maatregelen en optimalisaties verder onderzocht te worden:
- Parallele haalbaarheidsstudie of koude-warmte-integratie mogelijk is via een warmtenet: zie ook
 - Koudevoorziening (4.1.4)
 - Opslagtanks (4.2.1)
 - Verwarming eluaat centrifuge (4.3.5 en 5.6)
 - Opslagtanks bleed-stockage (5.5)
 - HVAC (4.1.5): Evaluatie of lage temperatuurbatterijen een gunstig effect hebben op de reductie van de benodigde totale energie
 - Waterbalans (4.1.6): Een studie over de vraag of de volledige wateromloop voorzien kan worden als een gesloten systeem waardoor bepaalde warme reststromen binnen dit project BOB benut kunnen worden.
 - Ontwerp gelijkrichters (4.4.4): Evaluatie of recuperatie concept op de gelijkrichters een toegevoegde waarde heeft
 - Koelvraag NiSO₄-slurry tanken (4.5.2) Koudevraag As₂O₃ reactor (5.6.2): haalbaarheidsstudie om te evalueren of bepaalde synergiën met koude voorziening opgezocht kunnen worden om de restwarmte hiervan te valoriseren.
 - Evaluatie verhoging werkingstemperatuur van koeltoren (6.2)
- Het resultaat van dit verder onderzoek dient uiterlijk tegen 15 januari 2023 ingediend te worden bij VEKA en VBBV.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De afbraak van de te slopen gebouwen dient te gebeuren tot in de grond en de plaats moet hersteld worden in de vorige toestand.
2. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater mag er een aanvullende hemelwateropvang van 40 m³ worden voorzien en moet hemelwater dat niet opgevangen of gebufferd kan worden niet ter plaatse geïnfiltreerd worden.
3. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
4. Het advies van de brandweer van 31 juli 2023 met referentie "BWDP/HA/8361/379/01/HADGE" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link:
<https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten wordt, conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet, verleend voor een termijn eindigend op 16 april 2029.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.