

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Het verzoek werd op 16 februari 2026 ingediend door NV EOC BELGIUM, Durmakker 35A te 9940 Evergem voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025138287.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 18 maart 2026 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Durmakker 35a, 9940 Evergem,

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171003-0019 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: EVERGEM 2 AFD, sectie E, nrs. 0345/G/2, 0345/H/2, 0345/L/2, 0345/M/2 en 0605/N.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van lijmen.

De lopende milieuvergunning dateert van 25 oktober 2007 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog diverse milieuvergunningen afgeleverd voor uitbreidingen van het bedrijf.

De inrichting is thans vergund voor onder meer het mengen van organische en anorganische chemicaliën met een capaciteit van 96.000 ton per jaar, de productie van 45.000 ton polyvinylacetaat per jaar, het bereiden van lijmen met toestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.404,3 kW en de opslag van 1.112 ton lijmen.

Het productieproces is relatief eenvoudig en omvat in hoofdzaak het mengen van diverse grondstoffen en additieven in een van de productietanks. De afgewerkte producten kunnen vanuit de tanks worden afgevuurd in diverse recipiënten of rechtstreeks naar tankwagens gepompt worden. De afgevuurde recipiënten worden dan opgeslagen in het magazijn. De eindproducten worden in hoofdzaak gebruikt als bindmiddel voor papier-, karton- en verpakkingsmaterialen.

Polyvinylacetaat (PVAc) wordt geproduceerd door polymerisatie van vinylacetaat in een reactor. Dit is een exotherme reactie waarbij de reactor dient gekoeld te worden door gebruik

van koelwater in de koelmantel van de reactor. De werkingstemperatuur wordt tussen de 78° en 85°C gehouden. Na volledige reactie van het monomeer wordt de reactor leeggemapt en gaat het PVAc naar een opslagtank.

De site omvat volgende belangrijke eenheden:

- een bureelgebouw G1 waarin ook het R&D labo is ondergebracht
- een productiegebouw G2 met diverse productietanks, opslag- en tussenopslagtanks
- een magazijn G3 voor de opslag van grondstoffen en afgewerkte producten, zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke; aangebouwd aan dit magazijn staat een gebouw waarin de poedermenger is ondergebracht
- een apart productiegebouw voor de productie van PVAc met reactoren en opslagtanks
- opslagtanks voor vinylacetaat
- laad- en losplaatsen voor grondstoffen, afgewerkte producten en stikstofgas
- een tankwagenspoelingsinstallatie
- een fysicochemische waterzuiveringsinstallatie
- diverse nutsvoorzieningen (transfo, noodgenerator, stookinstallatie, batterijladers,...)

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is niet MER-plichtig, geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en geen energie-intensieve inrichting. Het is wel een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

• *Milieuvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 25 oktober 2007 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het exploiteren van een nieuwe inrichting voor de productie van lijmen voor een termijn van 20 jaar.
- Besluit van de deputatie van 2 juli 2009 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van lijmen voor een termijn tot en met 24 oktober 2027.
- Besluit van de deputatie van 24 november 2011 houdende het wijzigen van lozingsnormen.
- Besluit van de deputatie van 8 mei 2012 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van een bedrijf voor de productie van lijmen voor een termijn tot en met 24 oktober 2027.
- Besluit van de deputatie van 18 april 2013 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van een bedrijf voor de productie van lijmen voor een termijn tot en met 24 oktober 2027.
- Besluit van de deputatie van 31 juni 2014 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van een bedrijf voor de productie van lijmen voor een termijn tot en met 24 oktober 2027.
- Besluit van de deputatie van 11 december 2014 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van een bedrijf voor de productie van lijmen voor een termijn tot en met 24 oktober 2027.
- Besluit van de deputatie van 10 augustus 2017 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van een bedrijf voor de productie van lijmen voor een termijn tot en met 24 oktober 2027.

• *Omgevingsvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 9 augustus 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van

lijmen voor een termijn tot en met 24 oktober 2027.
(OMV_2018044026)

- Besluit van de deputatie van 01 juli 2021 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van lijmen, voor een termijn tot en met 24 oktober 2027.
(OMV_2020042931)
- *Meldingen van overname*
 - Besluit van de bestendige deputatie van 27 augustus 2009 houdende aktename van de melding van overname van een lijmfabriek, vroeger vergund op naam van nv EOC Management, thans vergund op naam van nv EOC Belgium.

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt om voor een aantal PFAS-parameters een lozingsnorm toe te kennen voor de duurtijd van 2 jaar, en dit in afwachting van de implementatie van bijkomende onderzoek naar concrete maatregelen om de PFAS-concentraties verder te reduceren:

- Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 50 ng/l
- Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 80 ng/l
- Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 120 ng/l
- Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 230 ng/l
- Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
- Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 40 ng/l
- Perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA): 30 ng/l
- Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 70 ng/l
- Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOA totaal): 70 ng/l
- Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 110 ng/l
- Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxS totaal): 130 ng/l

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

Op basis van eigen metingen van het bedrijfsafvalwater heeft EOC vastgesteld dat er voor enkele PFAS-parameters concentraties boven de huidige rapportagegrenzen worden gemeten.

Aangezien EOC geen bijzondere lozingsnorm heeft voor PFAS-parameters, geldt in principe het indelingscriterium (IC) als norm zoals opgenomen in Bijlage 2.3.1 van VLAREM II. In deze bijlage werd enkel voor PFOS een indelingscriterium vastgelegd (gelijkgesteld aan de rapportagegrens).

Alhoewel voor andere PFAS-verbindingen geen indelingscriterium is bepaald, mogen de PFAS-parameters niet geloosd worden boven de rapportagegrens tenzij hiervoor een norm in de omgevingsvergunning wordt opgenomen. Voor de rapportagegrenzen wordt verwezen naar bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II.

Voor onderstaande PFAS-parameters wordt een overschrijving vastgesteld van de rapportagegrens:

Parameter	Resultaat (max gemeten concentratie) (ng/l)	Rapportagegrens (ng/l)
Perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	45	20
Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	74	20
Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	120	20
Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	230	20
Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	65	20
Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	37	20
Perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	25	20
Perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	63	20
Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal)	64	20
Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	110	20
Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal)	130	20

In afwachting van bijkomend onderzoek naar en de implementatie van concrete maatregelen om de PFAS-concentraties in het effluent te reduceren, vraagt EOC een tijdelijke lozingsnorm (2 jaar) voor de PFAS-parameters waarvoor een overschrijding van de rapportagegrens wordt vastgesteld.

De verdere motivering is opgenomen in bijlage Q1 van het aanvraagdossier en is meegenomen bij de bespreking van het verzoek (zie verder).

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 27 maart 2026 tot en met 25 april 2026.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Evergem

GUNSTIG op 11 mei 2026, mits:

- Het advies door Vlaamse Milieumaatschappij - Adviseren Afvalwater van 3 april 2026 dient strikt gevolgd te worden.
- Het onderzoek naar concrete maatregelen ter vermindering van de PFAS concentraties in het effluent wordt opgenomen in de aanvraag tot hernieuwing van de omgevingsvergunning voor de grondwaterwinning.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 01 juni 2026

Afdeling GVOW sluit zich aan bij het advies van VMM, advisering afvalwater, van 1 april 2026.

Vlaamse Milieumaatschappij (advies watertoets)

GUNSTIG op 04 mei 2026

Het project is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid.

Vlaamse Milieumaatschappij (advies afvalwater en lucht)

GUNSTIG op 01 april 2026

Volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld te worden voor het lozen van bedrijfsafvalwater:

- PFAS voor 2 jaar
 - Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 50 ng/l
 - Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 80 ng/l
 - Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 120 ng/l
 - Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 230 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 40 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA): 30 ng/l
 - Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 70 ng/l
 - Perfluorooctaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal): 70 ng/l
 - Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 110 ng/l
 - Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal): 130 ng/l
- BZV: 10 mg/l
- CZV: 100 mg/l
- Ntot: 15 mg/l
- Ptot: 3 mg/l
- Cl-: 2.500 mg/l
- SO4--: 500 mg/l
- Zn: 1 mg/l
- Fe: 2 mg/l
- EOX: 0,05 mg/l
- TI: 0,002 mg/l
- U: 0,005 mg/l
- V: 0,015 mg/l
- Ecotox
 - 1e jaar
 - 1^e bepaling (01.01.10 – 31.03.10)

Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	ISO 11348-3: 1996E
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	OECD 201

Acute immobiliteitstest met de watervlo Daphnia magna	OECD 202
Acute mortaliteitstest met de regenboogforel Oncorhynchus mykiss	OECD 203

- 2e bepaling (01.04.10 – 30.06.10): enkel de meest gevoelige test van de vier voorgaande
- 3e bepaling (01.07.10 – 30.09.10): enkel de meest gevoelige test
- 4e bepaling (01.10.10 – 31.12.10): enkel de meest gevoelige test

- de volgende jaren:

- indien alle resultaten van het vorige jaar (2 of 4) vallen onder volgende twee categorieën

LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
> 100 % of > 90 %	<1	Niet acuut toxisch
10 - 100 %	1- 10	Weinig acuut toxisch

- 1e bepaling (01.01... – 30.06...): enkel de meest gevoelige test
- 2e bepaling (01.07... – 31.12...): enkel de meest gevoelige test

- indien één resultaat van het vorige jaar valt onder volgende twee categorieën

LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
1-10 %	10-100	Acuut toxisch
<1 %	>100	Hoge acute toxiciteit

- 1e bepaling (01.01... – 31.03...): enkel de meest gevoelige test
- 2e bepaling (01.04... - 30.06...): enkel de meest gevoelige test
- 3e bepaling (01.07... – 30.09...): enkel de meest gevoelige test
- 4e bepaling (01.10... – 31.12...): enkel de meest gevoelige test

- Algemeen

- De resultaten dienen jaarlijks te worden overgemaakt vóór 1 januari aan de VMM/Afdeling Handhaving van het departement Omgeving
 - De testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
 - Indien de LC50 > 10EE moet het bedrijf een onderzoek doen naar de oorzaken van de toxiciteit en dienen zij een toxiciteitsreductievoorstel over te maken aan de VMM/Afdeling Handhaving van het departement Omgeving.
 - Binnen de 3 maanden dient het bedrijf analyseresultaten van het bedrijfsafvalwater (op de heffingsparameters, inclusief zware metalen en de overige vergunde parameters) over te maken aan de VMM en andere advies verlenende instanties.
- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- Het bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt via de meetgoot, is niet afkomstig van activiteiten die vergund zijn onder rubriek 7.11. of een andere GPBV-rubriek. De bepalingen uit afdeling 3.9.3. "Afvalwater" van VLAREM III, die betrekking hebben op de geloosde afvalwaterstromen, zijn niet van toepassing. Zolang de samenstelling van het lozingswater onveranderd blijft, kan de huidige monitoringfrequentie van 4 analyses per jaar op o.m. CZV, N-tot, P-tot, zwevende delen en metalen + 1 meerdaagse meetcampagne per jaar aangehouden worden.

- Het bedrijf dient minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).
- voor PFAS-parameters wordt een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan, nadien dienen de parameters te voldoen aan de rapportagegrens van 0,02 µg/l.
- Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen. Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij VLAREM II m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedragen de rapportagegrenzen momenteel 20-50 ng/l. Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden. De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GOP en handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie moet een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn van 2 jaar nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens."
- Het bedrijf dient binnen de 2 jaar, na het verkrijgen van de vergunning, een nieuwe aanvraag in te dienen inzake optimalisatie lozingssituatie en een zuivering (voor PFAS). Bij lozing van het bedrijfsafvalwater na zuivering dient bijkomend rubriek 3.6 aangevraagd te worden.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG

De bijzondere milieuvorwaarden voor het lozen van het bedrijfsafvalwater opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met:

- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
PFAS voor een termijn van 2 jaar vanaf het verlenen van de vergunning (OMV2025138287):
 - Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 50 ng/l
 - Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 80 ng/l
 - Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 120 ng/l

- Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 230 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 40 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA): 30 ng/l
 - Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 70 ng/l
 - Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal): 70 ng/l
 - Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 110 ng/l
 - Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal): 130 ng/l
- Het bedrijf dient minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).
 - Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen. Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij VLAREM II m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedragen de rapportagegrenzen momenteel 20-50 ng/l. Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden. De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GVOW en Handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie moet een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn van 2 jaar nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens."
 - Het bedrijf dient binnen de 2 jaar, na het verkrijgen van de vergunning, een nieuwe aanvraag in te dienen inzake optimalisatie lozingssituatie en een zuivering (voor PFAS). Bij lozing van het bedrijfsafvalwater na zuivering dient bijkomend rubriek 3.6 aangevraagd te worden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De **commissie** deed volgende vaststellingen:

De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en *hierbij geen verdere vragen of opmerkingen heeft*.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 16 juni 2026.

In navolging van het gunstig advies van de VMM kan de vraag van het bedrijf gunstig beoordeeld worden waarbij de door de VMM voorgestelde bijkomende voorwaarden inzake de verdere opvolging van en rapportering over de PFAS mee worden opgenomen.

Beschrijving en motivering

Bespreking van het verzoek

a) Algemeen

Het bedrijf is vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater via een water-zuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater (Ringvaart) met een maximaal debiet van 4 m³/uur – 39 m³/dag onder de algemene en een reeks bijzondere lozingsvoorwaarden.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spuiwater van de koeltoren en spuiwater van de stoomketel. Voordat dit afvalwater wordt geloosd, gebeurt er een pH-correctie door middel van een automatische zwavelzuurdoseringsunit.

Vroeger bestond het bedrijfsafvalwater ook uit het spuiwater van de onthardingsinstallatie, maar sinds er in de productie gebruik wordt gemaakt van grondwater is deze spui weggefallen.

EOC maakt op de site van Adhesive Division gebruik van grondwater voor de productieprocessen, koeling en reiniging van apparatuur en de gebouwen. Hiervoor werd aan EOC een grondwaterwinning vergund met een maximaal debiet van 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar vanuit 4 grondwaterwinningsputten met een diepte van ca. 26 meter (Kwartair, HCOV-code 0162, en Ledo-Paniseliaan, HCOV-code 0600). Deze grondwaterwinning werd vergund aan NV EOC Belgium (Adhesive Division) in de omgevingsvergunning dd. 31/06/2014, (met einddatum 24/10/2027), maar het opgepompte water wordt verdeeld over drie verschillende sites van EOC in Evergem. De exploitatie van de grondwaterwinningen gebeurt door Water-Link (via een service level agreement). In de periode 2023 – 2025 werd jaarlijks gemiddeld ca. 250.000 m³ aan grondwater opgepompt.

b) Oorsprong PFAS en reeds genomen maatregelen

Op de site van EOC is er geen intentioneel gebruik van grondstoffen/producten met PFAS of vervaardiging van PFAS-parameters in de productieprocessen. Hiertoe werden de safety data sheets (SDS) gescreend naar mogelijk PFAS in de grondstoffen. De resultaten van de screening tonen aan dat er in het verleden één PFAS-houdend product werd gebruikt op de sites. Het gebruik van dit product is echter stopgezet.

Verder werden ook negen mogelijk PFAS-houdende producten geïdentificeerd. Drie van deze producten worden op heden ook niet meer gebruikt. Van de zes overige producten wordt de door de producent bevestigd dat er intentioneel geen PFAS wordt toegevoegd aan de producten.

In het verleden werden verschillende blusoefeningen uitgevoerd op de site waarbij gebruik werd gemaakt van PFAS-houdend blusschuim. Ten gevolge hiervan wordt een diffuse PFAS-verontreiniging vastgesteld in de bodem en het grondwater. Doordat EOC gebruik maakt van grondwater komt deze verontreiniging vermoedelijk via het opgepompte grondwater in het bedrijfsafvalwater terecht.

c) Geplande maatregelen

EOC wenst graag concrete maatregelen te nemen om de PFAS-concentraties in het effluent te reduceren. Momenteel zijn er echter nog enkele onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden:

- Inzicht verwerven in PFAS-balans:
 - Zijn er naast de vermoedelijke bron van PFAS in het grondwater nog andere mogelijke bronnen van PFAS op de site? Kunnen mogelijk PFAS-houdende producten geïdentificeerd worden (o.a. via de screening van SDS'en), die op heden gebruikt worden en aanleiding geven tot PFAS in het afvalwater?
 - Is er een correlatie tussen de opgepompte grondwaterdebieten en de vastgestelde PFAS-concentraties in het effluent? Wordt PFAS in elke van de 4 grondwaterwinningsputten vastgesteld en in dezelfde concentraties?
 - Kunnen alle buitengaande PFAS-vrachten gekoppeld worden aan binnenkomende PFAS-vrachten (opmaak massabalans)?
- In oktober 2027 dienen de grondwaterwinningsputten hervergund te worden. Dit kan samengaan met de implementatie van maatregelen om PFAS te reduceren.
 - Dienen er aanpassingen te gebeuren aan (de verdeling) van het opgepompte debiet over de 4 grondwaterwinningsputten? Kunnen bronmaatregelen voorzien worden om eventuele PFAS uit het opgepompte grondwater te halen? Hiervoor zal ook afstemming nodig zijn met Water-Link.
- Voor de site van EOC loopt een onderzoek om de bodem- en grondwaterverontreiniging in kaart te brengen.
 - Wat is de omvang van de bodem- en/of grondwaterverontreiniging met PFAS en welke invloed heeft deze op de vastgestelde PFAS in het effluentwater van de site?
 - Welke maatregelen worden voorzien in het kader van een bodem- en/of grondwatersanering? Zijn er synergiën mogelijk tussen een grondwatersanering en het maatregelen om PFAS in het effluent te reduceren?
- Onderzoek naar de haalbaarheid van technieken die mogelijk in aanmerking komen om het effluent van EOC te behandelen en het rendement dat hiermee kan behaald worden.

In afwachting van dit onderzoek en de implementatie van concrete maatregelen vraagt het bedrijf dus een tijdelijke lozingsnorm voor 2 jaar voor de PFAS-parameters die de rapportagegrens overschrijden.

d) Effluentconcentraties

Ter hoogte van het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater werd door EOC in 2021 éénmalig en sinds 2024 periodiek (3- tot 4- jaarlijks) analyses uitgevoerd op PFAS. Onderstaande Tabel geeft de gemiddelde, 90 percentiel en maximale waarde voor de gemeten PFAS-parameters weer op basis van deze metingen.


Bij onderstaande tabel dient opgemerkt te worden dat voor de parameters waarbij alle metingen zich onder de door het laboratorium gehanteerde rapportagegrens bevinden de concentratie gelijkgesteld werd aan 0,00. Voor de parameters waarvoor niet alle meetwaarden kleiner waren dan de door het laboratorium gehanteerde rapportagegrens werden de waarden "kleiner dan" gelijkgesteld aan de helft van deze rapportagegrens.

pentaansulfonzuur (PFPeS), perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS), perfluorooctaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal) en perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal) werd herhaaldelijk een overschrijding van de rapportagegrens vastgesteld.

Voor de parameter 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS) en perfluorooctaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOStotaal) werd slechts éénmalig een overschrijding van de rapportagegrens vastgesteld. Deze waarden worden als uitschieters beschouwd en EOC verwacht voor deze parameters in de toekomst de rapportagegrens te halen, waardoor geen lozingsnorm wordt aangevraagd

In onderstaande grafiek wordt de evolutie van de totale PFAS-concentraties (som PFAS-EU) weergegeven voor de periode 2024-2025. Op basis van deze figuur kan besloten worden dat in 2024 de totale concentraties schommelden tussen ca. 200 ng/l en 400 ng/l. In de eerste jaarhelft van 2025 werd een lichte daling vastgesteld. In augustus 2025 werd een tijdelijke verhoging vastgesteld van de totale concentratie, maar deze daalde in november 2025 tot ca. 400 ng/l.

Een verklaring voor deze schommelingen is er tot dusver niet (zo zijn er momenteel o.a. onvoldoende gegevens voorhanden op het opgepompte grondwater om een mogelijk verband met deze bron te kunnen afleiden). Zoals eerder toegelicht, zal dit deel uitmaken van verder onderzoek.

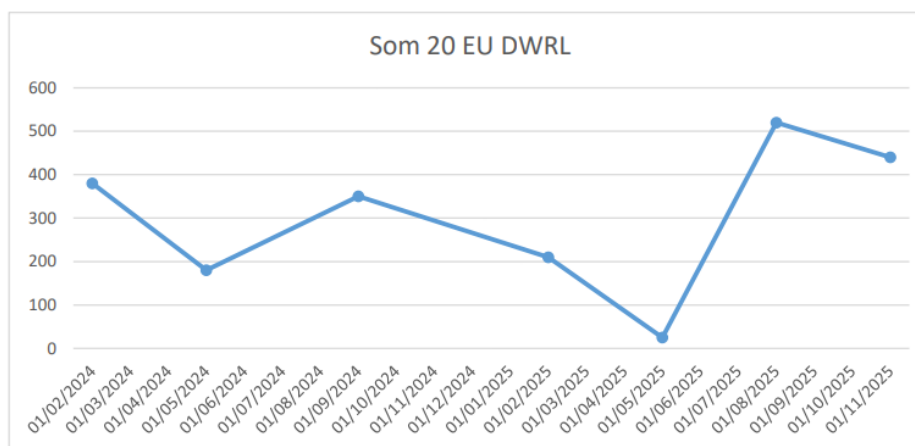

Figuur 3-1: Evolutie van de totale PFAS-concentratie (som PFAS-EU) in het effluent voor de periode 2024-2025.

e) Impactbeoordeling PFAS-parameters

Voor de parameters parameters perfluor-n-butaanzuur (PFBA), perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA), perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA), perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA), perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA), perfluor-n-octaanzuur (PFOA), perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS), perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS), perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS), perfluorooctaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal) en perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal) is geen milieukwaliteitsnorm opgenomen in Bijlage 2.3.1 van VLAREM II en kan de individuele impact bijgevolg niet bepaald worden op basis van de Wezermethodiek.

Er wordt hierbij ook verwezen naar het kader van de VMM:

In een toelichtingsnota van de VMM m.b.t. de impactbeoordeling voor PFAS stoffen wordt gesteld dat bij PFAS verontreinigd afvalwater het belangrijk is rekening te houden met de gemeenschappelijke druk van alle PFAS verbindingen samen. Men steunt zich hierbij op een ontwerpvoorstel van de Europese Commissie voor de aanpassing van de richtlijn Prioritaire Stoffen, waarbij 24 PFAS-stoffen onder de loupe genomen worden. VMM besluit hieruit dat:

- Elke nieuwe bijkomende lozing van PFAS zal leiden tot een druk die de draagkracht van het aquatische ecosysteem zal overschrijden en de facto een achteruitgang van de toestand zal veroorzaken.
- Elke bestaande lozing van PFAS mee bijdraagt aan het niet halen van de MKN en dus een verbeterverplichting heeft. Uutfasering of verdergaande zuivering dan BBT dringt zich dan ook op voor deze stoffen. De huidige rapportagegrens van 20 ng/l (of voor een aantal 50 ng/l) per individuele component geldt hierbij als richtwaarde.

Tegelijk wordt gesteld dat voor alle andere PFAS deze redenering kan doorgetrokken worden.

De excel rekentool van het Wezer stappenplan houdt echter geen rekening met de gemeenschappelijke druk van alle PFAS verbindingen maar kan enkel een individuele bijdragen van de lozing beoordelen. Wanneer een lozingsnorm boven de rapportagegrens nodig blijkt, dan moet de verbeteringsverplichting aangetoond worden, waarbij de toestand voorafgaand aan de vergunning vergeleken dient te worden met de beoogde toestand na vergunningsverlening:

De som van alle PFAS die voorheen vergund waren in concentraties boven de RG (rapportagegrens) gaven een worst-case impact op oppervlaktewater van:

$$= \{(\text{voorheen vergunde concentraties} * \text{voorheen vergund dagdebiet}) + (\text{concentratie waterloop} * \text{gemiddeld debiet waterloop})\} / (\text{voorheen vergund dagdebiet} + \text{gemiddeld debiet van de te beoordelen waterloop})$$

De som van alle PFAS die met de nieuwe aanvraag aangevraagd worden boven de RG geven een te verwachten worst-case impact op oppervlaktewater van:

$$= \{(\text{aangevraagde concentraties} * \text{aangevraagd dagdebiet}) + (\text{concentratie waterloop} * \text{gemiddeld debiet waterloop})\} / (\text{aangevraagd dagdebiet} + \text{gemiddeld debiet van de te beoordelen waterloop})$$

De hier beschreven benadering is op basis van de tot nu gekende inzichten en kennis. Deze inzichten en kennis zijn echter nog volop in ontwikkeling. VMM engageert zich in haar toelichtingsnota om het werkingskader bij te stellen en te verfijnen van zodra deze inzichten en kennis toenemen.

De lozing van de hierboven vermelde parameters bedraagt reeds een bestaande lozing. Dit heeft als gevolg dat er geen achteruitgang t.o.v. de huidige toestand van dat waterlichaam kan voorkomen. De lozing kan echter wel aanleiding geven of bijdragen tot het niet halen van de doelstellingen binnen het betreffende waterlichaam. Hoe dan ook wordt voor deze parameters een gelijkaardige benadering gevolgd als deze van de Wezermethodiek. De normen worden aangevraagd voor een beperkte periode met het oog op een herevaluatie na onderzoek tot implementatie van verdere reductiemaatregelen.

De verplichting tot verbetering zit vervat in het hoger vermelde voorstel waarin beoogd wordt verdere maatregelen af te leiden om de PFAS-concentraties verder af te bouwen.

f) Monitoring

Qua monitoring stelt de VMM voor om minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Volgende wetgeving is van toepassing:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets)
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Ligging

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op 2,4 km van de SBZ (speciale beschermingszone) 'BE2300005: Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel'. Dit is een habitatrichtlijngebied dat gelegen is ten zuidwesten van het bedrijf. Voor het overige bevinden er zich geen SBZ meer binnen een straal van 7 km.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op 2,4 km ten noordoosten van het VEN-gebied 241 'De Vinderhoutse bossen'. Dit gebied overlapt het hierboven vermelde habitatrichtlijngebied. Verder ligt het VEN-gebied 213 'De Vallei van de Benedenleie' op ca. 3 km ten zuiden en het VEN-gebied 242 'Appensvoorde' op ca. 3,4 km ten westen van het bedrijf.

Impact

Om de impact van de gevraagde lozingsnormen op de SBZ-gebieden in te schatten werd een voortoets uitgevoerd. Het voortoetsrapport werd ingesloten in het aanvraagdossier (bijlage Q1).

Uit deze groengekleurde voortoets blijkt dat de geplande wateremissies van EOC geen risico vormen op een betekenisvolle aantasting van de natuurwaarden in SBZ-H (habitatrichtlijngebied). De reikwijdte van het effect volgens de voortoets bereikt geen Speciale beschermingszones. Daarnaast zijn er geen fluviale overstromingsgevoelige gebieden die Speciale beschermingszones in contact met deze reikwijdte brengen. Bijgevolg is er geen risico op een betekenisvolle aantasting ter hoogte van Habitat- of Vogelrichtlijngebied ten gevolge van de wateremissies van voorliggend project.

Stroomafwaarts van het lozingspunt liggen geen VEN-gebieden die rechtstreeks schade kunnen ondervinden door het project. Ook zijn er geen VEN-gebieden die schade zouden kunnen ondervinden door mogelijke fluviale overstromingen van de Ringvaart of het kanaal Gent-Terneuzen. Op basis daarvan wordt geen onvermijdbare of onherstelbare schade aan de actuele natuurwaarden van het VEN verwacht.

Uit dit alles kan besloten worden dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een lozing op oppervlaktewater. Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van het verzoek.

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een fluviaal overstromingsgevoelig gebied, noch in pluviaal overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, noch aan de bestaande lozing waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de exploitant tot **bijstelling van de voorwaarden** opgelegd aan NV EOC BELGIUM, Durmakker 35A te 9940 Evergem, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Durmakker 35a, 9940 Evergem, op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 2 AFD, sectie E, nrs. 0345/G/2, 0345/H/2, 0345/L/2, 0345/M/2 en 0605/N, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvoorwaarden voor het lozen van het bedrijfsafvalwater opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met:

- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
PFAS voor een termijn van 2 jaar vanaf het verlenen van de vergunning (OMV2025138287):
 - Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 50 ng/l
 - Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 80 ng/l
 - Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 120 ng/l
 - Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 230 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 40 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA): 30 ng/l
 - Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 70 ng/l
 - Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal): 70 ng/l
 - Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 110 ng/l
 - Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal): 130 ng/l
- Het bedrijf dient minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).
- Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen.

Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij VLAREM II m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedragen de rapportagegrenzen momenteel 20-50 ng/l. Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden.

De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GVOW en Handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie moet een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn van 2 jaar nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens."

- Het bedrijf dient binnen de 2 jaar, na het verkrijgen van de vergunning, een nieuwe aanvraag in te dienen inzake optimalisatie lozingssituatie en een zuivering (voor PFAS). Bij lozing van het bedrijfsafvalwater na zuivering dient bijkomend rubriek 3.6 aangevraagd te worden.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- BZV: 10 mg/l
- CZV: 100 mg/l
- Ntot: 15 mg/l
- Ptot: 3 mg/l
- Cl-: 2.500 mg/l
- SO4--: 500 mg/l
- Zn: 1 mg/l
- Fe: 2 mg/l
- EOX: 0,05 mg/l
- TI: 0,002 mg/l
- U: 0,005 mg/l
- V: 0,015 mg/l
- PFAS voor een termijn van 2 jaar vanaf het verlenen van de vergunning (OMV2025138287):
 - Perfluor-n-butaanzuur (PFBA): 50 ng/l
 - Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA): 80 ng/l
 - Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA): 120 ng/l
 - Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA): 230 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS): 70 ng/l
 - Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS): 40 ng/l
 - Perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA): 30 ng/l
 - Perfluor-n-octaanzuur (PFOA): 70 ng/l
 - Perfluor-octaanzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal): 70 ng/l
 - Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS): 110 ng/l
 - Perfluorhexaansulfonzuur (totaal van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal): 130 ng/l

- b) Ecotox

- 1e jaar

- 1^e bepaling (01.01.10 – 31.03.10)

Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	ISO 11348-3: 1996E
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	OECD 201
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	OECD 202
Acute mortaliteitstest met de regenboogforel <i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 203

- 2e bepaling (01.04.10 – 30.06.10): enkel de meest gevoelige test van de vier voorgaande

- 3e bepaling (01.07.10 – 30.09.10): enkel de meest gevoelige test

- 4e bepaling (01.10.10 – 31.12.10): enkel de meest gevoelige test

- de volgende jaren:

- indien alle resultaten van het vorige jaar (2 of 4) vallen onder volgende twee categorieën

LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
> 100 % of > 90 %	<1	Niet acuut toxisch
10 - 100 %	1- 10	Weinig acuut toxisch

- 1e bepaling (01.01... – 30.06...): enkel de meest gevoelige test

- 2e bepaling (01.07... – 31.12...): enkel de meest gevoelige test

- indien één resultaat van het vorige jaar valt onder volgende twee categorieën

LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
1-10 %	10-100	Acuut toxisch
<1 %	>100	Hoge acute toxiciteit

- 1e bepaling (01.01... – 31.03...): enkel de meest gevoelige test

- 2e bepaling (01.04... - 30.06...): enkel de meest gevoelige test

- 3e bepaling (01.07... – 30.09...): enkel de meest gevoelige test

- 4e bepaling (01.10... – 31.12...): enkel de meest gevoelige test

- Algemeen

- De resultaten dienen jaarlijks te worden overgemaakt vóór 1 januari aan de VMM/Afdeling Handhaving van het departement Omgeving
- De testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- Indien de LC50 > 10EE moet het bedrijf een onderzoek doen naar de oorzaken van de toxiciteit en dienen zij een toxiciteitsreductievoorstel over te maken aan de VMM/Afdeling Handhaving van het departement Omgeving.
- Binnen de 3 maanden dient het bedrijf analyseresultaten van het bedrijfsafvalwater (op de heffingsparameters, inclusief zware metalen en de overige vergunde parameters) over te maken aan de VMM en andere advies verlenende instanties.

c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regen-water afgevoerd worden.

d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

e) Het bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt via de meetgoot, is niet afkomstig van activiteiten die vergund zijn onder rubriek 7.11. of een andere GPBV-rubriek. De bepalingen uit afdeling 3.9.3. "Afwalwater" van VLAREM III, die betrekking hebben op de geloosde afvalwaterstromen, zijn niet van toepassing.

Zolang de samenstelling van het lozingswater onveranderd blijft, kan de huidige monitoringfrequentie van 4 analyses per jaar op o.m. CZV, N-tot, P-tot, zwevende delen en metalen + 1 meerdaagse meetcampagne per jaar aangehouden worden.

- f) Het bedrijf dient minstens maandelijks de PFAS-verbindingen te meten op het effluent. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde perfluorverbindingen gemeten als alle andere perfluorverbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).
- g) Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen, zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS, op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Deze metingen moeten op regelmatige basis (minstens maandelijks) en zowel voor als na de verschillende zuiveringsstappen gebeuren. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die (onder meer gebaseerd op proceskennis) mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen.

Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. Voor de PFAS-verbindingen die zijn opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij VLAREM II m.b.t. controle inrichting voor lozingen van afvalwaters, bedragen de rapportagegrenzen momenteel 20-50 ng/l. Er dient tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd te worden.

De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GVOW en Handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie moet een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na de beperkte termijn van 2 jaar nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens."

- h) Het bedrijf dient binnen de 2 jaar, na het verkrijgen van de vergunning, een nieuwe aanvraag in te dienen inzake optimalisatie lozingssituatie en een zuivering (voor PFAS). Bij lozing van het bedrijfsafvalwater na zuivering dient bijkomend rubriek 3.6 aangevraagd te worden.

2. Opvang van hemelwater

- a) Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere hemelwateropslag-voorzieningen met een gezamenlijke inhoud van minstens 15,5 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).
- b) Een hemelwateropvangvoorziening met een minimale capaciteit van 8000 l dient op het kadastraal perceel EVERGEM E34512 te worden voorzien. Het hemelwater van de nieuwe reactor watert hier naar af, alvorens de overloop van deze hemelwaterput op de bestaande infiltratievijver wordt geleid. Dit opgevangen hemelwater dient te worden

hergebruikt. Er dient een pomp die minstens 1 kraan bedient (bvb voor kuiswater) te worden voorzien. Een groter hergebruik is aangewezen.

3. **Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in volgende adviezen nageleefd worden:

- advies van 8 februari 2012, met referentie 03183-05/HH/2012
- advies van 28 januari 2013, met referentie 03183-08/HH/2013
- advies van 29 september 2014, met referentie 025014-030/HH
- advies van 7 mei 2018 met kenmerk 025014-037/JT/2018

4. **Waterwegen en Zeekanaal**

De voorwaarden opgenomen in het advies van 13 februari 2012, met referentie AB/2012/037, dienen nageleefd te worden.

5. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

6. **Grondwaterwinning**

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. De debietmeter van elke winningsput wordt geplaatst in de centrale putkamer. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peil-buis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) Uiterlijk 90 dagen na aanleg van een nieuwe boorput of peilput dient de correcte boorstaat en boorchema van de boorput/peilput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie en een meting van het peil in rust (zowel in peilput als boorput) en in werking (bij boorput), meegedeeld te worden aan Afdeling Operationeel Waterbeheer O-VI, Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in elke winningsput en in de wettelijk verplichte peilputten minimum maandelijks het peil "in werking" te worden opgemeten. Het peil "in rust" wordt twee maal per jaar (één keer per zes maanden) opgemeten in elke winnings- en peilput. De voorafgaande rustperiode dient minimaal 5u te bedragen. De peilen worden genoteerd in een register en jaarlijks gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarsverslag (IMJV). Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. De staalnames dienen afwisselend te gebeuren in 1 van de 4 winningsputten. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), opgeloste zuurstof (in mg/l), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden: $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal})/(\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$. Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater of oppervlaktewater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.
- 7. Opslag van afvalstoffen**
 - a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
 - b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
 - c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
8. Het bedrijf houdt een klachtenregister bij en onderzoekt telkens of een klacht in verband met geur-, geluids- of stofhinder afkomstig is van EOC Belgium – Adhesive Division.
9. De exploitant dient ieder incident waarbij mogelijks oppervlaktewaterver-ontreiniging ontstaat binnen de 24 uur te melden aan RIS Evergem (River Information Services).

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.