



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2021-0040 - Referentie OMV-loket 2021007712 - Versie V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 27 mei 2021.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** Iv Aernouts Roger, gevestigd Molenstraat 19 te 2990 Wuustwezel (KBO 807.967.438)
- **Adres:** Engelsbaantje zn te 2990 Wuustwezel
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20210117-0004
- **Referentie OMV-loket:** 2021007712 – V2
- **Dossiernummer VVO:** OMGP-2021-0040

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-B-352F en 1-B-352G
- **Planologische bestemming:** De inrichting is gelegen in agrarische gebieden volgens gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.
- **Omgeving:** Het voorwerp van de aanvraag is gelegen binnen Vogelrichtlijngebied "De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld".

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een varkensbedrijf, als volgt:

- toevoeging van perceel 1-B-352-F
- uitbreiding met een grondwaterwinning op een diepte van 75 m met een opgepompt debiet van 750 m³/dag en 23.000 m³/jaar (53.8.2);

Rubricering volgens aanvrager: 53.8.2

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een brandstofverdeelinstallatie horende bij de houder van 3.300 liter petroleum (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 2.996 mestvarkens (9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.d.1);
- de opslag van 2.706 kg petroleum in een bovengrondse houder (= 3.300 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 8.685 kg zwavelzuur in een bovengrondse houder (= 4.720 liter) (17.3.4.2.b) en 1.176 kg degustacid in een bovengrondse houder (= 1.000 liter) (17.3.4.2.b - 17.3.6.1.b);
- de opslag van 180 kg/liter reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4)
- de opslag van 90 ton kunstmest (28.1.f.1);
- de opslag van 4.410 m³ mest, waarvan 3.410 m³ mengmest in mestkelders en 1.000 m³ effluent in een betonnen mestsilo (28.2.c.1);
- grondwaterwinning 1 op een diepte van 145 m met een opgepompt debiet van 25 m³/dag en 7.000 m³/jaar en grondwaterwinning 2 op een diepte van 75 m met een opgepompt debiet van 750 m³/dag en 23.000 m³/jaar (53.8.2);

Rubricering: 6.5.1 – 9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.b – 17.3.6.1.b – 17.4 – 28.1.f.1 – 28.2.c.1 – 53.8.2

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/10-310 d.d. 2 december 2010 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf voor een termijn verstrijkend op 2 december 2030;
- Besluit nr. MLAV1-2015-361 van 28 april 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf voor een termijn tot 2 december 2030;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Zie advies schepencollege van Wuustwezel van 22 maart 2021.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 18 januari 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 4 februari 2021(versie in het Omgevingsloket: V2)

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

8. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Wuustwezel.

Er werd tijdens het openbaar onderzoek één bezwaar ingediend met betrekking tot het oppompen van grondwater. De bezwaarindiener merkt op dat het bedrijf meer moet inzetten op de opvang van hemelwater en het hergebruik van water. Extra oppompen van grondwater is nefast voor de Maatjes en Hei. Door de grote concentratie van landbouwbedrijven is de grondwaterspiegel laag. Het moment is aangebroken voor een andere visie op grondwater.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

9. Adviezen

Schepencollege van Wuustwezel

- advies gevraagd op 4 februari 2021;
 - advies ontvangen op 24 maart 2021;
 - inhoud: voorwaardelijk gunstig, gelet op volgende elementen uit het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dat het college bijtreedt en zicht eigen maakt:
1. Toetsing aan regelgeving:
 - a. Deze omgevingsaanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.
 - b. De aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, gelet op de plaatselijke toestand.
 - c. Gelet op het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (codextrein).
 - d. De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout (K.B. 30 september 1977).
 - e. Gelet dat het voorwerp van de aanvraag gelegen is binnen Vogelrichtlijngebied "De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld".
 - f. Gelet dat de aanvraag niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - g. Gelet dat de aanvraag niet gelegen is binnen de omschrijving van een behoorlijke vergunde en niet vervallen verkaveling.
 - h. Overwegende dat de agrarische gebieden bestemd zijn voor de landbouw in de ruime zin en enkel mogen bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen en de woning van de bedrijfsleider, voor zover deze een geïntegreerd deel maken van een leefbaar bedrijf.
 - i. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan.

2. Historiek:

a. Op stedenbouwkundig vlak:

Gelet dat volgende (bouw)stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd op het adres Engelsbaantje ZN:

- dd. 21/12/1994 onder dossiernummer 19940173 (RO 343.391) voor het nivelleren van de grond;
- dd. 08/12/2008 onder dossiernummer 20080215 (RO 8.00/11053/260.2) voor het bouwen van een vleesvarkensstal;
- dd. 19/06/2009 onder dossiernummer 20090115 (RO 8.00/11053/414.1) voor het plaatsen van een distributiecabine in crepistructuur.
- dd. 19/06/2009 onder dossiernummer 20100217 (RO 8.00/11053/260.3) voor het uitbreiden van een vleesvarkensstal en het aanleggen van bijhorende verharding;

b. Op milieukundig vlak:

- Overwegende dat op 2/12/2010 een milieuvergunning (2010/1/015) voor het veranderen van een varkensbedrijf werd bekomen.
- Overwegende dat op 28/04/2016 een milieuvergunning (2016/1/001) voor het veranderen van een varkensbedrijf werd bekomen.
- De vergunning is geldig tot 2 december 2030

3. Interne adviezen:

Er werden geen interne adviezen gevraagd.

4. Externe adviezen:

a. Gelet op het gunstig advies van Departement Omgeving afgeleverd op 8 februari 2021.

b. Gelet op het gunstig advies van Pidpa afgeleverd op 15 februari 2021.

5. Openbaar onderzoek:

a. Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek van 10 februari 2021 tot en met 11 maart 2021 één bezwaarschrift werd ontvangen.


b. Het bezwaarschrift omvat volgende elementen:

- vraag om meer in te zetten op opvang van hemelwater en hergebruik van water
- oppompen van grondwater nefast voor de Maatjes en Hei
- bezorgdheid reeds lage grondwaterstand

6. Beoordeling stedenbouwkundige aspecten:

a. Er werden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

b. We merken op dat er beperkte niet-vergunde verharding aanwezig is achteraan het terrein.

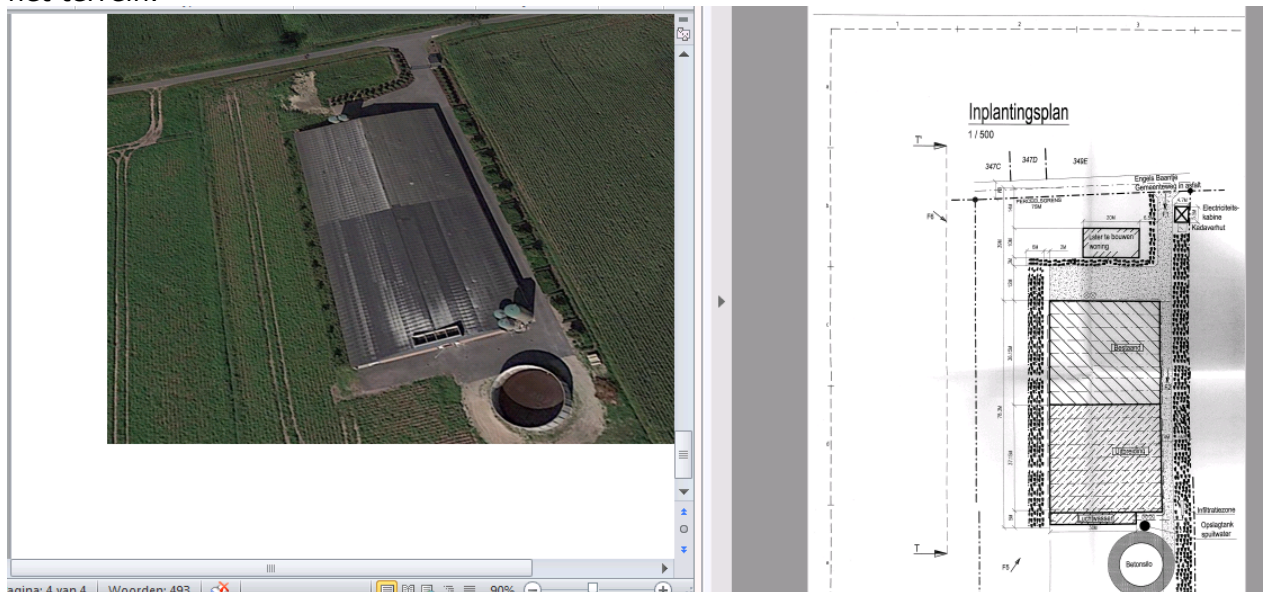

Vergelijk luchtfoto met vergund plan 20100217.

7. Beoordeling Milieuaspecten:

Effecten op de omgeving

a. Bodem

Volgens de gegevens opgenomen in de aanvraag zal de grondwaterwinning worden aangelegd, gewijzigd, verbouwd en geëxploiteerd volgens de regels van goed vakmanschap. Elke verontreiniging van het grondwater tijdens de exploitatie zal worden vermeden. Zo is het boorgat bovenaan afgedicht. Het bedrijf ligt bovendien volledig buiten elk waterwingebied en/of beschermingszone, zoals afgebakend in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. Bovendien blijkt dit ook uit kaartmateriaal beschikbaar op Geopunt en uit het advies van Pidpa (dienst waterwinning en milieu). Er zijn geen specifieke bepalingen ter bescherming van de waterwinning van toepassing.

b. Biodiversiteit

- De inrichting is gelegen op meer dan 4 km van Habitatrichtlijngebied.
- De voortoets geeft dan ook aan dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijk toekomstige habitats in habitatrichtlijngebied ten gevolge van direct ruimtebeslag en verdroging via grondwater.
- Het meest nabijgelegen VEN- en of IVON gebied is gelegen op meer dan 2,5 km van de inrichting.
- De inrichting is gelegen in Vogelrichtlijngebied 'De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld'.
- De impact op het vogelrichtlijngebied kan gunstig beoordeeld worden op voorwaarde dat Agentschap Natuur en Bos hiervoor gunstig advies verleent.

c. Uitbreiding grondwaterwinning

Voor de uitbreiding van de grondwaterwinning kan gunstig advies gegeven worden op voorwaarde dat de Vlaamse milieumaatschappij afdeling grondwater een gunstig advies verleent.

8. Toetsing aan de hemelwaterverordening en watertoets:

Niet van toepassing.

9. Conclusie:

a. Artikel 1

Op basis van de gegevens opgenomen in de aanvraag besluit de GOA een voorwaardelijk gunstig advies te verlenen zodat de aanvraag voortaan omvat:

- een brandstofverdeelinstallatie horende bij de houder van 3.300 liter petroleum (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 2.996 mestvarkens (9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.d.1);
- de opslag van 2.706 kg petroleum in een bovengrondse houder (= 3.300 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 8.685 kg zwavelzuur in een bovengrondse houder (= 4.720 liter) (17.3.4.2.b) en 1.176 kg degustacid in een bovengrondse houder (= 1.000 liter) (17.3.4.2.b - 17.3.6.1.b);
- de opslag van 180 kg/liter reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4)
- de opslag van 90 ton kunstmest (28.1.f.1);
- de opslag van 4.410 m³ mest, waarvan 3.410 m³ mengmest in mestkelders en 1.000 m³ effluent in een betonnen mestsilo (28.2.c.1);
- grondwaterwinning 1 op een diepte van 145 m met een opgepompt debiet van 25 m³/dag en 7.000 m³ en grondwaterwinning 2 op een diepte van 75 m met een opgepompt debiet van 750 m³/dag en 23.000 m³/jaar (53.8.2);

b. De vergunning kan gunstig geadviseerd worden voor een termijn eindigend op 2 december 2030, zijnde de eindtermijn van de lopende vergunning.

OMGP-2021-0040
lv Aernouts Roger

- c. Er moet tevens voldaan worden aan algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden.
- Bijzonder
De uitbreiding van de grondwaterwinning kan gunstig beoordeeld worden op voorwaarde dat de VMM afdeling Grondwater en het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies verleent.
 - Opmerking
De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.
De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via onderstaande link:
<https://navigator.emis.vito.be>.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 4 februari 2021;
- advies ontvangen op 8 februari 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Er wordt een gunstig advies verleend.

Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW)

- advies gevraagd op 4 februari 2021;
 - advies ontvangen op 14 april 2021;
 - inhoud: laattijdig ongunstig, gelet op volgende elementen:
1. In antwoord op uw vraag om advies, maken wij u hierbij het advies over van de dienst van VMM bevoegd voor grondwater met betrekking tot de vergunning van hoger vermeld bedrijf.
 - a. Op dit adres is volgende vergunning gekend:
milieuvergunning klasse 1 d.d. 2/12/2010 afgeleverd door de deputatie van Antwerpen aan Aernouts Roger Lv voor een winning bestaande uit 1 boorput met een diepte van 145 m in het Zand van Berchem (HCOV 0254), vergund voor een debiet van maximaal 7000 m³/jaar en 25 m³/dag, voor een periode eindigend op 02/12/2030.
 - b. Ongeveer 300 m naar het oosten is ook volgende vergunning gekend:
omgevingsvergunning klasse 1 d.d. 14/05/2020 afgeleverd door de deputatie van Antwerpen aan Aernouts Roger Lv voor een winning bestaande uit 1 boorput met een diepte van 141 m in het Zand van Berchem (HCOV 0254), vergund voor een debiet van maximaal 5450 m³/jaar en 20 m³/dag, voor een periode van onbepaalde duur.
 - c. Zie ook onderstaande figuur waarbij de rode speld op de locatie van de nieuwe winning staat en de gele speld op de in deze aanvraag vermelde winning van 145 m diep. Rechts (290 m verder) is de andere winning van Aernouts Roger van 141 m diep (OMV 2019160197)



- d. De dienst van VMM bevoegd voor grondwater is van oordeel dat beide exploitaties met elkaar verbonden zijn en dat de huidige aanvraag moet gekoppeld worden aan de andere vergunning van Aernouts Roger LV en het geheel als 1 IIOA moet aangevraagd worden. De grondwaterwinningen moeten als 1 rubriek aangevraagd worden. Er wordt bijgevolg een ONGUNSTIG ADVIES verleend door onze dienst.
2. Indien de vergunning verlenende overheid toch van mening is dat beide als een aparte IIOA mogen beschouwd worden geldt volgende evaluatie:
- a. AANVRAAG
- Indien geoordeeld wordt dat het een afzonderlijke IIOA betreft, luidt ons advies als volgt:
- De aanvraag betreft een verandering van de grondwatervergunning op naam van Aernouts Roger Lv voor een uitbreiding van het debiet met 23000 m³/j tot een aangevraagd debiet van maximaal 30000 m³/j. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 775 m³. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn tot de einddatum van de basisvergunning (02/12/2030).
 - Het betreft enerzijds de bestaande boorput van 145 m, waarvan het debiet en de termijn behouden blijft, en daarnaast wordt een nieuwe boorput aangevraagd.
 - De nieuwe boorput moet conform de code van goede praktijk (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II) en door een volgens Vlarel erkend boorbedrijf aangelegd worden. De aangevraagde winning bestaat uit een boorput met een diepte van 75 m. Op deze diepte zal grondwater gewonnen worden uit het Kempens Aquifersysteem (HCOV 0200) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.
 - Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.
 - Aangevraagd debiet en wateraanwending
 - GWW1 is geen voorwerp van de aanvraag; het debiet en de termijn van deze grondwaterwinning blijft ongewijzigd. Het opgepompte grondwater wordt voornamelijk gebruikt als drinkwater voor de dieren
 - GWW2: GWW is voorwerp van de aanvraag, namelijk een nieuwe grondwaterwinning voor de berekening van 23,58 ha landbouwgewassen.
 - De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden.
 - Toestand van de aangevraagde watervoerende laag
 - Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven.

Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

- De nieuw aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Kempens Aquifersysteem (HCOV 0200) en uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Het betreft op deze locatie een freatische watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.
- Toestand van de winning
 - De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.
 - Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.
- Conclusie
Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 30000 m³/jaar tot 02/12/2030 aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

b. ADVIES

- Onder verwijzing naar artikel 1.2.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid van 30/11/2018 werd voor deze aanvraag tot een omgevingsvergunning onderzocht of er een schadelijk effect op de grondwaterhuishouding wordt veroorzaakt.
- Gelet op hoger vermelde wordt GUNSTIG advies uitgebracht voor een grondwaterwinning ingedeeld onder rubriek 53.8.2° die gelegen is in de Engelsbaantje zn te Wuustwezel met volgende kenmerken:
 - GWW1
 - Aard van de winning: een bestaande boorput met een diepte van 145 m
 - Te vergunnen debieten: maximaal 25 m³ per dag en 7000 m³ per jaar
 - Watervoerende laag: het Zand van Berchem (HCOV 0254)
 - Grondwaterlichaam: CKS_0200_GWL_2
 - Bestemming van het grondwater: drinkwater dieren
 - Vergunningsduur: tot 02/12/2030
 - GWW2
 - Aard van de winning: een nieuwe boorput met een diepte van maximaal 75 m
 - Te vergunnen debieten: maximaal 750 m³ per dag en 23000 m³ per jaar
 - Watervoerende laag: het Kempens Aquifersysteem (HCOV 0200)
 - Grondwaterlichaam: CKS_0200_GWL_2
 - Bestemming van het grondwater: beregning 23,58 ha
 - Vergunningsduur: tot 02/12/2030
 - en dit mits naleving van de algemene milieuvoorwaarden (titel II van het VLAREM, hoofdstuk 4.3), de sectorale milieuvoorwaarden (titel II van het VLAREM, hoofdstuk 5.53) en de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden.
 - BIJZONDERE VOORWAARDEN
GWW1 Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 4 februari 2021;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 4 mei 2021

1. Horen van de partijen
 - Mevrouw L. Van Looveren, adviseur bij SBB, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter overloopt de aanvraag en vermeldt dat de POVC een gunstig advies kan verlenen voor de grondwaterwinning, mits de voorwaarde zoals voorgesteld door de AOW.
 - Mevrouw Van Looveren geeft aan geen bijkomende opmerkingen te hebben.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werd tijdens het openbaar onderzoek één bezwaar ingediend met betrekking tot het oppompen van grondwater. De bezwaarindiener merkt op dat het bedrijf meer moet inzetten op de opvang van hemelwater en het hergebruik van water. Extra oppompen van grondwater is nefast voor de Maatjes en Hei. Door de grote concentratie van landbouwbedrijven is de grondwaterspiegel laag. Het moment is aangebroken voor een andere visie op grondwater.
 - In het advies van het CBS wordt het bezwaar niet geëvalueerd, maar wordt vermeld dat de uitbreiding van de grondwaterwinning gunstig kan beoordeeld worden op voorwaarde dat de VMM afdeling Grondwater en het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies verleent. Het ANB heeft geen advies verleend en het advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig (zie punt 9. Natuurtoets).
 - De AOW vermeldt ter zitting dat de grondwaterwinningen gunstig geadviseerd kunnen worden (zie ook punt 5. Toetsing aan titel V van het DABM). Gelet hierop is de POVC van oordeel dat de effecten op het leefmilieu, op de wateren en op de natuur veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de vergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is gelegen in agrarische gebieden volgens gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.
 - De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan.
 - Het betreft een bestaand bedrijf. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
 - In het voorwaardelijk gunstig advies van het CBS wordt opgemerkt dat er beperkte niet-vergunde verharding aanwezig is achteraan het terrein.
 - De POVC merkt op dat er geen stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd en dat de verharding bijgevolg geen deel uitmaakt van het voorwerp van de aanvraag, dat dit een aandachtspunt is voor de aanvrager en dat hij zich zo nodig in regel dient te stellen.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Het advies van de AGOP-M is gunstig.
 - Het advies van het CBS is voorwaardelijk gunstig.

In het advies van het CBS wordt opgemerkt dat de uitbreiding van de grondwaterwinning gunstig kan beoordeeld worden op voorwaarde dat de VMM afdeling Grondwater en het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies verleent.

OMGP-2021-0040
Iv Aernouts Roger

- Het advies van de AOW is ongunstig, gelet op het volgende:
 - De dienst van de VMM bevoegd voor grondwater is van oordeel dat de exploitatie op naam van Aernouts Roger Iv voor een bestaande winning op een diepte van 145 meter (vergunning afgeleverd door de deputatie op 2 december 2010) en de exploitatie op naam van Aernouts Roger Iv voor een winning op een diepte van 141 meter (ca. 300 meter verder, vergunning afgeleverd door de deputatie op 14 mei 2020) met elkaar verbonden zijn en dat de huidige aanvraag moet gekoppeld worden aan de andere vergunning van Aernouts Roger LV en het geheel als 1 IIOA moet aangevraagd worden. De grondwaterwinningen moeten als 1 rubriek aangevraagd worden. Er wordt bijgevolg een ongunstig advies verleend.
 - Indien de vergunning verlenende overheid toch van mening is dat beide als een aparte IIOA mogen beschouwd worden geldt volgende evaluatie:
 - Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 30.000 m³/jaar tot 2 december 2030 aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.
 - De POVC merkt op dat de door de AOW vermelde grondwaterwinning op een diepte van 141 meter hoort bij de vergunning OMGP-2019-0596 d.d. 14 mei 2020 van het varkensbedrijf van Iv Aernouts Roger gelegen Hoofdbaan Watering zn te Wuustwezel. Het gaat hier om een andere exploitatie op naam van Aernouts Roger Iv, waarvoor het grondwaterdebiet voor het drinkwater van de dieren wordt gebruikt. De POVC is daarom van oordeel dat beide grondwaterwinningen in 2 aparte vergunningen kunnen opgenomen worden. De AOW sluit zich ter zitting aan bij dit standpunt en stelt dat de grondwaterwinning gunstig geadviseerd kan worden.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
- 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
- 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
- 8. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.
- 9. Natuurtoets
 - Er werd geen advies ontvangen van het ANB. Het advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - In het advies van het CBS wordt opgemerkt dat de impact op het vogelrichtlijngebied gunstig kan beoordeeld worden op voorwaarde dat het ANB hiervoor gunstig advies verleent.
 - De inrichting is gelegen in het vogelrichtlijngebied (De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld) en op ruime afstand van habitatrictlijngebied en VEN-en/of IVON-gebied.

Er werd een groene voortoets toegevoegd. De mogelijke effecten van de grondwaterwinning werden verder besproken in een passende beoordeling.

- Uit de voortoets blijkt dat er van de aanvraag geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn door wijzigingen van de grondwaterstand op (potentiële) habitats in habitatrictlijngebied.
De mogelijke effecten op vogelrichtlijngebied, habitatrictlijngebied en VEN-en/of IVON-gebied werden verder besproken in een passende beoordeling. Hieruit blijkt dat ook ten aanzien van deze gebieden geen aanzienlijke effecten worden verwacht.
Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan.
Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets

- Voor de evaluatie van de grondwaterwinning wordt verwezen naar het advies van de AOW.
Uit het advies blijkt dat de gevraagde winning (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden), verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de winning, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

11. Termijn

- Conform artikel 68, tweede lid, punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet, kan de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden verleend voor een termijn eindigend 2 december 2030.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De AOW stelt voor om volgende voorwaarde op te leggen:
 - Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

MLAV1-1000000310 van 2 december 2010

- Het chemisch luchtwassysteem (S-2) moet geïmplementeerd worden. De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met ondermeer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
- Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%. Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden

OMGP-2021-0040
Iv Aernouts Roger

ten laatste 6 maanden na ingebruikname van de installatie. De resultaten van deze metingen moeten ter kennisgeving worden overgemaakt aan de afdelingen Milieuvergunningen, en Milieu-inspectie.

- Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
- Spuiwater afkomstig van het chemisch luchtwassysteem wordt apart opgevangen en afgevoerd voor verdere verwerking.
- Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis § 2, moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden.
- In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend voor GWW1 op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren.
 - Voorgesteld wordt om te verduidelijken dat deze voorwaarde van toepassing is op GWW1.

MLAV1-2015-0361 van 28 april 2016

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4 van Vlarem II dient het effluentbekken van 1.000 m³ effluent niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.

OMGP-2021-0040

- Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

Conclusie: gunstig.

11.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

12.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde

gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan Iv Aernouts Roger, gevestigd Molenstraat 19 te 2990 Wuustwezel (KBO 807.967.438), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een varkensbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20210117-0004), gelegen Engelsbaantje zn te 2990 Wuustwezel, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-352F en 1-B-352G. De vergunning omvat het veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een varkensbedrijf, als volgt:

- toevoeging van perceel 1-B-352-F
- uitbreiding met een grondwaterwinning op een diepte van 75 m met een opgepompt debiet van 750 m³/dag en 23.000 m³/jaar (53.8.2).

Rubricering: 53.8.2.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een brandstofverdeelinstallatie horende bij de houder van 3.300 liter petroleum (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 2.996 mestvarkens (9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.d.1);
- de opslag van 2.706 kg petroleum in een bovengrondse houder (= 3.300 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 8.685 kg zwavelzuur in een bovengrondse houder (= 4.720 liter) (17.3.4.2.b) en 1.176 kg degustacid in een bovengrondse houder (= 1.000 liter) (17.3.4.2.b - 17.3.6.1.b);
- de opslag van 180 kg/liter reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4)
- de opslag van 90 ton kunstmest (28.1.f.1);
- de opslag van 4.410 m³ mest, waarvan 3.410 m³ mengmest in mestkelders en 1.000 m³ effluent in een betonnen mestsilo (28.2.c.1);
- grondwaterwinning 1 op een diepte van 145 m met een opgepompt debiet van 25 m³/dag en 7.000 m³/jaar en grondwaterwinning 2 op een diepte van 75 m met een opgepompt debiet van 750 m³/dag en 23.000 m³/jaar (53.8.2).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Het chemisch luchtwassysteem (S-2) moet geïmplementeerd worden. De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met ondermeer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract). (MLAV1/10-310)
2. Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%. Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 6 maanden na ingebruikname van de installatie. De resultaten van deze metingen moeten ter kennisgeving worden overgemaakt aan de afdelingen Milieuvergunningen, en Milieu-inspectie. (MLAV1/10-310)
3. Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid. (MLAV1/10-310)
4. Spuiwater afkomstig van het chemisch luchtwassysteem wordt apart opgevangen en afgevoerd voor verdere verwerking. (MLAV1/10-310)
5. Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis § 2, moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden. (MLAV1/10-310)
6. In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend voor GWW1 op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren. (MLAV1/10-310)
7. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4 van Vlarem II dient het effluentbekken van 1.000 m³ effluent niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet. (MLAV1-2015-361)

8. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen. (OMGP-2021-0040)

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2 december 2030.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.